


# 資 料

# 資料


## 1 構成団体の給水世帯数及び人口の推移

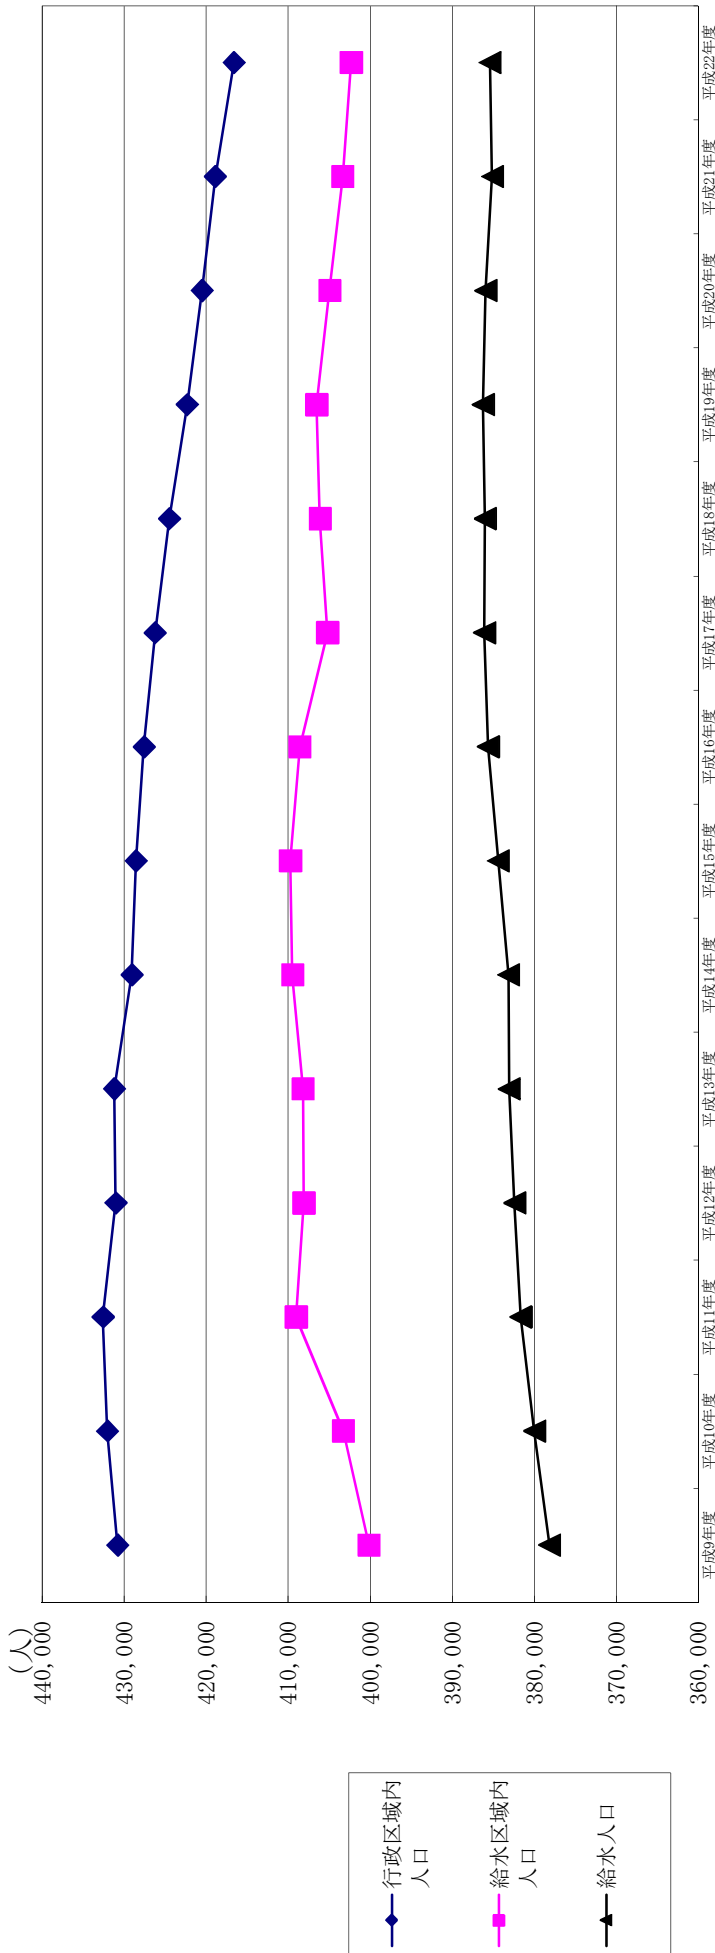

| 項目    | 年度          |             | 単位 | 平成9年度   | 平成10年度  | 平成11年度  | 平成12年度  | 平成13年度  | 平成14年度  | 平成15年度  | 平成16年度  | 平成17年度  | 平成18年度  | 平成19年度  | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  |
|-------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       | 行政区域<br>内人口 | 給水区域<br>内人口 |    | 人       | 人       | 人       | 人       | 人       | 人       | 人       | 人       | 人       | 人       | 人       | 人       | 人       | 人       |
| 給水人口  |             |             | 人  | 378,184 | 379,998 | 381,668 | 382,420 | 383,090 | 383,177 | 384,425 | 385,643 | 386,094 | 386,012 | 386,256 | 385,942 | 385,140 | 385,427 |
| 給水普及率 |             |             | %  | 94.5    | 94.2    | 93.3    | 93.7    | 93.8    | 93.6    | 93.8    | 94.4    | 95.3    | 95.0    | 95.0    | 95.3    | 95.5    | 95.8    |
| 給水戸数  |             |             | 戸  | 128,305 | 130,325 | 132,414 | 134,002 | 134,624 | 136,405 | 138,209 | 140,143 | 140,624 | 142,199 | 142,825 | 144,123 | 144,592 | 145,904 |

※ 二本松市のデータは旧安達町と旧東和町のみのデータです。

## 2 構成団体の給水量及び有収水量の推移

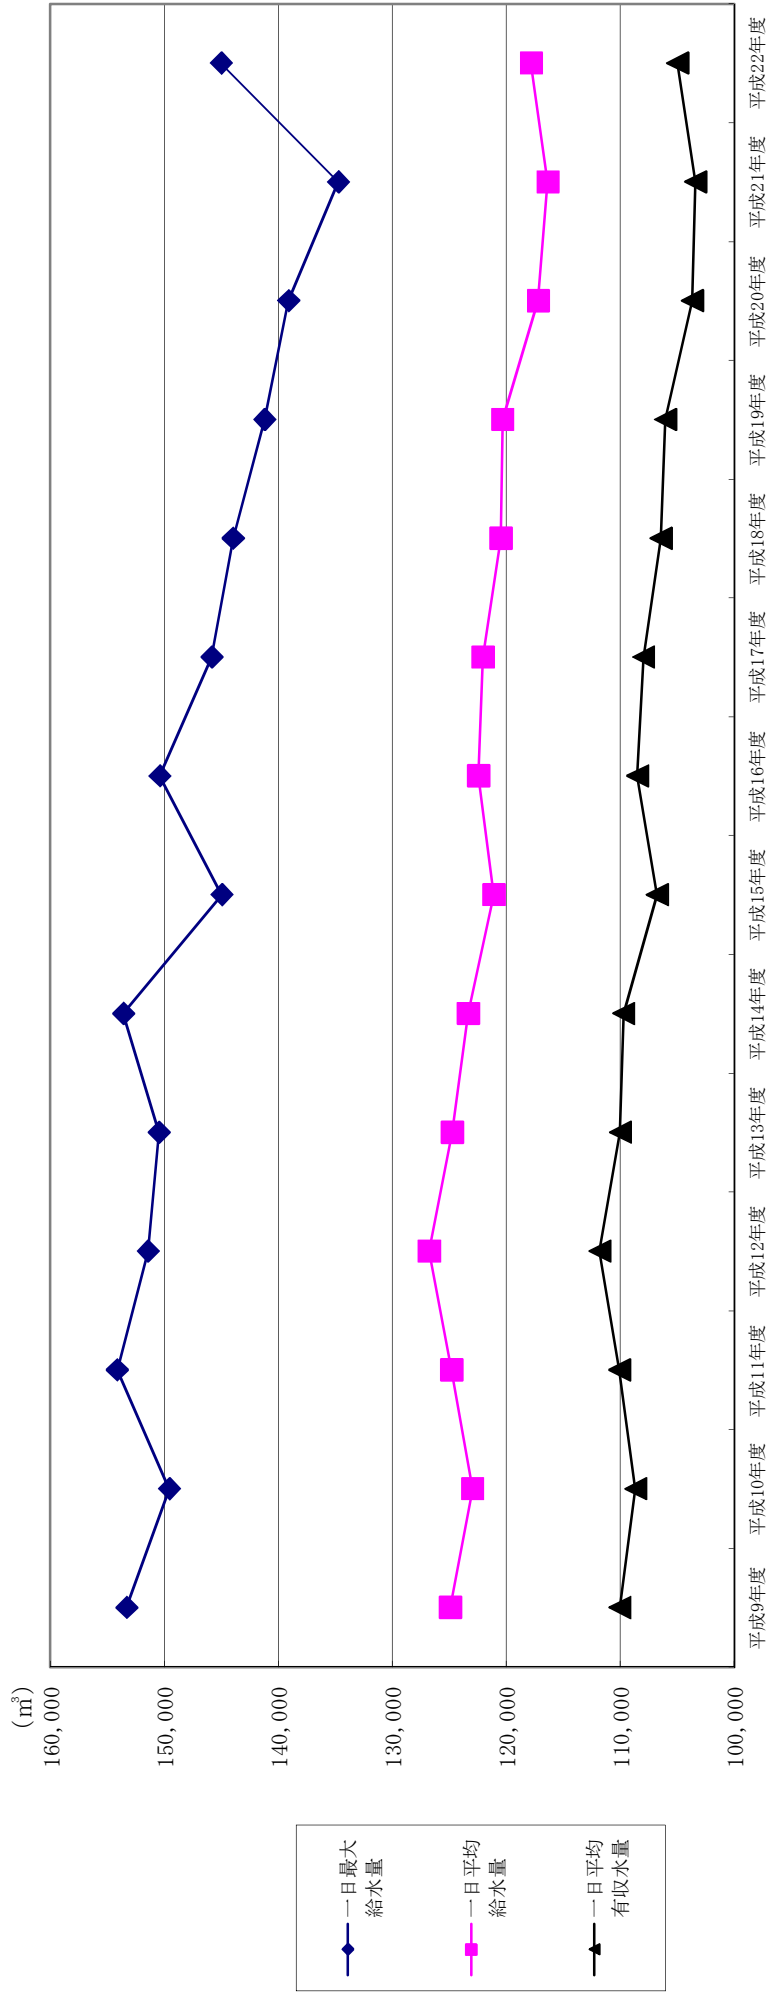

| 項目        | 年度             | 平成9年度   | 平成10年度  | 平成11年度  | 平成12年度  | 平成13年度  | 平成14年度  | 平成15年度  | 平成16年度  | 平成17年度  | 平成18年度  | 平成19年度  | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  |
|-----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 一日最大給水量   | m <sup>3</sup> | 153,306 | 149,561 | 154,144 | 151,427 | 150,468 | 153,588 | 144,955 | 150,399 | 145,836 | 143,967 | 141,197 | 139,101 | 134,729 | 145,007 |
| 一日平均給水量   | m <sup>3</sup> | 124,901 | 122,959 | 124,804 | 126,762 | 124,732 | 123,327 | 121,081 | 122,426 | 122,035 | 120,468 | 120,319 | 117,196 | 116,347 | 117,808 |
| 一日平均有収水量  | m <sup>3</sup> | 110,046 | 108,652 | 110,061 | 111,806 | 110,000 | 109,703 | 106,756 | 108,494 | 107,965 | 106,424 | 106,038 | 103,677 | 103,399 | 104,981 |
| 負荷率       | %              | 81.5    | 82.2    | 81.0    | 83.7    | 82.9    | 80.3    | 83.5    | 81.4    | 83.7    | 83.7    | 85.2    | 84.3    | 86.4    | 81.2    |
| 有収率       | %              | 88.1    | 88.4    | 88.2    | 88.2    | 88.2    | 89.0    | 88.2    | 88.6    | 88.5    | 88.3    | 88.1    | 88.5    | 88.9    | 89.1    |
| 一人一日最大給水量 | ℓ              | 405     | 394     | 404     | 396     | 393     | 401     | 377     | 390     | 378     | 373     | 366     | 360     | 350     | 376     |
| 一人一日平均給水量 | ℓ              | 330     | 324     | 327     | 332     | 326     | 322     | 315     | 318     | 316     | 312     | 312     | 304     | 302     | 306     |

※ 一人一日最大給水量は、一日最大給水量／年度末給水人口で算出しました。

※ 二本松市のデータは旧安達町と旧東和町のみのデータです。


### 3 構成団体別給水量等の概要

平成23年3月31日現在


| 項目                           | 市町名    | 福島市        | 二本松市      | 伊達市       | 桑折町       | 国見町       | 川俣町       | 計          |
|------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 行政区域                         | 人口 (人) | 291,732    | 18,930    | 67,154    | 13,129    | 10,281    | 15,399    | 416,625    |
| 給水区                          | 人口 (人) | 288,231    | 15,951    | 64,601    | 12,178    | 10,279    | 11,092    | 402,332    |
| 給水普及率 (%)                    |        | 97.7       | 80.0      | 91.2      | 98.7      | 92.0      | 97.2      | 95.8       |
| 給水人口 (人)                     |        | 281,491    | 12,766    | 58,913    | 12,021    | 9,456     | 10,780    | 385,427    |
| 給水戸数 (戸)                     |        | 112,959    | 3,942     | 18,657    | 3,685     | 3,087     | 3,574     | 145,904    |
| 年間総給水量 (m <sup>3</sup> /年)   |        | 31,883,946 | 1,255,042 | 6,035,881 | 1,529,928 | 1,198,735 | 1,092,281 | 42,995,813 |
| 内 企業団受水量 (m <sup>3</sup> /年) |        | 31,589,971 | 822,368   | 5,888,401 | 1,075,337 | 973,117   | 255,213   | 40,604,407 |
| 内 自己水源水量 (m <sup>3</sup> /年) |        | 293,975    | 432,674   | 147,480   | 454,591   | 225,618   | 837,068   | 2,391,406  |
| 内 受水率 (%)                    |        | 99.1       | 65.5      | 97.6      | 70.3      | 81.2      | 23.4      | 94.4       |
| 一日平均給水量 (m <sup>3</sup> /日)  |        | 87,353     | 3,452     | 16,535    | 4,192     | 3,283     | 2,993     | 117,808    |
| 内 生活原単位 (ℓ/人・日)              | 有      | 198        | 157       | 194       | 205       | 199       | 173       | 196        |
|                              | 無      | 55,815     | 2,009     | 11,428    | 2,468     | 1,885     | 1,871     | 75,476     |
|                              | 有      | 19,685     | 308       | 2,353     | 517       | 329       | 222       | 23,414     |
|                              | 無      | 2,707      | 203       | 1,259     | 779       | 154       | 515       | 5,617      |
|                              | 有      | 0          | 155       | 34        | 28        | 257       | 0         | 474        |
|                              | 無      | 78,207     | 2,675     | 15,074    | 3,792     | 2,625     | 2,608     | 104,981    |
| 内 計                          | 有      | 3,582      | 3         | 196       | 132       | 3         | 122       | 4,038      |
|                              | 無      | 81,789     | 2,678     | 15,270    | 3,924     | 2,628     | 2,730     | 109,019    |
| 内 効果水量                       | 有      | 5,564      | 774       | 1,265     | 268       | 655       | 263       | 8,789      |
|                              | 無      | 310        | 270       | 280       | 348.0     | 347       | 277       | 306        |
| 一人一日平均給水量 (ℓ/人・日)            |        | 106,151    | 4,621     | 20,437    | 5,916     | 4,212     | 3,670     | 145,007    |
| 一人一日最大給水量 (ℓ/人・日)            |        | 377        | 362       | 346       | 492       | 445       | 340       | 376        |
| 有 収率 (%)                     |        | 89.5       | 77.5      | 91.2      | 90.5      | 80.0      | 87.1      | 89.1       |
| 有 効率 (%)                     |        | 93.6       | 77.6      | 92.3      | 93.6      | 80.0      | 91.2      | 92.5       |
| 負 荷率 (%)                     |        | 82.2       | 74.6      | 80.9      | 70.7      | 78.0      | 81.5      | 81.4       |

※二本松市のデータは旧安達町と旧東和町のみのデータです。

#### 4 すりかみ浄水場平面図

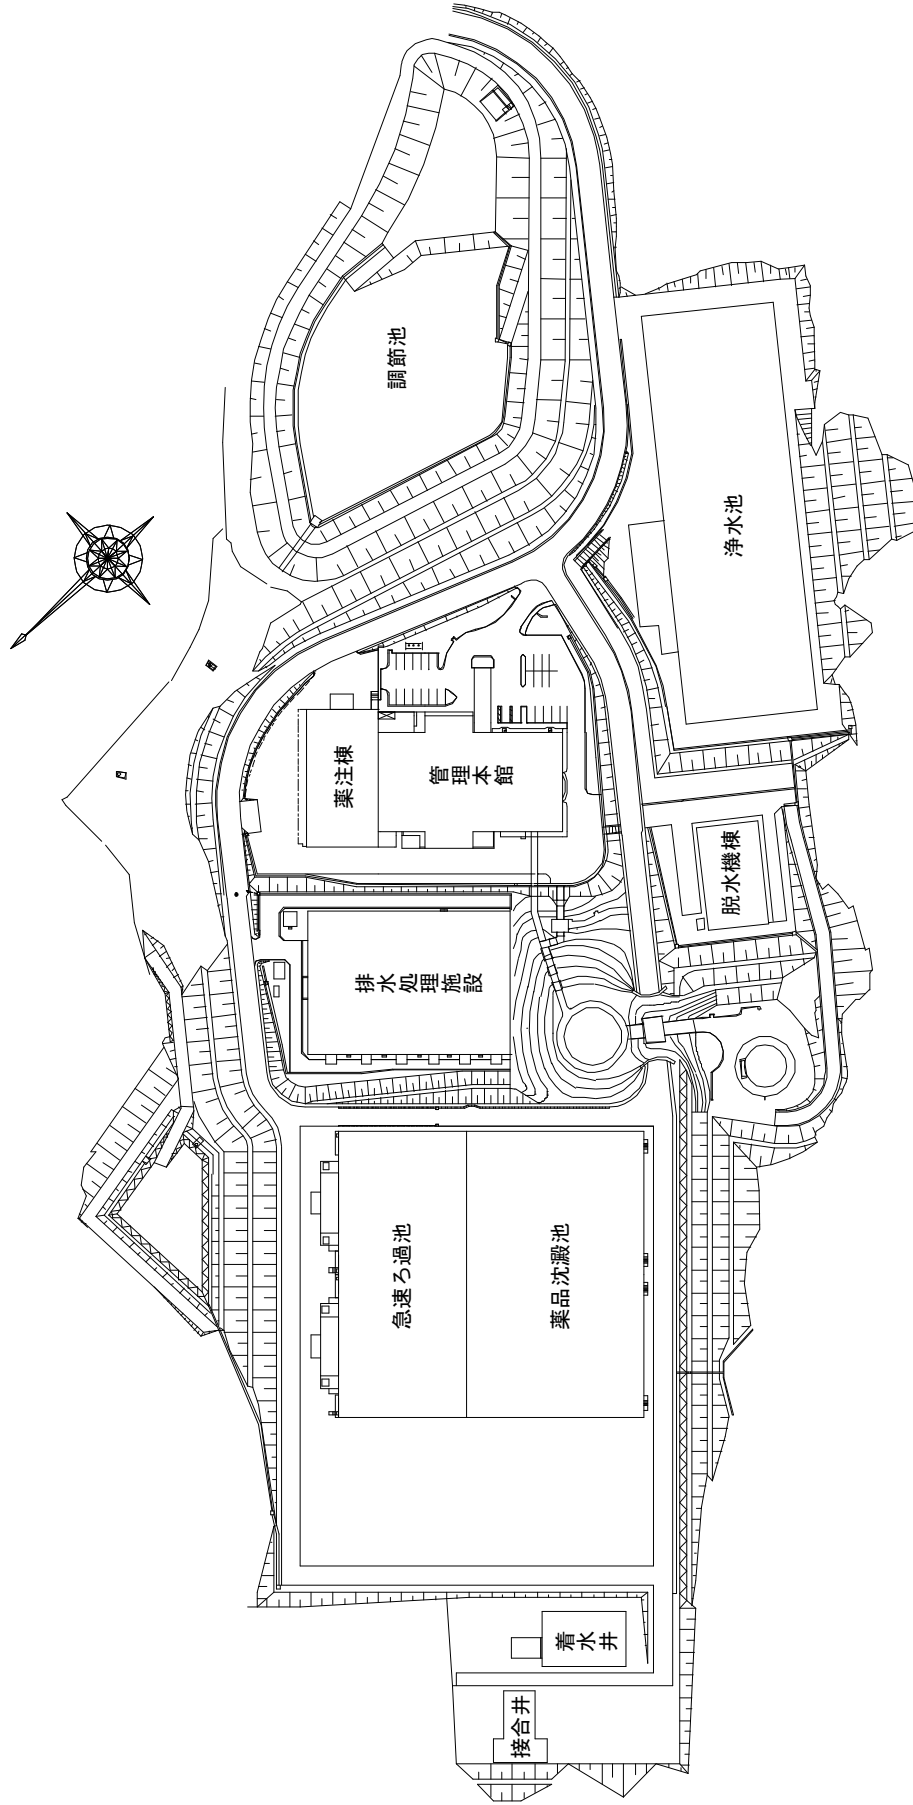


5 すりかみ浄水場水位高低図

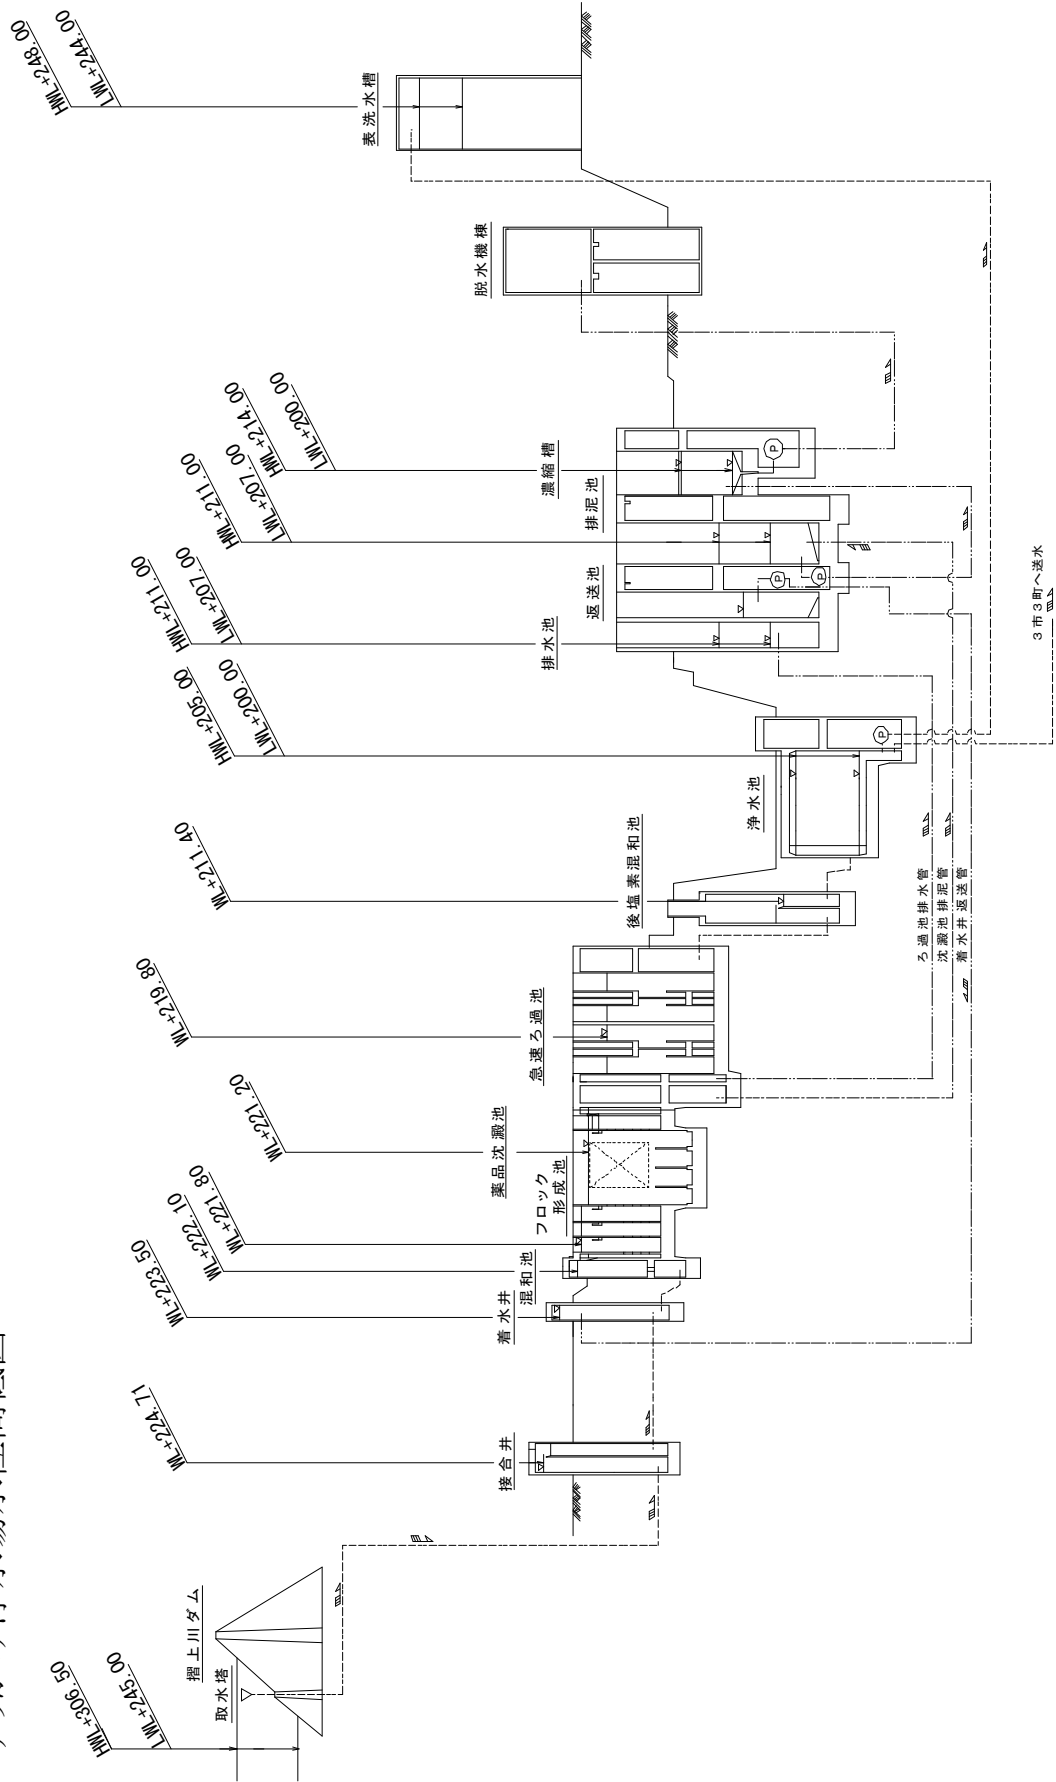



7 平成22年度 摺上川ダム取水水位

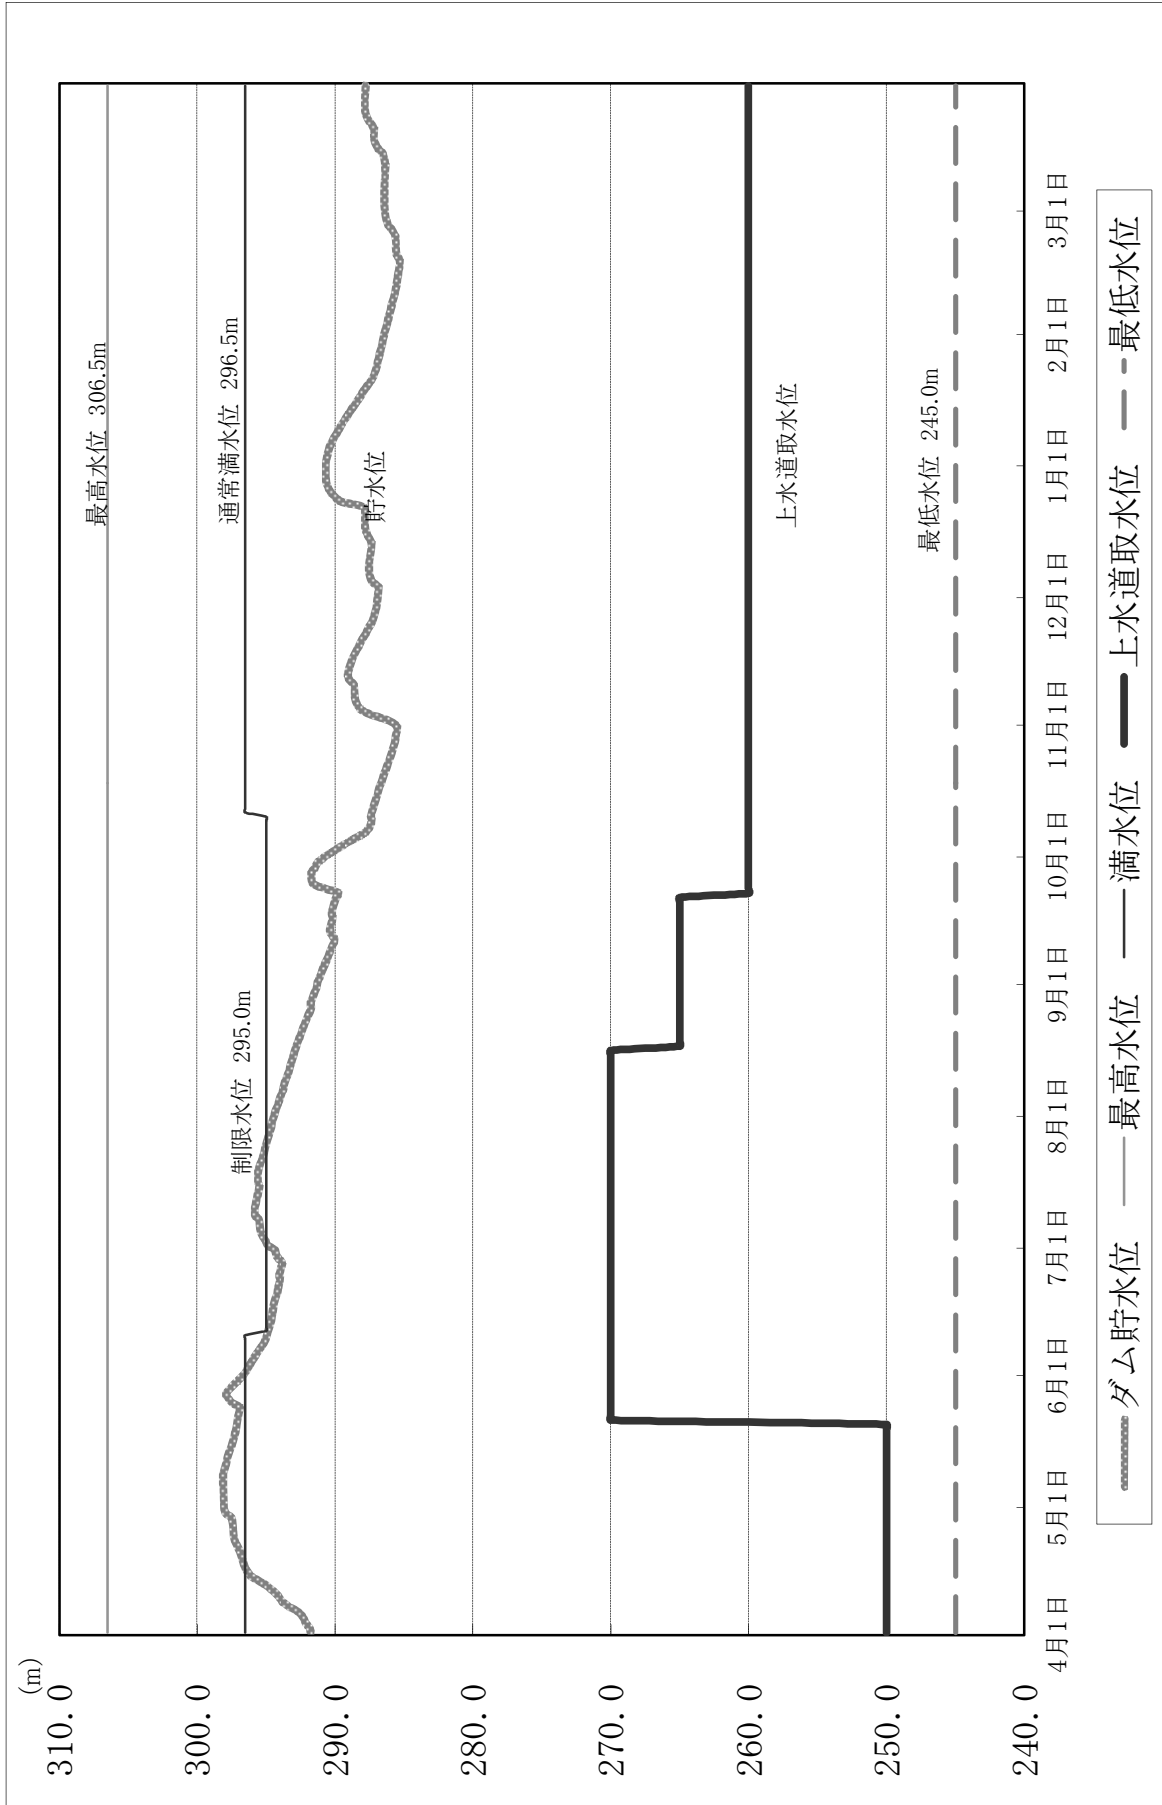



---

---

# 平成22年度 水道用水供給事業年報 (第8号)

平成24年 月 日発行

編集・発行 福島地方水道用水供給企業団

〒960-0201

福島県福島市飯坂町字沼ノ上1番地の1

電話番号 024(541)4100

FAX番号 024(541)4180

ホームページ <http://www.f-wsa.jp/>

メールアドレス [f-wsa@siren.ocn.ne.jp](mailto:f-wsa@siren.ocn.ne.jp)

---

印刷・製本

---

---