

令和4年度

水道用水供給事業年報



福島地方水道用水供給企業団

企業団章



平成7年4月1日制定

摺上川の清浄な水のイメージと企業団の団結・発展を表しています。
福島地方の「F」を図案化したものです。

令和4年度 水道用水供給事業年報

目次

I	企業団の概要	
1	これまでの経緯	2
2	年表	3
3	計画概要	6
4	用水供給料金	8
5	事業認可一覧	9
II	施設概要	
1	施設能力	12
2	水利権	12
3	ダム使用権	12
4	ダムの概要	13
5	施設の現況	14
6	創設事業工事等の概要	32
7	送水管布設状況	38
III	業務概要	
1	令和4年度の事業概要	42
2	用水供給実績	44
3	取水量及び送水量	45
4	共同水質検査業務実績	45
5	月別給水量	46
6	電力使用量及び使用料金	48
7	薬品使用量	52
8	浄水ケーキ処分量	53
9	脱水機運転状況	53
10	気象状況	53
11	工事及び業務委託	54
IV	水質の状況	
1	水質検査計画に基づく定期的な水質検査	59
2	臨時の水質検査	122
3	浄水処理工程試験	123
4	水質基準値一覧表	150
5	「福島県飲料水の放射性物質モニタリング検査実施計画」に基づく 水道水の放射性物質検査結果	153
V	財務の状況	
1	予算・決算対照表	156
2	損益計算書比較	157
3	貸借対照表比較	158

4	「水道事業ガイドライン」に基づく業務指標の算出結果	160
VI 組 織		
1	機構	170
2	職員の年齢構成	171
3	歴代企業長・副企業長	171
4	歴代企業団議長・監査委員	172
5	事務分掌	174
VII その他		
1	施設見学者数	178
2	出前講座受講者数	178
3	災害対応等について	179
4	再生可能エネルギーの導入	180
5	主な行事	184
資 料		
1	構成団体の給水世帯数及び人口の推移	186
2	構成団体の給水量及び有収水量の推移	187
3	構成団体別給水量等の概要	188
4	原子力災害への対応	189
5	すりかみ浄水場平面図	193
6	すりかみ浄水場水位高低図	194
7	施設高低図	195
8	摺上川ダム取水位	196

I 企業団の概要

I 企業団の概要

1 これまでの経緯

福島県県北地方は県都福島市を中心に豊かな産業基盤と伝統を礎に県内の政治、経済、文化の中心的役割を担っています。特に、都市が活動していく上で必要不可欠な水道は、その整備普及により、地域の発展に大きく貢献してきました。

この地域は、飲料水などの生活用水を地下水や河川の表流水に依存していました。中でも、主要水源である阿武隈川は、本県の中心部を流れる都市河川のため水質の悪化が進み、また、幾度となく渇水にも見舞われてきました。地下水も枯渇傾向にあり、安定した水源の確保が困難な状況となっていました。

こうした県北地方の共通した水事情の悪化と、今後予想される水需要の増大に対処するため、福島市を中心に、抜本的な水源対策として、阿武隈川水系摺上川の調査を国に対し強く要望していました。

その結果、昭和 47 年、国において、摺上川ダム の 建設計画が発表されました。その後、現地調査を進め昭和 56 年には、ダムサイトを茂庭岩振地区との決定がなされ、昭和 60 年に摺上川ダム建設基本計画が発表されました。

これを受けて、昭和 60 年 10 月に当時の福島市、桑折町、伊達町、国見町、梁川町、保原町、霊山町、月舘町、川俣町、飯野町、安達町及び東和町が共同で新たな水道施設の建設にあたるために、福島地方水道用水供給企業団を設立させました。

昭和 61 年 6 月に厚生省（現在の厚生労働省）の経営認可を得て、昭和 63 年より送水管の布設に着手するとともに、導水トンネル、浄水場などの建設を行い、平成 15 年 4 月より水道用水の一部供給を開始しました。

平成 17 年 9 月には摺上川ダムが完成。平成 18 年 3 月に企業団の創設事業が完了し、平成 19 年 4 月から本格供給を開始しました。

現在の企業団は、構成団体の合併により、福島市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町及び川俣町の 3 市 3 町で構成されている、一部事務組合となっています。

2 年表

年（西暦）	月 日	事 項
昭和47(1972)	5. -	国が摺上川ダムの建設計画を発表
52(1977)	10.22	摺上ダム建設連絡協議会が設立されダム建設促進と生活再建対策等に対応
53(1978)	3. -	県は「福島県水道整備基本構想」を策定
54(1979)	4.16	県から摺上ダムへの参加の可否と要望水量について照会
56(1981)	4.20	建設省は摺上ダム建設予定地として飯坂町茂庭字岩振地区が最適と発表
57(1982)	1.12	県は「福島県水道整備基本構想」を改定
	6.19	「摺上ダム建設連絡協議会」から「摺上川ダム建設促進協議会」に組織名称を変更
59(1984)	7.10	県北水道用水供給基本計画の調査を委託
60(1985)	1.18	県へ広域的水道整備計画の策定を要請
	5.11	利水市町村長会議により水道用水供給事業の事業主体を企業団方式と決定
	7.11	「福島地方水道用水供給企業団設立準備会」が発足
	10. 5	「福島地方水道用水供給企業団」の設立許可
	10.26	企業団初議会開催
	11. 1	企業団事務所を開設
61(1986)	5.12	福島地方水道用水供給事業経営の認可を申請
	6. 6	福島地方水道用水供給事業経営の認可（厚生省生衛第389号）
	10.18	建設大臣は「摺上川ダムの建設に関する基本計画」を告示
	10.18	厚生省より水道水源開発施設整備事業の新規採択
62(1987)	5.25	厚生省より特定広域化施設整備事業の新規採択
平成3(1991)	6. 3	厚生省より遠距離導水等施設整備事業の新規採択
5(1993)	3.19	福島地方水道用水供給事業経営の変更認可を申請
	3.31	福島地方水道用水供給事業経営の変更認可（厚生省生衛第393号）
6(1994)	2.21	福島地方水道用水供給事業経営の変更議決
8(1996)	6.11	水利使用許可申請（建設大臣）
9(1997)	2. 7	水利使用許可（建設省東地河調発第7号） 一日最大取水量135,735m ³ /日
10(1998)	2.23	建設大臣は「摺上川ダム建設に関する基本計画の変更」を告示
	10.30	企業団議会で福島地方水道用水供給事業経営の変更議決
12(2000)	8.25	企業団議会で暫定供給時の暫定単価を提示
13(2001)	6.12	総合試運転連絡協議会設立

年（西暦）	月 日	事 項
平成13(2001)	10.16	浄水場の名称を「すりかみ浄水場」に決定
14(2002)	6.19	暫定豊水水利使用許可申請（国土交通省東北地方整備局長）
	9.1	企業団事務所をすりかみ浄水場に移転
	10.23	暫定豊水水利使用許可（国東整水第98号） 一日最大取水量40,000m ³ /日
	10.31	企業団議会で供給条例議決
15(2003)	3.4	給水開始前の施設検査及び水質検査合格
	3.24	給水開始前届
	4.1	水道用水供給開始式
	6.6	すりかみ浄水場落成記念式典
16(2004)	2.19	摺上川ダム湛水式
	7.29	特定多目的ダム法第13条の許可申請（国土交通大臣）
	8.24	企業団議会で供給条例の一部を改正する条例議決
17(2005)	3.31	ダム使用権設定前の多目的ダムの利用許可（国河治第212号） 一日最大取水量80,000m ³ /日
	8.23	企業団議会で供給条例の一部を改正する条例議決
	9.25	摺上川ダム竣工式
	12.1	構成団体である安達町、東和町が二本松市、岩代町と新設合併し新「二本松市」となる
18(2006)	1.1	構成団体である伊達町、梁川町、保原町、霊山町及び月舘町が新設合併し「伊達市」となる
	1.25	水利使用許可申請（国土交通省東北地方整備局長）
	2.27	企業団議会で供給条例の一部を改正する条例議決
	3.31	創設事業に係る建設工事が完了
	4.1	ダム使用権設定（設定番号第185番） 一日最大取水量249,000m ³ /日
	8.16	水利使用許可（17国東整水第257号） 一日最大取水量161,300m ³ /日
	8.23	企業団議会で供給条例議決
19(2007)	4.1	本格供給開始（一日最大給水量149,920m ³ /日）
	5.26	本格供給開始記念式典及び記念コンサート開催
20(2008)	7.1	構成団体である飯野町が福島市へ編入合併
21(2009)	8.24	企業団議会で供給条例の一部を改正する条例議決
23(2011)	3.11	東日本大震災発生
	3.20	漏水箇所が9箇所発生し、すべての構成団体受水施設への送水停止 震災後10日間で復旧完了
26(2014)	2.20	企業団議会で供給条例の一部を改正する条例議決
27(2015)	8.31	企業団議会で供給条例の一部を改正する条例議決
	12.25	水利使用許可申請（国土交通省東北地方整備局長）


年（西暦）	月 日	事 項
平成28(2016)	6. 6	企業団創立30周年記念座談会
	10.21	水利使用許可（国東整水第72号） 一日最大取水量139,535m ³ /日
29(2017)	4. 1	本格供給開始10周年
30(2018)	4. 1	水道用水供給開始15周年
31(2019)	4. 1	すりかみ浄水場小水力発電所運転開始
令和元(2019)	6.10	すりかみ浄水場太陽光発電所運転開始
2(2020)	10. 5	企業団出前講座の開始
4(2022)	1.31	福島増圧ポンプ所小水力発電所運転開始
	7. 4	保原第二受水池流量計室小水力発電所運転開始
	9. 7	災害査定（令和4年3月16日福島県沖地震）

3 計画概要

(1) 計画諸元

区 分	創 設 事 業	拡 張 事 業
計 画 目 標 年 度	平成19年度	将来計画
給 水 開 始 年 度	平成15年度（暫定供給） 平成19年度（本格供給）	—
給 水 対 象	3市3町 福島市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町	同左
一 日 最 大 給 水 量	149,920m ³ /日	231,570m ³ /日
一 日 最 大 取 水 量	161,300m ³ /日	249,000m ³ /日
工 期	昭和61年度～平成17年度	—
総 事 業 費	1,487.9億円	—

注：拡張事業の水量は、摺上川ダムへの参画水量である。

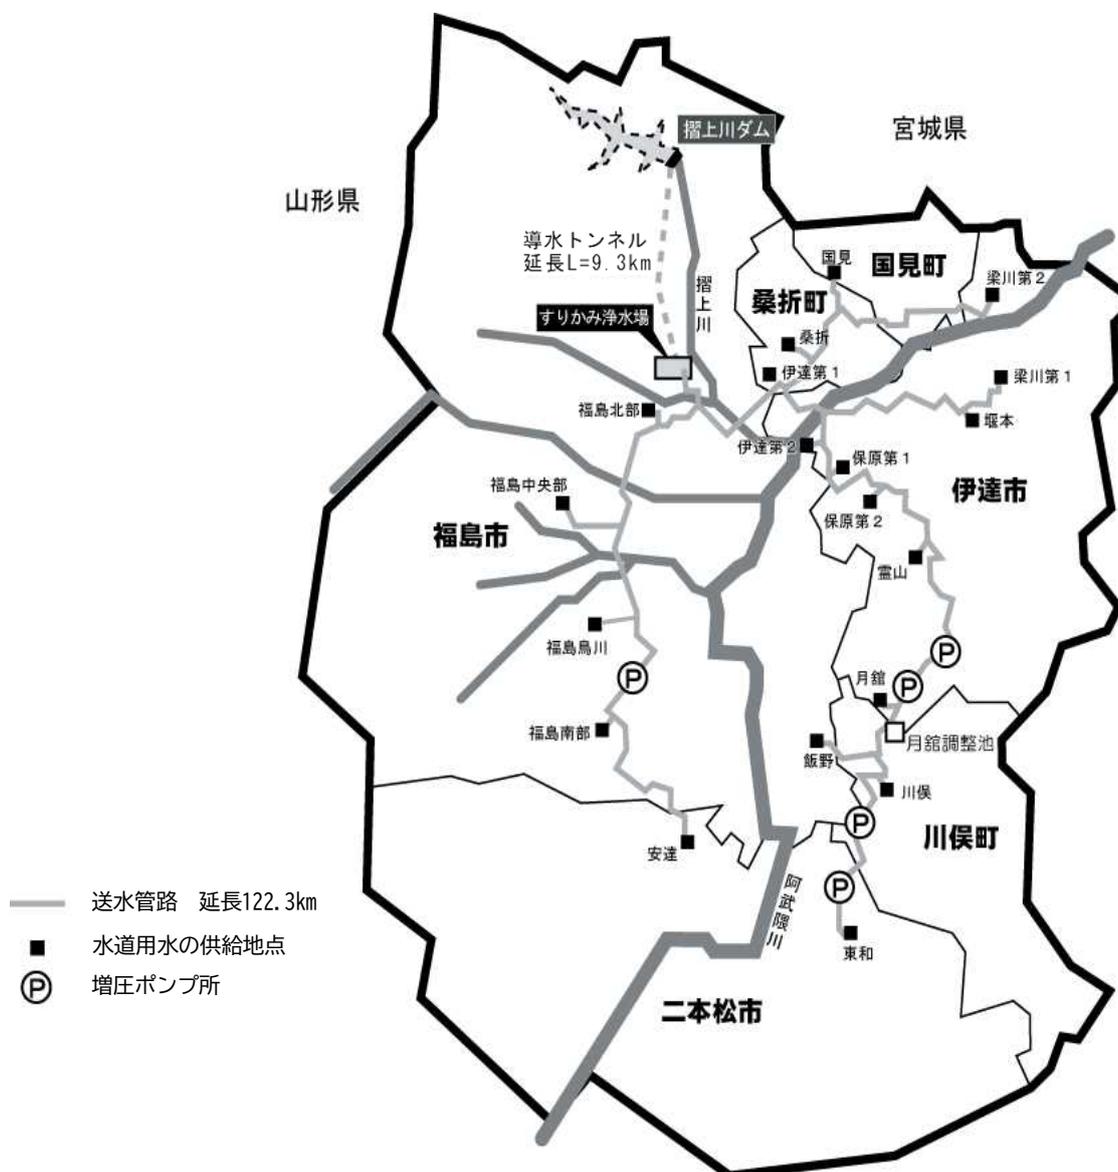

(2) 事業費及び財源

事業費	構成比	財源	構成比	
貯水費（ダム負担金）	億円 628.6 %	42.25	国庫補助金 億円 541.6 %	36.40
水道施設建設費	613.2	41.21	県費補助金	78.6 5.28
用地及び調査費	26.6	1.79	企業債	425.1 28.57
事務費	9.3	0.63	出資金	379.0 25.47
建設債利息	166.7	11.20	負担金	39.3 2.64
その他運営費	43.5	2.92	その他財源（消費税還付金等）	24.3 1.64
計	1,487.9	100.00	計	1,487.9 100.00

(3) 摺上川ダム参画水量

構成団体	摺上川ダム参画水量（取水量） （m ³ /日）	構成比 （%）
福島市	176,300	70.80
二本松市	7,400	2.97
伊達市	49,800	20.00
桑折町	6,000	2.41
国見町	6,500	2.61
川俣町	3,000	1.21
計	249,000	100.00

4 用水供給料金

(消費税抜き)

番号	施行年月日	区分	算定基準	料金 (円)	備考
1	平成15年4月1日 (制定)	一律	1m ³ 当り	100	暫定供給料金
2	平成19年4月1日 (改定)	基本料金	構成市町 月額合計	230,760,000	平成19年4月1日 本格供給開始
		従量料金	1m ³ 当り	36	
3	平成22年4月1日 (改定)	基本料金	構成市町 月額合計	140,933,000	
		従量料金	1m ³ 当り	46	
4	平成28年4月1日 (改定)	基本料金	構成市町 月額合計	141,302,000	
		従量料金	1m ³ 当り	38	

5 事業認可一覧

期別 種別	創 設 事 業	第1回計画変更認可 (取水地点の変更)	認可を要しない変更 (工期及び事業費の 変更)	認可を要しない変更 (摺上川ダム基本計 画変更に伴う変更)
主 要 設 備	貯水施設 (摺上川ダム) 取水施設 (摺上川ダム右岸) 導水施設 浄水施設 排水処理施設 送水施設	変更箇所 取水施設 (摺上川ダム左岸)	第1回計画変更認可 のとおり	第1回計画変更認可 のとおり
認 可 年 月 日	厚生省生衛第389号 (昭和61年6月6日)	厚生省生衛第393号 (平成5年3月31日)	平成6年2月 企業団議会定例会 議案第1号 (平成6年2月21日)	平成10年10月 企業団議会臨時会 議案第5号 (平成10年10月30日)
目 標 年 度	平成12年度	平成12年度	平成13年度	平成19年度
着 工 年 月	昭和61年6月	昭和61年6月	昭和61年6月	昭和61年6月
完 成 年 月	平成10年3月	平成10年3月	平成13年3月	平成18年3月
事 業 費 (千円)	79,055,000	96,500,000	111,717,000	157,183,000
計画一日 最大給水量 (m ³)	149,920	149,920	149,920	149,920
構 成 団 体	福島市、桑折町、 伊達町、国見町、 梁川町、保原町、 霊山町、月舘町、 川俣町、飯野町、 安達町、東和町	同左	同左	同左

II 施 設 概 要

II 施設概要

1 施設能力

浄水場名	施設能力 (公称能力)	水源名	取水方法	摘要
すりかみ浄水場	161,300m ³ /日	摺上川ダム	直接取水 (取水塔)	令和5年3月31日現在

2 水利権

取水場所	許可水量	許可年月日	許可番号	期限
阿武隈川水系 摺上川 摺上川ダム	安定水利権 1.615m ³ /秒 (139,535m ³ /日)	平成28年10月21日	国東整水 第72号	令和8年3月31日

3 ダム使用权

(1) 位置及び名称

阿武隈川水系摺上川
摺上川ダム

(2) 水位

最高水位
非洪水期 標高 296.5m
洪水期 標高 295.0m
最低水位 標高 245.0m


(3) 量

非洪水期 107,000,000m³のうち最大47,200,000m³
洪水期 101,000,000m³のうち最大43,400,000m³
(一日最大取水量249,000m³)

(4) ダム使用权の設定番号

第185番

4 ダムの概要

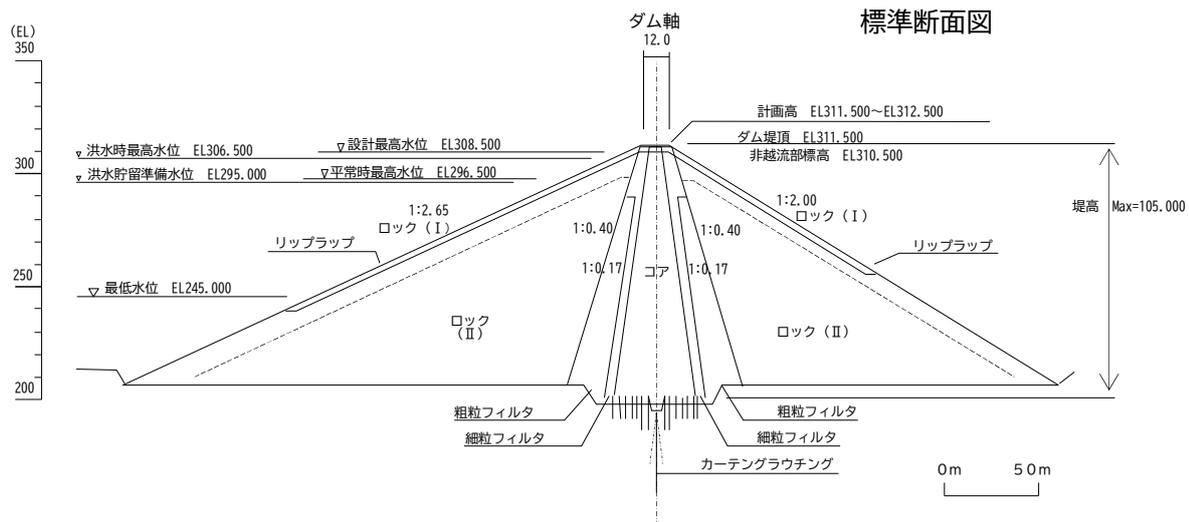

河	川	名	阿武隈川水系摺上川				
施	設	名	摺上川ダム				
位		置	(左岸)	福島市飯坂町茂庭			
			(右岸)	福島市飯坂町茂庭			
目	的		洪水調整 流水の正常な機能の維持 かんがい 水道用水(企業団) 工業用水(福島県) 発電最大出力(東北電力)	約4,200 ha 249,000 m ³ /日 10,000 m ³ /日 3,000 kW			
ダ	ム	の	事業主				
			国土交通省				
工		期	昭和57年度～平成17年度				
貯	水	池	集水面積	160 km ²			
			湛水面積	4.6 km ²			
			設計最高水位	EL 308.5 m			
			洪水時最高水位	EL 306.5 m			
			平常時最高貯水位	EL 296.5 m			
			洪水貯留準備水位	EL 295.0 m			
			最低水位	EL 245.0 m			
			総貯水容量	153,000,000 m ³			
			有効貯水容量	148,000,000 m ³			
			堆砂容量	5,000,000 m ³			
ダ	ム	ム	形	中央コア型ロックフィルダム			
			堤	高	105.0 m		
			堤	頂	長	718.6 m	
			ダ	ム	体	積	8,300,000 m ³
			堤	頂	標	高	EL 311.5 m
ム	放	流	設備	非常用放流設備	自由越流形式		
			設備	常用放流設備	オリフィス3.0m×3.0m×2門		
			設備	その他放流設備	利水及び貯水位低下用放流設備		
総	事	業	費	約1,953 億円			

5 施設の現況

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
貯水施設	摺上川ダム		福島市飯坂町茂庭字岩振地内			計画取水量 249,000m ³ /日	
取水施設	取水塔 (共同施設)			選択取水 NWL+296.50m LWL+245.00m	1塔	RC造 独立塔形式H=98.0m 円形多段式シリンダーゲート	
		導水管			620.4m	SUS φ1,350	
		導水管路			30.3m	SUS φ1,000	
		排水施設			292.3m	DIP-S φ1,500	
					21.0m	DIP-S φ1,100	
					31.8m	DIP-K φ400	
					266.7m	PP φ400	
	(単独施設)	ITV監視装置	ダム取水塔内		1台		
導水施設	接合井 (ダム側)		福島市飯坂町茂庭字田頭山17-0	FGL+236.50m HWL+235.15m LWL+230.50m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 378.38m ² 建築面積 84.60m ²	
		接合井			1槽	RC造 幅6.0m 長10.0m 深4.75m 有効容量 285.0m ³ 濁度計 pH計 温度計 導電率計 超音波水位計 低圧動力盤 計装フレタ盤 無停電電源装置	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ1,100 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-8,000m ³ /h	
		流量調節弁	〃		1基	整流弁体メタルバタフライ弁 φ1,100 0.74MPa 電磁式 2.2kW 200V	
		電動バタフライ弁	〃		3基	φ1,100 0.74MPa 電磁式 1.5kW 200V	
		電動ゲート弁	1階ゲート室		2基	鑄鉄製外ネジ式制水扉 φ1,000×1,900 1.5kW 200V	
		ITV監視装置	〃		1台	準動画装置盤	
		連続水質監視装置	〃		1基	魚類(メダカ)	
導水トンネル			福島市飯坂町茂庭字田頭山地下内～飯坂町字沼ノ上地内		9,227.1m	馬蹄型RC造 中央隔壁付 R=1.0m 勾配1.1% 幅1.5m 高2.1m	
水路橋	増沢水路橋		福島市飯坂町茂庭字増沢山地内		42.0m	PC造	
接合井 (浄水場側)	接合井		福島市飯坂町字沼ノ上1-1	FGL+222.50m HWL+224.71m LWL+219.71m	2槽	RC造 幅4.0m 長6.5m 深6.9m	粉末活性炭 注入点
	流量計室				2室	RC造 幅4.0m 長14.0m 深3.5m	
	原水流入流量計	接合井1階下部			2台	φ1,100 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-4,000m ³ /h	
	原水流入弁	〃			2基	電動バタフライ弁 1.5kW 400V φ1,100 0.74MPa 電磁式	
緊急放流施設	非常用放流弁	接合井1階下部			2基	電動バタフライ弁 1.5kW 400V φ1,100 0.74MPa 電磁式	
	緊急放流管路 (接合柵含む)	福島市飯坂町字沼ノ上地内～飯坂町字大坊地内			1,353.9m	DIP-K φ500	
	第一減勢槽	福島市飯坂町字大坊23-3			2槽	RC造	
	第二減勢槽	福島市飯坂町字大坊地内			2槽	RC造	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
浄水施設	すりかみ浄水場		福島市飯坂町字沼ノ上1-1			敷地面積 134,572.00㎡	
	管理本館			FGL+213.00m	1棟	RC造 地上3階地下1階 延床面積 3,804.91㎡ 建築面積 2,895.43㎡ (業注棟含む) 1F 電気室 水質試験室 薬品貯蔵室 水質発信機室 理化学試験室等 2F 中央監視室 大会議室 事務室 中会議室 企業長室 電算機室 運転管理員室等 3F 倉庫	
		中央監視制御設備	本館2階 中央監視室		1式	監視系操作卓 支援系操作卓 65型大型ディスプレイ3台 帳票プリンタ	
			計算機室			テレメタインターフェイス盤 テレメタ受信装置盤 プロセッサコントロール盤 データバスサーバ	
		気象計器	屋上		1式	RCS盤 分電盤 支援系GW卓 風向風速計 温度計 湿度計 日射計	
		ITV監視装置	屋内 屋外 中央監視室 計算機室		1台 6台	ITV操作卓 大型ディスプレイ操作卓 ITV制御装置盤	
		水質試験設備	本館1階 理化学試験室		1式	色度・濁度測定器 蛍光顕微鏡 紫外可視分光光度計 超純水製造装置 超音波洗浄器 超音波ビレット洗浄器 超純水製造装置 誘導結合プラズマ質量分析計 全有機炭素計 水銀分析計 ヘッドスペースガスクロマトグラフ - 質量分析計 高速液体クロマトグラフ質量分析計 ガスクロマトグラフ - 質量分析計 イオンクロマトグラフシステム イオンクロマトグラフ - ポストカラムシステム(2台) パージ&トラップ - ガスクロマトグラフ - 質量分析計 高速液体クロマトグラフ蛍光システム 自動固相抽出装置 超純水製造装置	
			金属等前処理室 ICP室				
			VOC等測定室 液クロ室				
			イオンクロ室				
			ガスマス室				
			農薬等前処理室				
		水質監視水槽	1階ホール		1槽	魚類(岩魚) V=3㎡	
		水質計器設備	水質発信機室		1式	濁度計 pH計 アルカリ度計 残留塩素計 導電率計 温度計 (原水 混和水 浄水 送水 返送水 1・2系沈澱水 3・4系沈澱水 1・2系ろ過水 3・4系ろ過水)	
		受変電設備	1階電気室		1式	受変電設備6.6kV Tr1,500kVA×2 引込盤 受電盤 進相コンデンサ盤 動力変圧器一次盤 200V動力変圧器盤 照明変圧器盤 照明配電盤 動力変圧器二次盤 無停電電源装置 本館電気室分電盤 直流電源装置	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要	
浄水 施設	薬 注 棟			FGL+211.50m	1棟	RC造 地上2階地下1階 延床面積 1,945.80㎡		
		PAC 注 入 設 備	薬注棟1階					
		PAC 貯 蔵 槽	〃			3槽	FRP製 V=50㎡	
		PAC注入ポンプ	〃			2台	耐薬品用渦巻ポンプ 1.5kW H=30m Q=50L/分 吸込40A 吐出20A	
		PAC 定 圧 槽	〃			2槽	SS400製 V=1㎡	
		PAC 注 入 機	〃			5台	鋼板製パネル型 Q=6.77~168.7L/h 空気作動調節弁 (ダブルレンジ) (大)φ15×7 (小) φ15×4	
		次 垂 注 入 設 備	薬注棟地下1階			2台	自動再生型 採水流量7,000L/h	
		軟 水 器	〃			1槽	PE製 V=1㎡	
		希 釈 水 槽	〃			3台	横型渦巻ポンプ1.5kW H=43m Q=30L/分 吸込32A 吐出32A	
		希釈水ポンプ	〃			1槽	PE製V=40㎡	
		次 垂 塩 受 入 槽	薬注棟1階			3槽	FRP製(内面PVCライニング) V=40㎡	
		次 垂 貯 蔵 槽	〃			2(2)台	耐薬品用渦巻ポンプ 5.5(1.5)kW H=45(35)m Q=150 (40)L/分 吸込40A 吐出25(20)A	
		次 垂 注 入 機	〃			2台	耐薬品用マグネットポンプ 1.5kW H=13m Q=150L/分	
		次 垂 塩 希 釈 兼 移 送 機	〃			2台	鋼板製パネル型 Q=0.255~6.071L/分 空気作動調節弁 (ダブルレンジ) (大) φ40×10 (小) φ15×5	
		前 次 垂 注 入 機	〃			2台	鋼板製パネル型 Q=0.066~1.821L/分 空気作動調節弁 (ダブルレンジ) (大) φ15×7 (小) φ15×4	
		中 次 垂 注 入 機	〃			5台	鋼板製パネル型 Q=0.013~0.607L/分 空気作動調節弁 (ダブルレンジ) (大) φ20×4 (小) φ20×4	
		後 次 垂 注 入 機	〃			2台	鋼板製パネル型 Q=0.013~0.607L/分 空気作動調節弁 (ダブルレンジ) (大) φ20×4 (小) φ20×4	
		苛 性 ソ ー ダ 注 入 装 置	薬注棟1階			1槽	SS400製 V=18.5㎡	
		苛 性 ソ ー ダ 希 釈 槽	〃			2台	耐薬品用渦巻ポンプ 7.5kW H=10m Q=1㎡/分 吸込80A 吐出65A	
		苛 性 ソ ー ダ 移 送 ポ ン プ	〃			2槽	FRP製(内面PVCライニング) V=41㎡	
		苛 性 ソ ー ダ 貯 蔵 槽	〃			2台	耐薬品用渦巻ポンプ 1.5kW H=30m Q=50L/分 吸込40A 吐出20A	
		苛 性 ソ ー ダ 注 入 ポ ン プ	〃			2槽	SS400製 V=1㎡	
		苛 性 ソ ー ダ 定 圧 槽	〃			2台	鋼板製パネル型 Q=6.83~164.00L/h 空気作動調節弁 (ダブルレンジ) (大) φ15×15 (小) φ15×4	
前 苛 性 ソ ー ダ 注 入 機	〃			2台	鋼板製パネル型 Q=3.41~40.98L/h 空気作動調節弁 (ダブルレンジ) (大) φ15×5 (小) φ15×4			
後 苛 性 ソ ー ダ 注 入 機	〃			2台	鋼板製パネル型 Q=3.41~40.98L/h 空気作動調節弁 (ダブルレンジ) (大) φ15×5 (小) φ15×4			

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
浄水 施設	着 水 井			FGL+222.50m HWL+223.50m LWL+218.50m	2池	RC造 幅5.0m 長13.0m 深5.0m 有効容量 325m ³ /池 炭酸ガス・粉末活性炭注入点	前次垂・ 前苛性ソーダ 注入点
	薬品混和池	急速攪拌機 流入調整弁	混和池 地下1階管廊	FGL+221.35m HWL+222.10m LWL+217.80m	4池 4台 4基	RC造 幅3.5m 長3.5m 深4.3m 有効容量 43m ³ /池 立軸懸垂式 フラッシュミサー-5.5kW 電動バクワイ弁 0.4kW 400V φ600 0.74MPa	PAC 注入点
	フロック形成池	ITV監視装置	1.3系フロック形成池	FGL+222.50m HWL+221.80m LWL+221.35m	4池 2台	RC造 幅18.7m 長13.0m 深5.6m 有効容量 1,115m ³ /池 上下迂流方式 滞留時間39分 水中カメラ	
	薬品沈澱池	傾 斜 板 凍結防止装置 汚泥掻寄機 排 泥 弁 排泥促進弁 排泥促進ポンプ 集水トラフ 沈澱池充水ゲート 沈澱池流出渠連通ゲート 流 量 計 設 備 沈 澱 池 流 入 流 量 計 急速ろ過池表洗 流 量 計	屋外水中 地下1階管廊 屋外水中 地下2階管廊 " 地下1階管廊 流出帯 流出渠 " 薬品沈澱池 地下1階管廊 薬品沈澱池 地下1階管廊	FGL+222.50m HWL+221.20m LWL+214.90m	4池 1式 6基 12基 24基 24基 4台 48本 4基 4基 4台 2台	RC造 幅18.7m 長24.0m 深6.3m 有効容量 1,808m ³ /池 滞留時間 60分/池 処理水量 41,500m ³ /日/池 横向流式(完全水没式) 5段12列4基 10,440枚/池 凍結防止ブロー(空気洗浄ブロー兼) 7.5kW 水中ロープ牽引式 2連1駆動0.75kW 空気作動式偏心構造弁φ200 電動ボール弁 φ80 横軸渦巻ポンプ 7.5kW U型トラフ 手動外ネジ式φ500×500 手動外ネジ式φ700×700 φ600 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-3,000m ³ /h φ300 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1,200m ³ /h	中次垂 注入点
急速ろ過池	原水流入ゲート 排 水 ゲ ー ト 浄 水 ゲ ー ト 浄水渠連通ゲート 浄水渠連絡ゲート 表 洗 弁 補 給 水 弁 ろ 過 調 整 堰 ろ 過 池 内 設 備 捨 水 濁 度 計 流 量 計 設 備 補 給 水 流 量 計 総ろ過流量計	ろ過池屋外 ろ過池屋外 ろ過池地下1階 " " 管廊地下2階 管廊地下1階 ろ過池地下1階 地下1階通路 急速ろ過池 地下1階管廊 排水処理施設 地下2階管廊	FGL+222.50m HWL+219.80m	24池 24基 24基 24基 4基 2基 24基 2基 8基 1式 4台 2台 1台	RC造 幅7.0m 長9.8m 単層重力・自己洗浄方式 処理水量 8,232m ³ /日/池 ろ過面積 68.6m ² /池 ろ過速度 120m/日 電動ゲートφ500×500 電動ゲートφ900×900 電動ゲートφ1,300×600 手動ゲートφ1,000 手動ゲートφ1,000 電動弁 φ250 電動弁 φ300 可動堰 幅2.0m 上下幅0.4m 表洗装置(固定式) 下部集水装置(有孔ブロック) ろ過砂(550mm厚 単層) マンガン砂(50mm厚 単層) 砂利(200mm厚) 排水トラフ 高感度 φ300 発信機付オプティ (差圧デジタル指示)型 スパン 0-1,250m ³ /h φ1,000 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-13,000m ³ /h		

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
浄水施設	後塩素混和池			FGL+214.50m HWL+211.90m LWL+206.50m	2池	RC造 幅4.5m 長10.0m 深5.4m 有効容量 243m ³ /池	後次亜・ 後苛性ソーダ 注入点
	浄水池			FGL+206.50m HWL+205.00m LWL+200.00m	4池	RC造 地下式フラットスラブ形式 幅30.75m 長39.5m 有効水深 5.0m 有効容量 5,500m ³ /池	
		応急給水支援設備			2基	φ65×2 給水口 町野式接手	
	送水流量計室				1室	RC造 地下2階 幅39.4m(30.6m) 長10.2m 深8.1m	
		表洗水槽揚水ポンプ	地下2階		3台	多段渦巻ポンプ 37kW φ150 H=54m Q=2m ³ /分	
	送水流量計	//		1台	φ1,000 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC		
	表洗水槽揚水流量計	//		1台	φ200 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-350m ³ /h		
	表洗水槽			FGL+231.00m HWL+248.00m LWL+244.00m	1塔	PC造 円形 2槽 有効容量 366.0m ³ 延床面積 409.99m ²	
排水処理施設	排水池			FGL+214.50m HWL+211.00m LWL+207.00m	3池	RC造 幅8.0m 長17.0m 深4.0m 有効容量 544m ³ /池	
	上澄水抜出装置	排水池			6基	スイングジョイント式可動集水管 φ350 可動ストローク4m 上澄水弁	
	排水池返送ポンプ	地下2階管廊			4台	横軸渦巻スライポンプ 75kW H=27m Q=9.0m ³ /分 吸込250A 吐出250A	
	排水池排泥ポンプ	//			2台	横軸渦巻スライポンプ 3.7kW H=10m Q=0.5m ³ /分 吸込80A 吐出50A	
	返送池			FGL+214.50m HWL+211.00m LWL+207.00m	3池	RC造 幅2.0m 長17.0m 深4.0m 有効容量 136m ³ /池	
	総返送流量計 (遊水池返送)	排水処理施設 地下1階管廊			1(1)台	φ400(350) 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-2,500(1,500)m ³ /h	
	排泥池			FGL+214.50m HWL+211.00m LWL+207.00m	2池	RC造 幅9.0m 長17.0m 深4.0m 有効容量 612m ³ /池	
	排泥池攪拌機	排泥池水中			4台	立形パドル式攪拌機 18.5kW φ2,450 長7,450mm	
	排泥池汚泥移送ポンプ	排水処理施設 地下2階管廊			3台	横軸渦巻スライポンプ 7.5kW H=20m Q=1.1m ³ /分 吸込100A 吐出80A	
	排泥池汚泥移送流量計	排水処理施設 1階			1台	φ200 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200m ³ /h	
	濃縮槽			FGL+214.50m HWL+214.00m LWL+210.00m	2池	RC造 幅20.0m 長20.0m 深4.0m 有効容量 1,600m ³ /池	
	除塵機	排水処理施設 1階			1台	スクリーン掻揚式 0.4kW 処理量 260m ³ /h	
	濃縮槽掻寄機 汚泥移送ポンプ	濃縮槽 排水処理施設 地下2階管廊			2台 2台	中央ボス形φ20,000×6.4H 1.5kW 横軸渦巻スライポンプ 11kW H=20m Q=1.3m ³ /分 吸込100A 吐出80A	
濃縮汚泥引抜 流量計	//			1台	φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-120m ³ /h		

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要		
浄水 施設	脱 水 設 備	脱 水 機 棟		FGL+215.00m	1棟	RC造 地上3階地下1階 延床面積 1,404.90㎡ 建築面積 615.78㎡			
		脱 水 機	脱水機棟3階 脱水機室		2台	ろ布固定型加圧式 ろ過面積 850㎡/台 電動機 7.5kW			
		受泥槽攪拌機	//		1台	立形2段ハートル式攪拌機 φ1,500 長2.7m 電動機 3.7kW 400V			
		ストレーナー	脱水機棟1階 補機室		1個	スクリーン式 形状 幅0.6m 長1.2m 高0.6m 容量 約100㎡/h			
		汚泥圧入ポンプ	//		3台	スリ-ポンプ 37kW H=30m(低圧) H=105m(高圧) Q=0.8㎡/分(低圧) Q=0.3㎡/分(高圧) 吸込65A 吐出50A			
		汚泥圧入タンク	//		2槽	立型円筒槽 φ1,900 高3.0m V=6.5㎡ 最高圧力 0.97MPa			
		ケーキコンベア	脱水機棟2階 脱水機室		2台	ワレ式コハア 寸法 幅1.05m 長20.0m 高2.0m 搬送量 約20t/h 電動機 5.5kW 400V			
		ケーキホツパ	脱水機棟1、2階 ホツパ 搬出室		4台	角形カットゲ-ト式 寸法 幅3.0m 長4.0m 高3.0m 有効容量 20㎡			
		受 水 槽	脱水機棟1階 補機室		1槽	円筒形 φ1,450 高1.6m 有効容量 1㎡			
		脱水用空気圧縮機	//		2台	圧力スイッチハ-ツケ-ジ-形 (除湿機付) 吐出風量 900L/分 最高圧力 0.93MPa 電動機 7.5kW 400V			
		ろ布洗浄水ポンプ	//		2台	多段渦巻ポンプ 11kW H=160m Q=0.12㎡/分 φ40			
		脱 水 用 空 気 槽	//		1槽	立形円筒形 φ900 高2.16m 有効容量 1㎡			
		汚泥投入流量計	//		2台	φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-100㎡/h			
			自家発電設備	脱水機棟1階 自家発電機室			1台	ガスタ-ビン発電機 1,000 kVA 6,600V A重油 460L/h	
				燃 料 小 出 槽	//		1槽	V=1,950L 燃料移送ポンプ 0.75kW 420V	
		燃料地下タンク	屋外地下		1槽	V=5,000L			

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
浄水 施設	活性炭注入施設	活 性 炭 注 入 棟			1棟	A L C パネル・RC造 地上2階 延床面積 183.06㎡ 建築面積 106.40㎡	
		溶 解 槽	活性炭注入棟		2槽	RC造 幅2.6m 長2.1m 深2.5m V=13.65㎡	
		活性炭注入設備	//		2台	モーターポンプ(誘導電動機) 3.7kW Q=2.6~35L/分 最大注入量 1.613t/d	
		溶解槽攪拌機	//		2台	マルチSミキサー φ1,050 長3m 電動機 3.7kW 400V	
	炭酸ガス注入設備	圧力調整ユニット 炭酸ガス注入ポンプ	活性炭注入棟 //		6組 2台	最大50L/min/組 水中ポンプ 5.5kW 400V H=7m Q=1.9㎡/分	
送水 施設	増圧ポンプ所 福島 増圧ポンプ所		福島市小田字 遅沢前41	FGL+127.80m HWL+132.30m LWL+127.50m	1棟	RC造 地上3階地下1階 延床面積 1,165.27㎡ 建築面積 162.17㎡ ポンプ井 RC造 1,060.0㎡ 敷地面積 1,411.00㎡	
		増圧ポンプ(大機)	地下1階ポンプ室		3台	横軸両吸込多段渦巻ポンプ 510kW 吸込300A 吐出250A H=164m Q=11.75㎡/分	
		増圧ポンプ(小機)	//		1台	横軸片吸込多段渦巻ポンプ 120kW 吸込150A 吐出150A H=164m Q=2.97㎡/分	
		送水圧力計	//		1個	電源DC24V 出力4~20mADC スパン 0~3MPa	
		流入流量計	//		1台	φ500 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4~20mADC スパン 0~2,500㎡/h	
		流出流量計	//		1台	φ500 1.96MPa 電磁式 電源AC100V 出力4~20mADC スパン 0~2,500㎡/h	
		流入調節弁	//		1基	電動プランジャー形スリーブ弁 φ700 0.4kW 400V	
		流出調節弁	//		1基	電動くし歯形蝶形弁 φ500 2.2kW	
		次亜塩素酸注入設備	1階薬注室		2基	液中ピストン形 Q=2.08~208mL/分 0.3MPa 50W	
		次亜小出槽	//		2槽	PVC製 V=200L	
		次亜貯槽	//		2槽	PVC+FRP製 V=2,000L	
		残留塩素計	//		1個	回転電磁式ポログラフィ式 電源AC100V 出力4~20mADC スパン 0~1mg/L	
		受変電設備	3階電気室		1式	受変電設備6.6kV Tr 200kVA 引込盤 無停電電源装置 受電盤 直流電源装置	
		自家発電設備	2階 自家発電機室		1台	ガスタービン発電機 2,000kVA 6,600V A重油 690L/h	
		燃料小出槽	//		1槽	V=1,950L 燃料移送ポンプ 2.2kW 420V	
		燃料地下タンク	屋外地下		1槽	V=12,000L	
		応急給水支援設備			2基	φ50×2 給水口 町野式接手	
		防犯設備	屋外、屋内		3台	ネットワークドームカメラ	

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
送水施設	月館第一増圧ポンプ所	増圧ポンプ	伊達市月館町月館字坊畑1-7 地下1階ポンプ室	FGL+125.80m HWL+127.00m LWL+124.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 314.38㎡ 建築面積 153.59㎡ ポンプ井 RC造 202.1㎡ 敷地面積 685.00㎡	
		送水圧力計	〃		2台	横軸片吸込多段渦巻ポンプ 132kW H=133m Q=3.36㎡/分 吸込200A 吐出150A	
		送水流量計	〃		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
		流入流量計	〃		1台	φ250 1.57MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-600㎡/h	
		流入調節弁	〃		1台	φ250 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-600㎡/h	
		受変電設備	1階電気室		1基	電動式多孔ガリフス弁 0.1kW 400V φ250 0.98MPa	
		自家発電設備	1階 自家発電機室		1式	受変電設備6.6kV Tr 500kVA 引込盤 無停電電源装置 受電盤 直流電源装置	
		燃料小出槽	〃		1台	ディーゼル発電機 375kVA 420V 水冷4サイクル6気筒 軽油 84L/h V=390L	
		地下燃料タンク	屋外地下		1槽	燃料移送ポンプ 0.4kW 200V V=1,500L	
		防犯設備	屋外、屋内		3台	ネットワークドームカメラ	
	月館第二増圧ポンプ所	増圧ポンプ	伊達市月館町糠田字窪田1-1 地下1階ポンプ室	FGL+230.00m HWL+232.00m LWL+229.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 353.43㎡ 建築面積 187.74㎡ ポンプ井 RC造 202.1㎡ 敷地面積 858.00㎡	
		送水圧力計	〃		2台	横軸片吸込多段渦巻ポンプ 110kW 吸込200A 吐出150A H=99m Q=3.36㎡/分	
		送水流量計	〃		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
		流入遮断弁	〃		1台	φ250 1.57MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-600㎡/h	
		次亜塩注入設備	1階薬注室		1基	電動式ダイヤル鋳鉄仕切弁 1.5kW φ350 0.98MPa	
		次亜貯槽	〃		2基	液中ピストン形 Q=1.6~25mL/分 1.078MPa 15W	
		残留塩素計	〃		2槽	小出槽 PVC製 V=100L PVC製 φ1,000 1,500H V=1,000L	
		検水ポンプ	〃		1個	回転電磁式フローラ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		受変電設備	1階電気室		2台	自吸渦巻ポンプ 0.4kW 吸込25A 吐出25A H=9m Q=0.06㎡/分	
		自家発電設備	1階 自家発電機室		1式	受変電設備6.6kV Tr 500kVA 引込盤 無停電電源装置 受電盤 直流電源装置	
		燃料小出槽	〃		1台	ディーゼル発電機 300kVA 420V 水冷4サイクル6気筒 軽油 65.6L/h V=390L	
		地下燃料タンク	屋外地下		1槽	燃料移送ポンプ 0.4kW 200V V=1,000L	
		防犯設備	屋外、屋内		3台	ネットワークドームカメラ	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
送水 施設	川 俣 増圧ポンプ所		伊達郡川俣町大字 鶴沢字芽ヶ久保1-2	FGL+268.50m HWL+271.00m LWL+268.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 237.86㎡ 建築面積 130.90㎡ ポンプ井 RC造 59.0㎡ 敷地面積 1,015.00㎡	
		増 圧 ポ ン プ	地下1階ポンプ室		2台	横軸片吸込多段渦巻ポンプ 75kW 吸込150A 吐出150A H=127m Q=1.81㎡/分	
		送 水 圧 力 計	//		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
		受 水 流 量 計	//		1台	φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-150㎡/h	
		送 水 流 量 計	//		1台	φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-150㎡/h	
		流 入 調 節 弁	//		1基	電動式多孔オリフィス弁 φ150 0.74MPa 0.1kW 400V	
		受 変 電 設 備	1階電気室		1式	受変電設備6.6kV Tr150kVA 引込盤 無停電電源装置 受電盤 直流電源装置	
		自 家 発 電 設 備	1階 自家発電機室		1台	ディーゼル発電機 125 kVA 420V 水冷4サイクル6気筒 軽油 31.6L/h V=600L	
		燃 料 槽	//		1槽		
		防 犯 設 備	屋外、屋内		3台	ネットワークドームカメラ	
東 和 増圧ポンプ所			二本松市木幡 字千保93-4	FGL+356.00m HWL+357.00m LWL+354.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 267.10㎡ 建築面積 130.90㎡ ポンプ井 RC造 59.0㎡ 敷地面積 1,111.00㎡	
		増 圧 ポ ン プ	地下1階ポンプ室		2台	横軸片吸込多段渦巻ポンプ 55kW 吸込150A 吐出125A H=104m Q=1.81㎡/分	
		送 水 圧 力 計	//		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
		送 水 流 量 計	//		1台	φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-150㎡/h	
		受 変 電 設 備	1階電気室		1式	受変電設備6.6kV Tr100kVA 引込盤 無停電電源装置 受電盤 直流電源装置	
		自 家 発 電 設 備	1階 自家発電機室		1台	ディーゼル発電機 100 kVA 420V 水冷4サイクル6気筒 軽油 26.6L/h V=490L	
		燃 料 槽	//		1槽		
		防 犯 設 備	屋外、屋内		3台	ネットワークドームカメラ	
		応 急 給 水 支 援 設 備			1基	φ65 給水口 地下式消火栓	
		緊 急 備 蓄 資 材 倉 庫		福島市飯坂町 字梅津7-3	FGL+99.40m	1棟	構造 鉄骨造平屋建 建築面積 150.00㎡ 軒高 6.30m 基礎 直接基礎 屋根 折板(ガルバリウム鋼板) 外壁 ガルバリウム鋼板 床仕上 土間コンクリート ルー 天井設置/手動式2.8t吊

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
送水 施設	幹線流量計室 平野 幹線流量計室		福島市飯坂町 平野字殿田29-1	FGL+90.20m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 94.99㎡ 建築面積 17.80㎡ 敷地面積 745.00㎡	
		緊急遮断弁 (東部系)	地下1階配管室		1基	横軸型バタフライ弁 φ600 遮断方式 ウェイト式	
		緊急遮断弁 (西部系)	//		1基	横軸型バタフライ弁 φ1,100 遮断方式 ウェイト式	
		流量計 (東部系)	//		1台	φ600 超音波式 スパン 0-3,600㎡/h	
		流量計 (西部系)	//		1台	φ1,100 超音波式 スパン 0-9,000㎡/h	
	桑折 幹線流量計室		伊達郡桑折町大字 成田字橋本18-3	FGL+72.30m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 53.24㎡ 建築面積 16.72㎡ 敷地面積 289.00㎡	
		緊急遮断弁	地下1階配管室		1基	横軸型バタフライ弁φ600 遮断方式 ウェイト式	
		流量計	//		1台	φ600 超音波式 スパン 0-2,700㎡/h	
		応急給水支援設備			1基	φ50 給水口 町野式接手	
	伊達 幹線流量計室		伊達市伏黒字 上大川24-5	FGL+53.11m	1室	RC造 地下式 幅1.9m 長1.9m 高2.15m	
		流量計	地下1階配管室		1台	φ700 超音波式 スパン 0-1,900㎡/h	
	上野寺 幹線流量計室		福島市上野寺字 赤沢49-4	FGL+106.20m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 53.24㎡ 建築面積 16.72㎡ 敷地面積 223.33㎡	
		緊急遮断弁	地下1階配管室		1基	横軸型バタフライ弁φ600 遮断方式 ウェイト式	
		流量計	//		1台	φ600 超音波式 スパン 0-2,800㎡/h	
	調整池 月舘調整池		伊達市月舘町上手 渡字障子10-1	FGL+301.515m HWL+311.00m LWL+307.00m	1池	PC造 内径(水槽部) 10.0m 内径(下層部) 9.5m 有効容量 300㎡/池 敷地面積 933.00㎡	
		水位計	1階配管室		1個	圧力形液位伝送器 電源DC24V 出力4-20mADC 測定範囲 0-6m	
		流入流量調節弁	//		1基	整流弁体ジョイントバタフライ弁 φ250 0.74MPa 0.2kW 400V	
		急速空気弁	//		1基	補修弁バルブ式バルブ弁 φ75 0.74MPa	
		緊急遮断弁	//		1基	電動式バタフライ弁 φ300 0.74MPa 0.2kW	
		送水流量計	//		1台	φ250 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-600㎡/h	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
送水 施設	受水池流量計室 福島北部受水池 流 量 計 室		福島市飯坂町平野 字沼ノ内47-3	FGL+131.50m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 84.15㎡ 建築面積 20.90㎡	
		流 入 流 量 計	地下1階配管室		1台	φ500 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-2,500㎡/h	
		流入流量調節弁	//		1基	電動式多孔オリフィス弁 φ500 0.4kW 200V	
		流 入 遮 断 弁	//		1基	電動式バタフライ弁 φ500 0.4kW 200V	
		残 留 塩 素 計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流 入 圧 力 計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-1.5MPa	
	福島中央部受水池 流 量 計 室		福島市町庭坂字 天狗塚1-1	FGL+162.40m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 91.85㎡ 建築面積 20.90㎡	
		流 入 流 量 計	地下1階配管室		1台	φ600 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-3,500㎡/h	
		流入流量調節弁	//		1基	電動式多孔オリフィス弁 φ600 0.4kW 200V	
		流 入 弁	//		1基	電動式バタフライ弁 φ500 0.4kW 200V	
		残 留 塩 素 計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流 入 圧 力 計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-1.0MPa	
	福島鳥川配水池 流 量 計 室		福島市上鳥渡字 玉ノ森94	FGL+124.50m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 193.61㎡ 建築面積 79.90㎡	福島市 施設
		流 入 流 量 計	地下1階配管室		1台	φ200 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-500㎡/h	
		流入流量調節弁	//		1基	電動ファンジャー形スリーブ弁 φ200 0.4kW 200V	
		残 留 塩 素 計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流 入 圧 力 計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
	福島南部受水池 流 量 計 室		福島市平石字 古屋敷1-9	FGL+267.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 88.55㎡ 建築面積 20.90㎡	
		流 入 流 量 計	地下1階配管室		1台	φ500 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1,500㎡/h	
		流入流量調節弁	//		1基	整流弁体コ-ムシトバタフライ弁 φ500 0.4kW 200V	
		流 入 弁	//		1基	電動式バタフライ弁 φ500 0.4kW 200V	
		残 留 塩 素 計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流 入 圧 力 計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-0.1MPa	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
送水 施設	桑折受水池 流量計室		伊達郡桑折町大字 万正寺字平32-1	FGL+145.60m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 56.16㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200m ³ /h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ300 0.4kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-1.0MPa	
	伊達第一受水池 流量計室		伊達郡桑折町大字 松原字大沢26-1	FGL+94.80m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 41.76㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ100 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200m ³ /h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ150 0.15kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-1.5MPa	
	伊達第二受水池 流量計室		伊達市箱崎 字聖天森4-27	FGL+98.30m	1棟	RC造 地下1階 延床面積 17.11㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ100 JIS16k 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200m ³ /h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ150 0.15kW 200V	
		残留塩素計	〃		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流入圧力計	〃		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
	国見受水池 流量計室		伊達郡国見町大字 泉田字三ツ谷12-1	FGL+156.50m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 48.96㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-300m ³ /h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ300 0.15kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-1.0MPa	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
送水 施設	堰本配水池 流量計室		伊達市梁川町 新田字笠石1-2	FGL+104.50m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 58.48㎡ 建築面積 29.24㎡	伊達市 施設
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ200 電磁式 スパン 0-300㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ200 0.15kW 200V	
		流入開閉弁	〃		1基	電動式外ネジソケット仕切弁 φ200 0.4kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
	梁川第一受水池 流量計室		伊達市梁川町 字南中峯36-1	FGL+131.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 13.68㎡ 建築面積 14.18㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ200 JIS16k 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-400㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ500 0.2kW 200V	
		流入圧力計	〃		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
		自動水質監視装置	1階電気室		1台	電源AC100V 出力4-20mADC 残留塩素計スパン 0-1mg/L 色/濁度計スパン 0-10度 pH計スパン 2-12	
	梁川第二受水池 流量計室		伊達市梁川町五十沢 字東大久保11-1	FGL+107.13m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 45.36㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ80 JIS16k 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-100㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ150 0.15kW 200V	
		流入圧力計	〃		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
		自動水質監視装置	1階電気室		1台	電源AC100V 出力4-20mADC 残留塩素計スパン 0-1mg/L 色/濁度計スパン 0-10度 pH計スパン 2-12	
		炭酸ガス注入装置			1台	50~500mL/分	
	保原第一受水池 流量計室		伊達市保原町 上保原字愚公谷13-5	FGL+129.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 45.36㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ100 JIS16k 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ150 0.15kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
送水 施設	保原第二受水池 流 量 計 室		伊達市保原町所沢 字新井山32-7	FGL+137.40m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 59.76㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流 入 流 量 計	地下1階配管室		1台	φ200 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-800㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ400 0.15kW 200V	
		残 留 塩 素 計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流 入 圧 力 計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-1.0MPa	
	霊山受水池 流 量 計 室		伊達市霊山町 掛田字小沢4-10	FGL+166.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 48.96㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流 入 流 量 計	地下1階配管室		1台	φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ300 0.15kW 200V	
		残 留 塩 素 計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流 入 圧 力 計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-0.5MPa	
	月館受水池 流 量 計 室		伊達市月館町 糠田字吉作山2-6	FGL+273.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 45.36㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流 入 流 量 計	地下1階配管室		1台	φ80 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-50㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ150 0.15kW 200V	
		残 留 塩 素 計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流 入 圧 力 計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-0.5MPa	
	川俣受水池 流 量 計 室		伊達郡川俣町大字 小神字行治山23-1	FGL+265.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 45.36㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流 入 流 量 計	地下1階配管室		1台	φ100 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-50㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動ファンジヤ形スリーブ弁 φ150 0.15kW 200V	
		残 留 塩 素 計	1階電気室		1個	ポ-ログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流 入 圧 力 計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-1.0MPa	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
送水 施設	飯野受水池 流量計室		福島市飯野町青木 字野仲3-2	FGL+277.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 45.36㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ100 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200m³/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動プランジャー形スリーブ弁 φ150 0.15kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室		1個	ホーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/L	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-0.5MPa	
安達受水池 流量計室			二本松市渋川字 羽黒山57-2	FGL+260.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 44.08㎡ 建築面積 22.04㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200m³/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動式多孔オリフィス弁 φ150 0.2kW 200V	
		流入弁	〃		1基	電動式外ネジソットシル仕切弁 φ150 0.2kW 200V	
		流入圧力計	〃		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-0.1MPa	
		自動水質監視装置	1階電気室		1台	電源AC100V 出力4-20mADC 残留塩素計スパン 0-1mg/L 濁度計スパン 0-10度 色度計スパン 0-10度 pH計スパン 2-12	
東和受水池 流量計室		自動水質監視装置	二本松市木幡字 中越126-1	FGL+422.57m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 34.56㎡ 建築面積 13.68㎡	
			1階電気室		1台	電源AC100V 出力4-20mADC 残留塩素計スパン 0-1mg/L 濁度計スパン 0-10度 色度計スパン 0-10度 pH計スパン 2-12	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	φ100 0.99MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-120m³/h	
		流入圧力計	〃		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-0.1MPa	
応急給水 支援設備	応急給水支援設備	伊達市保原町所沢 字稲場58-2	FGL+70.80m	1基	φ50 給水口 町野式接手		
水管橋 (基幹線)	赤川水管橋		左岸 福島市飯坂町 字石転3-2 右岸 福島市飯坂町 字西館下5-8	PCL+125.013m	1橋	上部工 π桁補剛形式 下部工 重力式橋台 2基 φ1,500 橋長60.0m	
		小川水管橋	左岸 福島市飯坂町 字八景1-2 右岸 福島市飯坂町 平野字殿田160-1	PCL+97.400m	1橋	上部工 逆三角トラス補剛形式 2径間 下部工 重力式橋台 2基 小判型式橋脚 1基 φ1,500 橋長89.0m	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
送水 施設	(西部系)	北八反田川水管橋	左岸 福島市大笹生字北鬼淵2-8 右岸 福島市大笹生字南鬼淵19-1	PCL+121.170m	1橋	上部工 H°イ°ビ°ム形式 下部工 逆T式橋台 2基 φ1,200 橋長27.2m	
		八反田川水管橋	左岸 福島市大笹生字桜内2-4 右岸 福島市大笹生字横裏22-5	PCL+131.240m	1橋	上部工 H°イ°ビ°ム形式 下部工 逆T式橋台 2基 φ1,200 橋長26.4m	
		松川水管橋	左岸 福島市大笹生字西綱島13-1 右岸 福島市笹木野字北萱場27-6	PCL+127.500m	1橋	上部工 3径間連続正三角 トラス補剛形式 下部工 逆T式橋台 2基 小判型式橋脚 2基 φ900×2 橋長170.0m	
		須川水管橋	左岸 福島市上野寺字館東1-3 右岸 福島市桜本字須川端25-5	PCL+103.800m	1橋	上部工 逆三角トラス補剛形式 2径間 下部工 逆T式橋台 2基 小判型式橋脚 1基 φ700 橋長125.0m	
		仁井田水管橋	左岸 福島市桜本字下川原3-7 右岸 福島市佐倉下字橋本北52-9	PCL+108.300m	1橋	上部工 2径間連続支持鋼 斜張橋補剛形式 下部工 逆T式橋台 2基 小判型式橋脚 1基 φ500×2 橋長241.0m	
		大森川水管橋	左岸 福島市下鳥渡字真木田35-2 右岸 福島市大森字家中内前43-2	PCL+97.450m	1橋	上部工 H°イ°ビ°ム形式 下部工 逆T式橋台 2基 φ700 橋長25.5m	
		濁川水管橋	左岸 福島市小田字石田37-3 右岸 福島市小田字石田20-5	PCL+86.750m	1橋	上部工 単純支持トラス補剛形式 下部工 逆T式橋台 2基 φ700 橋長44.2m	
		水原川水管橋	左岸 福島市松川町字中町124-2地先 右岸 福島市松川町字上木戸内23-2地先	PCL+197.316m	1橋	上部工 単純支持H形 添架形式 下部工 単杭橋台φ400 2基 φ300 橋長26.0m	
	境川水管橋	左岸 福島市松川町字信夫台74-2 右岸 二本松市吉倉字中田4-2	PCL+191.730m	1橋	上部工 単純支持H°イ°ビ°ム 形式 下部工 単杭橋台φ400 2基 φ300 橋長14.25m		
	(東部系)	摺上川水管橋	左岸 福島市飯坂町湯野字横井14-1地先 右岸 福島市飯坂町湯野字下川9-1	PCL+77.030m	1橋	上部工 3径間逆三角トラス補剛形式 下部工 逆T式橋台 2基 小判型式橋脚 2基 φ1,000 橋長184.4m	
		伏黒水管橋	左岸 伊達市伏黒字西本場192 右岸 伊達市伏黒字上大川24-5	PCL+60.600m	1橋	上部工 正三角トラス補剛形式 5径間 下部工 逆T式橋台 2基 小判型式橋脚 4基 φ700×2 橋長311.2m	
		古川水管橋 (上流)	左岸 伊達市保原町大柳字前田158-4 右岸 伊達市保原町大柳字向原72-4	PCL+63.065m	1橋	上部工 単純支持H°イ°ビ°ム 形式 下部工 逆T式橋台 2基 φ700 橋長28.4m	
		滝ノ沢水管橋	伊達郡桑折町大字万正寺字倉本脇地内	PCL+76.000m	1橋	上部工 H°イ°ビ°ム形式 下部工 重力式橋台 2基 φ500 橋長10.3m	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
送水 施設	(東 部 系)	産ヶ沢川水管橋 (下 流)	左岸 伊達郡桑折町大字 万正寺字磐石下13-1 右岸 伊達郡桑折町大字 万正寺字土手下3-1地先	PCL+78.195m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 逆T式橋台 2基 φ500 橋長19.1m	
		産ヶ沢川水管橋 (上 流)	左岸 伊達郡桑折町大字 万正寺字明星坂2-5 右岸 伊達郡桑折町大字 万正寺字上ノ町21-3	PCL+88.190m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 逆T式橋台 2基 φ400 橋長22.6m	
		佐久間川水管橋	左岸 伊達郡桑折町南 半田字五反田13地先 右岸 伊達郡桑折町 南半田字雁木5-15	PCL+110.360m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 重力式橋台 2基 φ350 橋長5.4m	
		西根堰水管橋	伊達郡桑折町大字 北半田字新吉田地内	PCL+86.902m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 重力式橋台 2基 φ200 橋長4.5m	
		普蔵川水管橋	左岸 伊達郡桑折町大字 北半田字下ノ原12-2地先 右岸 伊達郡桑折町大字 北半田字古島2-1地先	PCL+69.362m	1橋	上部工 添架形式 下部工 道路橋台抱合せ φ200 橋長16.0m	
		滝川水管橋	伊達郡国見町大字 森山字壇ノ前8地先	PCL+50.788m	1橋	上部工 添架形式 φ200 橋長22.6m	
		滑川水管橋	伊達郡国見町大字 大木戸字前橋地内	PCL+48.026m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 重力式橋台 2基 φ200 橋長7.1m	
		牛沢川水管橋	左岸 伊達郡国見町大字 西大枝字北谷地21-1地先 右岸 伊達郡国見町大字 西大枝字牛沢26-1地先	PCL+50.670m	1橋	上部工 DIPH°I°P°ビ°-△形式 下部工 単抗橋台 2基 φ150 橋長18.1m	
		霞沢水管橋	伊達郡国見町大字 西大枝字霞沢5地先	PCL+51.555m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 重力式橋台 2基 φ150 橋長4.3m	
		伝樋川水管橋	左岸 伊達市梁川町 新田字大正寺191-2 右岸 伊達市梁川町 新田字大正寺168	PCL+44.332m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 逆T式重力式橋台 2基 φ450 橋長13.2m	
		広瀬川水管橋	左岸 伊達市梁川町 大関字葉柴堰45地先 右岸 伊達市梁川町 大関字西川原1-3地先	PCL+56.724m	1橋	上部工 2径間連続π形補剛 形式 下部工 道路橋台抱合せ φ450 橋長57.208m	
		東根川水管橋 (下 流)	左岸 伊達市保原町 字北河原10-3 右岸 伊達市保原町 大立目字東川原122-7	PCL+45.660m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 逆T式重力式橋台 2基 φ450 橋長27.0m	
		古川水管橋 (下 流)	左岸 伊達市保原町 字古川端65-3 右岸 伊達市保原町 字東台後129-3	PCL+46.663m	1橋	上部工 単純支持π形補剛形式 下部工 逆T式重力式橋台 2基 φ450 橋長28.8m	
		東根川水管橋 (上 流)	左岸 伊達市保原町 所沢字河部10-1地先 右岸 伊達市保原町 所沢字中上107-32地先	PCL+63.960m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 逆T式重力式橋台 2基 φ500 橋長18.56m	
		小国川水管橋	伊達市霊山町掛田 字西陣場7-1地先	PCL+106.451m	1橋	上部工 π形補剛形式 φ350 橋長30.3m	
糠田川水管橋 (下 流)	左岸 伊達市月館町 糠田字柿ノ内1-2地先 右岸 伊達市月館町 糠田字天平72-9	PCL+156.050m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 逆T式重力式橋台 2基 φ350 橋長12.85m			

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
送水 施設	(東 部 系)	糠 田 川 水 管 橋 (上 流)	左岸 伊達市月舘町糠田 字早稲田24-4地先 右岸 伊達市月舘町 糠田字三斗蒔11地先	PCL+171.330m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 逆T式重力式橋台 2基 φ350 橋長11.3m	
		坊 田 沢 水 管 橋	左岸 伊達市月舘町 糠田字元苗内5-6地先 右岸 伊達市月舘町 糠田字檀ノ越4地先	PCL+181.098m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 逆T式重力式橋台 2基 φ350 橋長8.71m	
		八 幡 川 水 管 橋	伊達郡川俣町大字 羽田字塚ノ越2地先	PCL+208.040m	1橋	上部工 H°I°P°ビ°-△形式 下部工 重力式橋台 2基 φ300 橋長6.07m	
		女 神 川 水 管 橋	左岸 伊達郡川俣町 大字羽田字川前6-4 右岸 伊達郡川俣町 大字羽田字宮川117-10	PCL+204.300m	1橋	上部工 単純支持T形補剛形式 下部工 単杭橋台φ400 2基 φ250 橋長17.75m	
		箱 崎 水 管 橋	伊達市箱崎字 聖天森地内	PCL+57.580m	1橋	上部工 DIPH°I°P°ビ°-△形式 下部工 重力式橋台 2基 φ150 橋長10.08m	
		木 幡 川 水 管 橋	左岸 二本松市木幡 字松木下36-3地先 右岸 二本松市木幡 字松木下40-8地先	PCL+269.820m	1橋	上部工 単純支持H°I°P°ビ°-△形式 下部工 深礎杭式橋台 2基 φ200 橋長9.6m	
送 水 管		ダクタイル鋳鉄管			5,421m	φ150	
		//			13,966m	φ200	
		//			6,052m	φ250	
		//			12,703m	φ300	
//			19,130m	φ350			
//			832m	φ400			
//			12,058m	φ450			
//			6,858m	φ500			
//			31m	φ600			
//			18,360m	φ700			
//			4,642m	φ800			
//			2,274m	φ900			
//			6,143m	φ1,000			
//			5,519m	φ1,200			
//			2,123m	φ1,350			
//			1,531m	φ1,500			
		小 計			117,643m		
送 水 管		鋼 管			14m	φ150	
		//			394m	φ200	
		//			20m	φ250	
		//			47m	φ300	
		//			212m	φ350	
		//			101m	φ400	
		//			280m	φ450	
		//			374m	φ500	
		//			661m	φ700	
		//			183m	φ900	
		//			696m	φ1,000	
		//			481m	φ1,200	
//			49m	φ1,350			
//			1,179m	φ1,500			
		小 計			4,691m		
		合 計			122,334m		

6 創設事業工事等の概要

区分	種別	分類	名称	昭和61年度		昭和62年度		昭和63年度	
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
水源開発 施設整備	工事費		ダム負担金		465,120,000		428,582,000		667,282,000
遠距離 導水等 施設 整備	本 工 事 費	取水 施設 (ダムとの共同施工負担金)	取水塔他						
			取水施設設計		0		0		0
		導水 施設	導水トンネル他						
			導水施設設計		0		0		0
		本工事費計		0		0		0	
	用地費		0		1,430,000		0		
	調査費		0		0		0		
	事務費ほか		0		0		0		
	合計		0		1,430,000		0		
	特定 広域化 施設 整備	浄水 施設	土木・建築	機械設備					
電気設備									
浄水施設設計					0		0		0
送水 施設			送水管 布設	基幹線					
		東部系					東部幹線 φ1,000～ φ300 L=1,730.66m		182,810,000
		西部系					西部幹線 φ1,350～ φ1,200 L=4,783.38m 福島中央部線 φ800 L=260.55m		1,383,258,000
水管橋築造									
増圧ポンプ所築造									
受水池流量計室・ 幹線流量計室 築造									
送水施設設計			0		0		1,566,068,000		
本工事費計			0		0		1,566,068,000		
工事負担金・路面復旧費			0		0		0		
用地費			0		0		48,582,825		
調査費・委託料			0		52,680,000		144,315,593		
事務費ほか			0		1,320,000		44,562,240		
合計		0		54,000,000		1,803,528,658			

単位：円（消費税込み）

平成元年度		平成2年度		平成3年度		平成4年度	
事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
	623,341,000		1,151,756,000		2,673,555,000		3,772,084,000
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		77,868,000		122,456,103
	0		0		0		8,582,565
	0		0		23,852,906		28,108,724
	0		0		101,720,906		159,147,392
	0		0		0		0
基幹線 φ1,500 L=492.96m	186,691,620	基幹線 φ1,500 L=378.84m	108,573,330				
東部幹線 φ1,000～ φ150 L=13,657.98m 梁川第一線 φ450 L=5,125.43m 梁川第二線 φ200 L=5,746.21m	2,361,812,660	東部幹線 φ1,000～ φ250 L=5,530.16m 梁川第一線 φ450 L=2,004.36m 梁川第二線 φ200～ φ150 L=1,832.88m 東和線 φ250 L=2,416.20m	900,583,590	東部幹線 φ1,000～ φ350 L=3,859.26m	436,698,370	東部幹線 φ1,000～ φ350 L=2,272.59m 梁川第一線 φ450 L=2,167.03m 保原第二線 φ300 L=55.41m	403,013,250
		西部幹線 φ1,350～ φ1,200 L=2,850.86m	820,353,800	西部幹線 φ700 L=2,346.67m 福島中央部線 φ800 L=947.98m	466,859,860	西部幹線 φ700 L=450.02m 福島中央部線 φ800 L=1,284.65m 安達線 φ350～ φ300 L=4,885.13m	561,270,690
		北八反田川、八反田 川、古川、東根川、 伏黒（下部）	459,413,990	伏黒（上部、下部）	419,326,390	伏黒（上部）	192,610,000
	2,548,504,280		2,288,924,710		1,322,884,620		1,156,893,940
	2,548,504,280		2,288,924,710		1,322,884,620		1,156,893,940
	91,094,273		104,523,058		125,577,202		44,118,880
	17,680,512		9,681,832		27,089,640		171,401,345
	126,283,420		77,805,647		75,199,739		90,313,009
	68,909,367		72,148,771		81,967,559		99,368,924
	2,852,471,852		2,553,084,018		1,632,718,760		1,562,096,098

区分	種別	分類	名称	平成5年度		平成6年度		平成7年度	
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
水源開発 施設整備	工事費		ダム負担金		5,176,306,000		4,109,347,000		3,054,432,000
遠距離 導水等 施設 整備	本 工 事 費	取水 施設	取水塔他 <small>(ダムとの共同施工負担金)</small>						46,925,770
			取水施設設計		0		0		46,925,770
		導水 施設	導水トンネル他			導水トンネル(2、3、4工区) 増沢土砂流出防止	798,578,570	導水トンネル(2、3、4工区)	1,808,939,560
			導水施設設計		0		798,578,570		1,808,939,560
		本工事費計		0		798,578,570		1,855,865,330	
	用地費		0		0		0		
	調査費		96,770,436		39,924,860		3,399,000		
	事務費ほか		36,414,565		32,927,790		60,832,141		
	合計		133,185,001		871,431,220		1,920,096,471		
	特定 広域化 施設 整備	本 工 事 費	浄水 施設	土木・建築			建設用道路築造、調 節池地盤改良(第1 期、第2期)、調節池 築造、大作山土捨場 土砂流出防止		調節池築造、浄水場 敷地造成(第1次)
機械設備									
電気設備									
浄水施設設計					0		725,478,440		370,508,510
送水 施設		送水管 布設	基幹線			箱ノ山送水トンネル φ1,500 L=650.53m	549,823,270	基幹線 φ1,500 L=314.46m	157,590,000
			東部系	東部幹線 φ700～ φ150 L=3,936.25m 保原第二線 φ300 L=576.06m	324,078,170	東部幹線 φ900～ φ350 L=1,603.34m 梁川第一線 φ450 L=2,521.72m 東和線 φ250～ φ200 L=3,888.41m	618,251,320	東部幹線 φ700 L=307.41m 梁川第二線 φ200 L=129.09m	49,131,000
		西部系	西部幹線 φ700 L=137.20m	20,600,000	西部幹線 φ700 L=2,917.58m 福島中央部線 φ800 L=210.34m 安達線 φ350 L=2,675.53m	698,207,130			
		水管橋築造	小川(上部、下 部)、須川(上部、 下部)、仁井田(上 部)	750,204,620	仁井田(上部、下 部)、摺上川(下 部)、小川(上部)	489,981,300	仁井田(上部)、摺 上川(上部)、須川 (上部)	347,496,250	
		増圧ポンプ所築造							
		受水池流量計室・ 幹線流量計室 築造							
送水施設設計			1,094,882,790		2,356,263,020		554,217,250		
本工事費計			1,094,882,790		3,081,741,460		924,725,760		
工事負担金・路面復旧費			59,729,370		47,858,050		253,609,000		
用地費			326,329,396		44,297,810		12,146,258		
調査費・委託料			106,613,719		132,201,119		282,614,347		
事務費ほか		90,429,732		131,778,360		100,402,709			
合計		1,677,985,007		3,437,876,799		1,573,498,074			

単位：円（消費税込み）

平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度	
事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
	3,571,592,000		3,818,526,000		7,916,817,000		6,174,226,000
					373,000,000		500,000,000
	0		0		373,000,000		500,000,000
導水トンネル（2、3、4工区）	1,704,481,080	導水トンネル（2、3、4工区）	1,222,726,790	導水トンネル（1、2工区）	821,003,540	導水トンネル（1工区）	353,430,000
	1,704,481,080		1,222,726,790	水路橋仮設進入路災害復旧	821,003,540	増沢水路橋、接合井築造	353,430,000
	1,704,481,080		1,222,726,790		1,194,003,540		853,430,000
	0		0		0		0
	0		0		0		12,096,000
	56,326,903		54,896,160		38,598,974		53,110,342
	1,760,807,983		1,277,622,950		1,232,602,514		918,636,342
浄水場敷地造成（第1次）、大作山第2土捨場土砂流出防止、待避所設置	853,816,440	浄水場敷地造成（第1次）、大作山第1土捨場2次緑化、着水井築造	656,764,490	着水井配管、着水井築造、浄水場敷地内地滑り対策、沈澱ろ過池築造（第1期）、浄水池築造（第1期）、場内配管（後塩素混和池～浄水池）、着水池階段室築造、表洗水槽築造、排水処理施設築造	2,789,928,750	表洗水槽築造、管理本館築造、沈澱ろ過池築造（第1期）、浄水池築造（第1期）、排水処理施設築造、脱水機棟築造、電気機械室築造（第1期）、建設用道路築造（2次）、接合井築造	3,138,442,650
						脱水機械（第1期）、急速ろ過池機械（第1期）、沈澱池機械（第1期）、排水処理施設機械、薬品注入機械（第1期）	3,067,932,000
						浄水場受変電・動力設備（第1期）	674,814,000
	853,816,440		656,764,490		2,789,928,750		6,881,188,650
		基幹線 φ1,500 L=375.41m	189,000,000				
東部幹線 φ500～φ300 L=1,557.33m		東部幹線 φ1,000～φ300 L=1,744.45m		東部幹線 φ1,000～φ300 L=1,071.28m		東部幹線 φ300～φ250 L=1,497.35m	
飯野線 φ250 L=313.99m		東和線 φ200 L=818.68m		国見線 φ300 L=1,936.22m		東和線 φ200 L=262.21m	
	162,103,460		228,480,000	飯野線 φ250 L=2,503.9m	394,315,950		123,623,850
福島中央部線 φ800 L=158.34m		西部幹線 φ700 L=1,661.7m		西部幹線 φ1,200～φ700 L=2,790.33m		福島中央部線 φ800 L=604.44m	
	31,930,000	福島中央部線 φ800 L=308.0m		福島北部 φ800 L=700.53m	645,856,050		49,780,500
		安達線 φ300 L=156.0m	302,393,700	安達線 φ350～φ150 L=1,314.5m			
摺上川（上部）、須川（上部）、滝川	199,172,130	松川（上部、下部）	277,314,450	濁川、大森川、松川（上部）、赤川（上部、下部）	554,406,300	赤川（下部）、佐久間川	63,893,550
						月館第一築造、月館第二築造、川俣築造、東和築造、福島築造、月館調整池築造	657,790,350
	393,205,590		997,188,150		1,594,578,300		895,088,250
	1,247,022,030		1,653,952,640		4,384,507,050		7,776,276,900
	4,433,970		0		55,149,000		92,172,760
	0		719,955		52,030		5,017,636
	43,155,970		55,142,514		191,595,201		63,033,138
	92,241,543		105,254,577		105,492,378		147,635,462
	1,386,853,513		1,815,069,686		4,736,795,659		8,084,135,896

区分	種別	分類	名称	平成12年度		平成13年度		平成14年度			
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
水源開発 施設整備	工事費		ダム負担金		5,489,026,000		4,390,093,000		4,349,189,000		
遠距離 導水等 施設 整備	本 工 事 費	取水 施設	取水塔他 <small>(ダムとの共同施工負担金)</small>		215,107,200		411,363,750		613,318,762		
			取水施設設計		215,107,200		411,363,750		613,318,762		
		導水 施設	導水トンネル他	導水トンネル(1工区)、増沢水路橋築造、接合井築造	660,983,400	660,983,400	導水トンネル(1工区)、接合井築造(ダム側)	693,693,000	693,693,000	導水トンネル(1工区)、接合井築造(ダム側)	282,409,050
			導水施設設計		660,983,400		693,693,000		693,693,000	282,409,050	
		本工事費計			876,090,600		1,105,056,750		1,105,056,750	895,727,812	
		用地費			0		0		0	0	
		調査費			8,568,000		32,510,100		32,510,100	1,995,000	
		事務費ほか			42,532,476		45,948,132		45,948,132	58,352,133	
		合計			927,191,076		1,183,514,982		1,183,514,982	956,074,945	
		特定 広域化 施設 整備	浄水 施設	土木・建築	接合井築造、沈澱ろ過池築造(第1期)、脱氷機械建築、管理本館建築、電気機械室建築(第1期)、場内配管(表洗管ほか)	1,231,656,300		浄水池築造(第2期)、場内景観(第1期)、場内整備(第1期)	683,819,850		沈澱ろ過池築造(第2期)、浄水池築造(第2期)、排水処理施設築造(第2期)、A調整池法面復旧、建設用道路側溝蓋掛、大作山第1土捨場法面復旧
機械設備	脱氷機械(第1期)、沈澱池機械(第1期)、急速ろ過池機械(第1期)、排水処理施設機械(第1期)、薬品注入機械(第1期)				1,501,824,450		薬品注入機械(第1期)	191,746,800		沈澱池機械(第2期)、急速ろ過池機械(第2期)、薬品注入機械(第2期)、排水処理施設機械(第2期)、脱氷機械(第2期)、炭酸ガス注入設備	1,940,155,350
電気設備	受変電・動力(第1期)、計装・中央監視(第1期)				1,069,147,800		自家発電、計装・中央監視(第1期)、受変電・動力(第1期)、外灯(第1期)	1,802,514,000		動力設備(第2期)、計装・中央監視(第1期)、水質試験室電気、建設用道路街路灯	375,990,300
浄水施設設計					3,802,628,550			2,678,080,650			3,576,220,200
送水 施設	送水管 布設		基幹線								
			東部系	国見線 φ300 L=74.27m 飯野線 φ250 L=118.34m 東和線 φ200 L=781.3m	55,440,000		東部幹線 φ500~φ350 L=2,780.52m 桑折線 φ400 L=806.73m 梁川第一線 φ450 L=80.3m 月館線 φ150 L=147.03m	355,302,150		霊山線 φ300 L=688.39m	62,790,000
			西部系					135,030,000		西部幹線、南部受水池線 φ700 L=93.9m 安達線 φ350 L=73.4m	20,370,000
	水管橋築造		東根川、水原川	68,705,700		木幡川、女神川、古川、伝樋川、産ヶ沢(上流・下流)、境川	213,227,700				
	増圧ポンプ所築造		福島築造、機械、電気、川俣築造、川俣ほか電気、月館第一ほか機械、電気、福島自家発電	1,933,666,560		遠方監視(第1期)、福島自家発電、電気、機械、福島ほか場内整備、川俣ほか電気、取付配管、月館第一ほか自家発電、機械、電気	1,983,661,890		遠方監視(第1期)	358,731,450	
	受水池流量計室・幹線流量計室築造		平野築造、伊達築造、上野寺築造、桑折築造、平野ほか電気	320,003,250		桑折築造、上野寺築造、平野築造、平野ほか電気、月館築造、国見築造、福島南部築造、福島北部築造、福島南部ほか電気、福島中央部築造	697,720,800		伊達第一築造、保原第二築造、霊山築造、飯野築造、川俣築造、東和築造、桑折築造、安達築造、福島中央部築造、福島南部ほか電気	296,929,500	
	送水施設設計			2,377,815,510			3,384,942,540			738,820,950	
	本工事費計			6,180,444,060			6,063,023,190			4,315,041,150	
	工事負担金・路面復旧費			26,439,000			0			56,254,545	
	用地費			4,254,545			0			0	
調査費・委託料				46,584,447			28,973,322			108,825,738	
事務費ほか				143,568,306			176,271,648			407,446,050	
合計				6,401,290,358			6,268,268,160			4,887,567,483	

単位：円（消費税込み）

平成15年度		平成16年度		平成17年度		合計	
事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
	3,158,828,000		987,692,000		570,543,249	ダム負担金	62,548,337,249
	75,463,153					取水塔 1塔	2,235,178,635
	75,463,153						2,235,178,635
増沢土捨場法面復旧				緊急放流施設築造		導水トンネル L=9,269m	
	1,575,000				153,517,350	接合井 1井 緊急放流施設	8,501,337,340
	1,575,000				153,517,350		8,501,337,340
	77,038,153				153,517,350		10,736,515,975
	0		4,579,658				206,333,761
	1,961,979	緊急放水路測量	11,472,350		6,825,000		224,105,290
	17,244,013		7,785,772		114,047,913		670,978,944
	96,244,145		23,837,780		274,390,263		11,837,933,970
建設用道路側溝蓋掛、蓋掛（その2）、沈澱・ろ過池築造（第2期）、浄水場入り口ほか門扉取付		景観（第2期）、場内整備（第2期）、建設用道路側溝蓋掛		場内整備（第3期）、排水処理施設配管、1.2系急速ろ過池止水壁、大作山第2土捨場ほか1次緑化、粉末活性炭注入施設		すりかみ浄水場 土木・建築 1式	
	599,233,950		187,568,850		90,767,250		12,588,060,030
薬品注入機械（第2期）、脱水機械（第2期）、排水処理施設機械（第2期）、沈澱池機械（第2期）、急速ろ過池機械（第2期）		急速ろ過池機械設備（第2期）、沈澱池機械設備（第2期）、水質試験室空調機、水質監視水槽用配管、炭酸ガス注入設備、換気設備		炭酸ガス注入設備、粉末活性炭注入設備		すりかみ浄水場 機械設備 1式	
	1,599,781,050		290,432,100		139,278,300		8,731,150,050
動力設備（第2期）、計装・中央監視（第2期）、管理本館融雪		動力設備（第2期）、計装・中央監視（第2期）、外灯施設		計装・中央監視（第2期）、浄水池入口扉警報装置		すりかみ浄水場 電気計装設備・中央監視制御設備 1式	
	420,000,000		353,795,400		66,390,450		4,762,651,950
	2,619,015,000		831,796,350		296,436,000		26,081,862,030
						基幹線 φ1,500 L=2,212.2m	
							1,191,678,220
		保原第一線 φ150 L=325.0m 梁川第二線 φ150 L=2,174.13m		伊達第二線 φ150 L=933.6m		東部系 φ1,000~φ150 L=79,975.47m	
			63,339,000		24,027,900		6,745,800,670
						西部系 φ1,350~φ150 L=32,751.42m	
							5,135,909,730
				牛沢川		25橋 (小規模な水管橋は送水管布設に含まれる)	
					16,800,000		4,052,552,380
遠方監視（第1期）		遠方監視（第2期）		遠方監視（第2期）		月館第一、月館第二、川俣、東和、福島増圧ポンプ所	
	16,324,350		33,597,900		65,924,250	遠方監視制御設備 1式	5,049,696,750
平野ほか防犯設備、梁川第一築造、伊達第一ほか給水栓設置		伊達第二築造、伊達第二ほか電気		保原第一築造、梁川第二築造、伊達第二ほか電気		受水池流量計室17ヶ所 幹線流量計室4ヶ所 月館調整池1池	
	51,024,750		113,169,000		106,694,700		1,585,542,000
	67,349,100		210,105,900		213,446,850		23,761,179,750
	2,686,364,100		1,041,902,250		509,882,850		49,843,041,780
	0		1,067,179		928,613		962,954,900
	0		0		0		667,253,784
	28,277,150		11,256,000		7,609,923		1,672,479,996
	135,114,379		86,125,404		48,694,913		2,138,732,322
	2,849,755,629		1,140,350,833		567,116,299		55,284,462,782

7 送水管布設状況

(1) 布設延長

年度 口径	昭和 63	平成 元	2	3	4	5	6	7	8	9
mm										
150		6.04	1,561.08			16.69				
200		5,746.21	271.80				6,057.93	129.09	42.16	818.68
250			2,422.15			6.63	614.66		313.99	
300	401.17	253.27	86.00		3,338.55	2,259.88			477.00	334.00
350		34.80	3,127.49	2,706.66	3,384.21	1,488.44	3,095.53		617.24	1,249.11
400			8.43							
450		5,126.23	2,004.36		2,167.03		2,521.72			
500		3,376.13	1,324.15		448.64	722.67	28.40	241.00	463.09	
600										
700	1,147.09	4,362.49	142.49	2,346.67	797.32	155.20	4,064.52	307.41	54.40	1,661.70
800	260.55		14.99	947.98	1,284.65		210.34		158.34	308.00
900		2,230.86	13.60		92.29		36.40			
1,000	182.40	2,968.99	1,040.35	1,152.60	27.60		43.60		267.05	317.34
1,200	4,342.13	84.67	1,222.34							
1,350	441.25		1,731.30							
1,500		492.96	378.84			38.75	855.20	314.46		375.41
計	6,774.59	24,682.65	15,349.37	7,153.91	11,540.29	4,688.26	17,528.30	991.96	2,393.27	5,064.24
年度比率 (%)	5.54	20.18	12.55	5.85	9.43	3.83	14.33	0.81	1.96	4.14

単位：m

10	11	12	13	14	15	16	17	29	30	計
38.50			163.90	113.30		2,526.20	1,009.08			5,434.79
	262.21	781.30	168.82	41.50	2.70		1.00		36.50	14,359.90
2,503.90	16.28	118.34	51.56	24.90						6,072.41
2,162.79	1,224.07	177.67	961.78	792.29	12.20			269.00		12,749.67
1,276.00	39.80		2,250.43	73.40						19,343.11
			879.00	44.80						932.23
		109.61	270.93		138.44					12,338.32
			623.71		4.10					7,231.89
		30.73								30.73
3,387.77		37.00	463.50	93.90						19,021.46
700.53	604.44		3.27	149.30						4,642.39
		83.70								2,456.85
255.77								582.60		6,838.30
350.63										5,999.77
										2,172.55
115.70	138.95									2,710.27
10,791.59	2,285.75	1,338.35	5,836.90	1,333.39	157.44	2,526.20	1,010.08	851.60	36.50	122,334.64
8.82	1.87	1.09	4.77	1.09	0.13	2.06	0.83	0.70	0.03	100.00

(2) 構成団体別

単位：m

市町名 口径	福島市	二本松市	伊達市	桑折町	国見町	川俣町	計
mm							
150			4,666.77	387.50	320.25	60.27	5,434.79
200		4,544.92	0.36	2,073.48	4,116.61	3,624.53	14,359.90
250	1,050.20					5,022.21	6,072.41
300	2,464.66	1,987.73	2,209.49	350.00	1,657.76	4,068.03	12,749.67
350	5,618.42		10,606.47	3,118.22			19,343.11
400				932.23			932.23
450			12,338.32				12,338.32
500	265.33		4,358.55	2,608.01			7,231.89
600	14.81		0.69	15.23			30.73
700	11,471.63		7,549.83				19,021.46
800	4,642.39						4,642.39
900	198.11		424.83	1,833.91			2,456.85
1,000	4,997.51			1,701.29			6,838.30
1,200	5,999.77						5,999.77
1,350	2,172.55						2,172.55
1,500	2,710.27						2,710.27
計	41,605.65	6,532.65	42,155.31	13,159.37	6,094.62	12,787.04	122,334.64
構成比率 (%)	34.01	5.34	34.46	10.76	4.98	10.45	100.00

III 業務概要

Ⅲ 業 務 概 要

1 令和4年度の事業概要

(1) 総括事項

① 業務の状況

(イ) 水道用水供給事業

令和4年度の年間総送水量は、38,588,240 m³（1日平均送水量105,721 m³）で、前年度と比較して514,210 m³（1.3%）の減となった。

年間総有収水量は、38,502,956 m³（1日平均有収水量105,488 m³）で、前年度と比較して386,142 m³（1.0%）の減、当初予定水量と比較して45,406 m³（0.1%）の増となり、有収率は、99.8%で前年度と比較して0.3%の増となった。

給水収益（消費税抜き）は3,158,736,328円で、前年度と比較して14,673,396円（0.5%）の減、当初予算と比較して1,722,691円（0.1%）の増となった。

(ロ) 水質検査事業

水質検査事業は、構成団体の原水及び浄水の水質検査を実施し、水質検査手数料（消費税抜き）は23,598,700円で、当初予算と比較して1,718,700円（7.9%）の増となった。

② 財政状況

本年度の収益的収支（消費税抜き）は、水道用水供給事業収益4,133,355,315円に対し水道用水供給事業費用4,046,276,138円で、収支差し引き額87,079,177円が当年度純利益となり、前年度繰越欠損金1,523,198,564円に当年度純利益を加えた1,436,119,387円を、未処理欠損金として翌年度に繰り越した。

資本的収支（消費税込み）は、資本的収入が0円、資本的支出が1,668,009,954円となり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,668,009,954円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,121,900円及び過年度分損益勘定留保資金1,637,888,054円で補てんした。

③ 災害復旧の状況

令和4年3月16日に発生した福島県沖地震により、伏黒水管橋、国見町受水池線送水管及び福島南部受水池流量計室内施設（空気弁）が被災したため、厚生労働省所管の水道施設災害復旧費（上水道施設）補助金の交付を受けて災害復旧事業を実施した。

④ 建設改良工事の状況

施設更新計画に基づき「月舘第一増圧ポンプ所ほか直流電源盤取替工事」を実施したほか、災害対策として「すりかみ浄水場専用道路法面補強工事」を実施した。

⑤ 再生可能エネルギーへの取り組み状況

第2期事業運営計画の施策である水道施設への再生可能エネルギー導入の取り組みとして、官民連携により進めてきた保原第二受水池における水のエネルギーを利用した小水力発電事業を開始した。

(2) 議会議決事項

議案番号	提 案 事 項	提出年月日	議決年月日
議 案 第 3 号	令和4年度福島地方水道用水供給企業団水道用水供給事業会計補正予算	令和 4. 5. 23	令和 4. 5. 23
議 案 第 4 号	福島地方水道用水供給企業団監査委員選任の件	令和 4. 5. 23	令和 4. 5. 23
議 案 第 5 号	令和3年度福島地方水道用水供給企業団水道用水供給事業会計決算認定の件	令和 4. 8. 23	令和 4. 8. 23
議 案 第 1 号	令和4年度福島地方水道用水供給企業団水道用水供給事業会計補正予算	令和 5. 2. 21	令和 5. 2. 21
議 案 第 2 号	令和5年度福島地方水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算	令和 5. 2. 21	令和 5. 2. 21
議 案 第 3 号	福島地方水道用水供給企業団条例を左横書きとする条例制定の件	令和 5. 2. 21	令和 5. 2. 21
議 案 第 4 号	福島地方水道用水供給企業団個人情報保護条例及び福島地方水道用水供給企業団情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例制定の件	令和 5. 2. 21	令和 5. 2. 21
議 案 第 5 号	福島地方水道用水供給企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例制定の件	令和 5. 2. 21	令和 5. 2. 21
議 案 第 6 号	福島地方水道用水供給企業団議会の個人情報の保護に関する条例制定の件	令和 5. 2. 21	令和 5. 2. 21
報 告 第 1 号	福島地方水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算の事故繰越しの件	(報 告) 令和 4. 5. 23	—
報 告 第 2 号	福島地方水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算の継続費精算の件	令和 4. 8. 23	—

2 用水供給実績

番号	項目	単位	令和4年度	前年度実績	備考
1	年間総取水量	m ³	41,244,230	41,921,580	
2	一日最大取水量 (記録日)	m ³ /日	131,900 1月27日	127,880 3月17日	
3	一日最小取水量 (記録日)	m ³ /日	101,550 3月26日	103,390 12月26日	
4	一日平均取水量	m ³ /日	112,998	114,854	
5	年間総送水量	m ³	38,588,240	39,102,450	浄水池送水流量計積算値
6	一日最大送水量 (記録日)	m ³ /日	121,690 1月27日	124,440 3月17日	
7	一日最小送水量 (記録日)	m ³ /日	95,450 3月26日	98,720 8月14日	
8	一日平均送水量	m ³ /日	105,721	107,130	
9	有効水量	m ³	38,588,240	39,095,561	
	内訳 (有収水量)	m ³	38,502,956	38,889,098	受水池流入流量計積算値
	(無収水量)	m ³	85,284	206,463	
10	無効水量	m ³	0	6,889	
11	有効率	%	100.00	99.96	有効水量/年間送水量×100
12	有収率	%	99.78	99.45	有収水量/年間送水量×100
13	原水水温	℃	7.3	8.2	水質連続計器による年間平均値
14	原水濁度	度	1.3	1.5	〃
15	原水pH値		7.0	7.0	〃
16	原水アルカリ度	mg/L	13.9	13.7	〃
17	PAC使用量	kg	926,797.9	983,645.3	
18	PAC平均注入率	mg/L	22.42	23.54	
19	希釈次亜使用量 (3%)	L	1,177,763	1,134,745	浄水場のみ
20	薬品費	円	33,803,907	29,201,109	炭酸ガス・PAC・粉末活性炭・次亜購入費
21	供給量 1 m ³ 当りの薬品費	円	0.876	0.747	薬品費/年間送水量
22	電力使用量 (全体)	kWh	7,670,700	8,211,846	
23	電力料金 (全体)	円	217,412,264	165,007,091	
24	供給量 1 m ³ 当りの電力使用量	kWh	0.199	0.210	電力使用量/年間送水量
25	供給量 1 m ³ 当りの電力料金	円	5.634	4.220	電力料金/年間送水量
26	浄水場電力使用量	kWh	1,509,835	1,576,662	
27	浄水場電力料金	円	43,653,178	32,664,814	
28	浄水処理 1 m ³ 当りの電力使用量	kWh	0.039	0.040	浄水場電力使用量/年間送水量
29	浄水処理 1 m ³ 当りの電力料金	円	1.131	0.835	浄水場電力料金/年間送水量

3 取水量及び送水量

単位：m³

月別	種別	取水量	送水量
4		3,411,490	3,193,930
5		3,495,190	3,289,930
6		3,419,370	3,208,720
7		3,559,060	3,342,080
8		3,529,270	3,308,570
9		3,389,180	3,169,220
10		3,484,250	3,255,420
11		3,331,740	3,109,910
12		3,479,280	3,242,620
1		3,504,340	3,271,000
2		3,200,920	2,990,610
3		3,440,140	3,206,230
計		41,244,230	38,588,240

4 共同水質検査業務実績

団体名	種別	定期水質検査	水質管理目標設定項目検査	浄水処理工程試験	その他の検査・試験	計
企業団	検体数	264	55	595	27	941
	項目数	7,698	901	7,865	177	16,641
福島市	検体数	337	52	0	25	414
	項目数	7,097	869	0	985	8,951
二本松市	検体数	129	1	0	0	130
	項目数	2,050	3	0	0	2,053
伊達市	検体数	192	2	0	2	196
	項目数	2,976	30	0	52	3,058
桑折町	検体数	40	1	0	0	41
	項目数	640	5	0	0	645
国見町	検体数	124	1	0	0	125
	項目数	1,990	1	0	0	1,991
川俣町	検体数	77	2	0	0	79
	項目数	1,327	27	0	0	1,354
構成団体 小計	検体数	899	59	0	27	985
	項目数	16,080	935	0	1,037	18,052
合計	検体数	1,163	114	595	54	1,926
	項目数	23,778	1,836	7,865	1,214	34,693

注：検査・試験の種別について

- 1 定期水質検査 水道法第20条に基づき定期的に行っている水質基準項目及びその他項目の検査
- 2 水質管理目標設定項目検査 水道水の安全性確保に万全を期する見地から、水質管理上留意すべき項目の検査
- 3 浄水処理工程試験 浄水場における浄水工程ごとにおける水質試験
- 4 その他の検査・試験 1～3以外の水質検査（臨時水質検査など）

5 月別給水量

給水量 月 別	福島市	二本松市	伊達市	桑折町
4	2,443,674	82,509	480,081	77,474
5	2,519,775	86,932	492,109	78,356
6	2,454,832	83,109	482,023	78,946
7	2,552,978	83,920	502,029	84,402
8	2,533,626	81,871	497,923	79,988
9	2,426,519	78,400	470,382	78,911
10	2,497,156	81,347	477,280	80,255
11	2,374,607	78,830	455,886	78,523
12	2,484,256	84,284	477,272	82,843
1	2,521,930	85,107	482,345	81,626
2	2,303,616	79,477	437,430	80,072
3	2,461,338	84,785	474,672	82,686
計	29,574,307	990,571	5,729,432	964,082
一月平均	2,464,526	82,548	477,453	80,340
一日平均	81,025	2,714	15,697	2,641
一日最大	1月 27日 94,514	5月 3日 3,057	1月 27日 17,571	7月 6日 3,556

単位：m³

国見町	川俣町	合 計	一日平均	一日最大
74,839	29,889	3,188,466	106,282	110,619 13日
77,114	30,584	3,284,870	105,964	111,560 25日
74,658	29,528	3,203,096	106,770	114,788 29日
82,338	30,475	3,336,142	107,617	116,758 1日
78,871	30,509	3,302,788	106,542	111,909 9日
74,989	29,883	3,159,084	105,303	109,189 1日
79,538	31,201	3,246,777	104,735	107,252 11日
79,573	29,870	3,097,289	103,243	105,693 10日
79,815	24,542	3,233,012	104,291	109,295 31日
70,361	23,770	3,265,139	105,327	121,617 27日
64,411	21,270	2,986,276	106,653	115,425 1日
72,928	23,608	3,200,017	103,226	107,210 8日
909,435	335,129	38,502,956	—	—
75,786	27,927	3,208,580	—	—
2,492	918	105,488	—	—
7月 5日 3,077	9月 27日 1,057	1月 27日 121,617	—	—

6 電力使用量及び使用料金

(1) 動力費

月別	場所	送水施設（増圧ポンプ所）					
		浄水施設 すりかみ浄水場	福島	月館第一	月館第二	川俣	東和
4		133,044	421,395	54,797	43,380	21,440	17,282
	(3,186,242)	(9,731,371)	(1,258,180)	(994,902)	(492,107)	(391,584)
5		114,460	379,635	53,178	42,070	20,927	16,521
	(2,739,195)	(8,975,063)	(1,196,746)	(945,829)	(469,970)	(378,257)
6		115,882	372,741	54,935	43,476	21,308	17,182
	(2,901,216)	(9,053,604)	(1,297,207)	(1,025,292)	(503,043)	(400,846)
7		125,584	386,698	53,675	42,558	20,745	16,525
	(3,309,453)	(9,948,448)	(1,351,461)	(1,068,947)	(521,469)	(406,900)
8		134,438	380,274	55,930	44,283	21,271	17,203
	(3,669,395)	(10,279,030)	(1,472,746)	(1,164,570)	(559,753)	(455,800)
9		129,025	365,307	54,726	43,344	20,788	16,830
	(3,824,444)	(10,531,022)	(1,545,602)	(1,222,593)	(587,158)	(475,783)
10		113,103	378,640	51,969	41,235	19,999	15,924
	(3,465,285)	(11,241,840)	(1,522,117)	(1,207,307)	(584,723)	(472,801)
11		115,587	358,453	53,373	42,436	20,672	16,521
	(3,714,418)	(11,290,575)	(1,631,697)	(1,296,529)	(630,339)	(504,579)
12		126,054	370,257	50,662	40,268	20,321	15,972
	(4,210,818)	(12,118,544)	(1,639,695)	(1,301,427)	(653,115)	(515,186)
1		136,721	378,027	52,273	41,772	21,487	17,106
	(4,525,941)	(12,594,106)	(1,681,926)	(1,342,053)	(686,702)	(551,975)
2		144,661	344,593	55,336	44,022	22,057	17,391
	(4,446,303)	(10,594,262)	(1,714,090)	(1,361,250)	(654,482)	(515,535)
3		121,276	366,717	47,340	37,738	19,437	15,934
	(3,660,468)	(10,922,861)	(1,446,245)	(1,150,557)	(562,675)	(461,193)
計		1,509,835	4,502,737	638,194	506,582	250,452	200,391
	(43,653,178)	(127,280,726)	(17,757,712)	(14,081,256)	(6,905,536)	(5,530,439)
一月平均		125,820	375,228	53,183	42,215	20,871	16,699
	(3,637,765)	(10,606,727)	(1,479,809)	(1,173,438)	(575,461)	(460,870)
一日平均		4,137	12,336	1,748	1,388	686	549
	(119,598)	(348,714)	(48,651)	(38,579)	(18,919)	(15,152)

月別	場所	送水施設（受水池流量計室）					
		伊達第二	梁川第一	梁川第二	堰本	保原第一	保原第二
4		0	0	0	0	0	0
	(316)	(303)	(303)	(584)	(316)	(316)
5		0	0	0	1	0	0
	(316)	(316)	(316)	(1,222)	(316)	(316)
6		0	0	0	0	0	0
	(316)	(316)	(316)	(632)	(316)	(316)
7		0	0	0	0	0	0
	(316)	(316)	(316)	(632)	(316)	(316)
8		0	0	0	1	0	0
	(316)	(316)	(316)	(1,224)	(316)	(316)
9		0	0	0	0	0	0
	(316)	(316)	(316)	(632)	(316)	(316)
10		0	0	0	0	0	0
	(316)	(316)	(316)	(632)	(316)	(316)
11		0	0	0	1	0	0
	(316)	(316)	(316)	(1,222)	(316)	(316)
12		0	0	0	0	0	0
	(316)	(316)	(316)	(632)	(316)	(316)
1		0	0	0	1	0	0
	(316)	(316)	(316)	(1,222)	(316)	(316)
2		0	0	0	1	0	0
	(316)	(316)	(316)	(1,215)	(316)	(316)
3		0	0	0	1	0	0
	(316)	(316)	(316)	(1,215)	(316)	(316)
計		0	0	0	6	0	0
	(3,792)	(3,779)	(3,779)	(11,064)	(3,792)	(3,792)
一月平均		0	0	0	1	0	0
	(316)	(315)	(315)	(922)	(316)	(316)
一日平均		0	0	0	0	0	0
	(10)	(10)	(10)	(30)	(10)	(10)

上段：電力使用量 (kWh)
下段：電力使用料金 (円：消費税込み)

送水施設 (調整池)	送水施設 (受水池流量計室)						
月館調整池	福島南部	福島中央部	福島北部	飯野	福島鳥川	安達	伊達第一
0	9	0	0	0	0	0	0
(632)	(2,591)	(1,214)	(1,265)	(316)	(316)	(632)	(303)
0	0	0	0	0	0	0	0
(632)	(1,265)	(1,265)	(1,265)	(316)	(316)	(632)	(316)
0	0	0	0	0	0	0	0
(632)	(1,265)	(1,265)	(1,265)	(316)	(316)	(632)	(316)
0	0	0	1	0	0	0	0
(632)	(1,265)	(1,265)	(2,425)	(316)	(316)	(632)	(316)
0	0	0	0	0	0	0	0
(632)	(1,265)	(1,265)	(1,265)	(316)	(316)	(632)	(316)
0	0	0	0	0	0	0	0
(632)	(1,265)	(1,265)	(1,265)	(316)	(316)	(632)	(316)
0	0	0	0	0	0	0	0
(632)	(1,265)	(1,265)	(1,265)	(316)	(316)	(632)	(316)
0	0	0	0	0	0	0	0
(632)	(1,265)	(1,265)	(1,265)	(316)	(316)	(632)	(316)
0	0	0	0	0	0	0	0
(632)	(1,265)	(1,265)	(1,265)	(316)	(316)	(632)	(316)
0	0	0	0	0	0	0	0
(632)	(1,265)	(1,265)	(1,265)	(316)	(316)	(632)	(316)
0	9	0	1	0	0	0	0
(7,584)	(16,506)	(15,129)	(16,340)	(3,792)	(3,792)	(7,584)	(3,779)
0	1	0	0	0	0	0	0
(632)	(1,376)	(1,261)	(1,362)	(316)	(316)	(632)	(315)
0	0	0	0	0	0	0	0
(21)	(45)	(41)	(45)	(10)	(10)	(21)	(10)

送水施設 (受水池流量計室)					合 計	一日平均
霊山	月館	桑折	国見	川俣		
0	0	0	0	0	691,347	1,894
(316)	(316)	(303)	(303)	(316)	(16,065,347)	(44,015)
0	0	0	0	0	626,792	1,717
(316)	(316)	(316)	(316)	(316)	(14,715,449)	(40,316)
0	0	0	0	0	625,524	1,714
(316)	(316)	(316)	(316)	(303)	(15,190,994)	(41,619)
0	0	0	0	0	645,786	1,769
(316)	(316)	(316)	(316)	(316)	(16,617,637)	(45,528)
0	0	0	0	0	653,400	1,790
(316)	(316)	(316)	(316)	(316)	(17,611,685)	(48,251)
0	0	0	0	0	630,020	1,726
(316)	(316)	(316)	(316)	(316)	(18,196,401)	(49,853)
0	0	0	0	0	620,870	1,701
(316)	(316)	(316)	(316)	(316)	(18,503,872)	(50,696)
0	0	0	0	0	607,043	1,663
(316)	(316)	(316)	(316)	(316)	(19,078,526)	(52,270)
0	0	0	0	0	623,534	1,708
(316)	(316)	(316)	(316)	(316)	(20,448,584)	(56,024)
0	0	0	0	0	647,387	1,774
(316)	(316)	(316)	(316)	(316)	(21,393,092)	(58,611)
0	0	0	0	0	628,061	1,721
(316)	(316)	(316)	(316)	(316)	(19,296,304)	(52,867)
0	0	0	0	0	608,443	1,667
(316)	(316)	(316)	(316)	(316)	(18,214,381)	(49,902)
0	0	0	0	0	7,608,207	-
(3,792)	(3,792)	(3,779)	(3,779)	(3,779)	(215,332,272)	-
0	0	0	0	0	634,017	-
(316)	(316)	(315)	(315)	(315)	(17,944,356)	-
0	0	0	0	0	20,844	-
(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(589,951)	-

(2) 光熱費

月別	場所	送水施設（幹線流量計室）					送水施設（調整池）
		すりかみ浄水場 専用道路街路灯	平野	上野寺	桑折	伊達	月館調整池
4		126 (5,530)	105 (3,848)	113 (3,256)	45 (3,457)	142 (1,757)	137 (4,686)
5		109 (5,642)	97 (3,427)	133 (3,122)	41 (4,123)	137 (1,700)	137 (4,582)
6		120 (5,670)	98 (3,720)	166 (3,158)	34 (5,202)	137 (1,526)	137 (4,597)
7		241 (5,670)	105 (7,621)	371 (3,337)	40 (12,094)	132 (1,680)	131 (4,436)
8		293 (5,670)	107 (9,298)	417 (3,388)	39 (13,759)	131 (1,653)	145 (4,403)
9		218 (5,670)	122 (6,880)	375 (3,783)	39 (12,239)	145 (1,653)	123 (4,856)
10		107 (5,670)	101 (3,388)	147 (3,235)	33 (4,590)	123 (1,500)	146 (4,146)
11		103 (5,670)	94 (3,286)	423 (3,056)	47 (13,977)	146 (1,858)	122 (4,887)
12		149 (5,670)	98 (4,655)	402 (3,158)	67 (13,216)	122 (2,368)	134 (4,113)
1		218 (5,670)	137 (6,880)	225 (4,267)	90 (7,106)	134 (2,954)	128 (4,501)
2		226 (3,766)	122 (5,555)	135 (2,929)	80 (3,258)	128 (2,140)	134 (3,411)
3		141 (3,766)	106 (3,409)	108 (2,620)	64 (2,657)	134 (1,843)	134 (3,563)
計		(64,064)	(61,967)	(39,309)	(95,678)	(22,632)	(52,181)
一月平均		(5,339)	(5,164)	(3,276)	(7,973)	(1,886)	(4,348)
一日平均		(176)	(170)	(108)	(262)	(62)	(143)

月別	場所	送水施設（受水池流量計室）					
		梁川第一	梁川第二	堰本	保原第一	保原第二	霊山
4		199 (6,455)	196 (6,360)	160 (5,217)	149 (4,908)	166 (5,448)	194 (6,336)
5		197 (6,510)	190 (6,286)	177 (5,868)	165 (5,482)	230 (7,571)	212 (6,993)
6		184 (6,113)	160 (5,340)	153 (5,113)	162 (5,403)	228 (7,532)	222 (7,338)
7		243 (8,016)	220 (7,275)	157 (5,242)	264 (8,693)	315 (10,397)	316 (10,434)
8		279 (9,177)	263 (8,661)	167 (5,565)	275 (9,048)	305 (10,035)	310 (10,216)
9		232 (7,661)	210 (6,952)	158 (5,275)	265 (8,726)	303 (9,963)	297 (9,757)
10		172 (5,726)	162 (5,403)	153 (5,113)	154 (5,146)	171 (5,693)	180 (5,985)
11		187 (6,210)	182 (6,048)	170 (5,662)	151 (5,048)	168 (5,597)	179 (5,952)
12		212 (7,016)	209 (6,920)	154 (5,146)	146 (4,887)	153 (5,113)	160 (5,340)
1		269 (8,855)	260 (8,565)	177 (5,887)	176 (5,855)	180 (5,985)	189 (6,275)
2		229 (5,962)	222 (5,784)	150 (3,967)	177 (4,648)	154 (4,068)	160 (4,220)
3		244 (6,340)	234 (6,088)	159 (4,194)	147 (3,891)	165 (4,346)	173 (4,547)
計		(84,041)	(79,682)	(62,249)	(71,735)	(81,748)	(83,393)
一月平均		(7,003)	(6,640)	(5,187)	(5,978)	(6,812)	(6,949)
一日平均		(230)	(218)	(171)	(197)	(224)	(228)

上段：電力使用量 (kWh)

下段：電力使用料金 (円：消費税込み)

送水施設 (受水池流量計室)								
福島南部	福島中央部	福島北部	飯野	福島鳥川	安達	東和	伊達第一	伊達第二
315	229	349	190	201	296	320	198	161
(10,236)	(7,408)	(11,450)	(6,210)	(6,559)	(9,574)	(10,415)	(6,424)	(5,289)
314	247	344	213	171	266	268	239	184
(10,326)	(8,118)	(11,409)	(7,024)	(5,674)	(8,728)	(8,792)	(7,860)	(6,092)
356	288	366	211	195	254	227	239	175
(11,882)	(9,467)	(12,243)	(6,983)	(6,468)	(8,371)	(7,500)	(7,887)	(5,823)
361	316	431	254	188	308	247	321	238
(12,062)	(10,434)	(14,596)	(8,371)	(6,242)	(10,144)	(8,145)	(10,614)	(7,855)
398	327	448	310	174	364	256	345	259
(13,402)	(10,832)	(15,212)	(10,216)	(5,791)	(12,171)	(8,435)	(11,483)	(8,532)
449	376	478	352	186	366	281	318	224
(15,248)	(12,606)	(16,298)	(11,737)	(6,177)	(12,243)	(9,241)	(10,506)	(7,403)
616	302	372	284	187	338	231	221	154
(21,294)	(9,926)	(12,461)	(9,338)	(6,210)	(11,230)	(7,628)	(7,306)	(5,146)
304	206	621	199	182	395	261	180	156
(9,999)	(6,822)	(21,474)	(6,597)	(6,048)	(13,293)	(8,596)	(5,985)	(5,210)
292	212	319	168	183	254	238	157	146
(9,596)	(7,016)	(10,542)	(5,597)	(6,081)	(8,371)	(7,855)	(5,242)	(4,887)
303	217	317	183	208	326	350	168	181
(9,963)	(7,177)	(10,469)	(6,081)	(6,887)	(10,795)	(11,664)	(5,597)	(6,016)
265	190	295	174	171	269	288	158	183
(6,871)	(4,977)	(7,628)	(4,573)	(4,496)	(6,972)	(7,451)	(4,169)	(4,800)
264	191	286	160	172	269	288	163	158
(6,845)	(5,001)	(7,400)	(4,220)	(4,522)	(6,972)	(7,451)	(4,295)	(4,169)
4,237	3,101	4,626	2,698	2,218	3,705	3,255	2,707	2,219
(137,724)	(99,784)	(151,182)	(86,947)	(71,155)	(118,864)	(103,173)	(87,368)	(71,222)
353	258	386	225	185	309	271	226	185
(11,477)	(8,315)	(12,599)	(7,246)	(5,930)	(9,905)	(8,598)	(7,281)	(5,935)
12	8	13	7	6	10	9	7	6
(377)	(273)	(414)	(238)	(195)	(326)	(283)	(239)	(195)

送水施設 (受水池流量計室)				緊急備蓄 資材倉庫	合 計	一日平均
月館	桑折	国見	川俣			
192	176	175	204	7	4,608	13
(6,273)	(5,725)	(5,694)	(6,654)	(1,164)	(156,333)	(428)
204	196	229	217	6	4,786	13
(6,735)	(6,479)	(7,540)	(7,153)	(1,141)	(164,377)	(450)
235	199	220	232	7	4,868	13
(7,758)	(6,597)	(7,275)	(7,622)	(1,168)	(167,756)	(460)
314	277	294	291	7	6,251	17
(10,361)	(9,112)	(9,661)	(9,563)	(1,168)	(213,223)	(584)
320	411	324	322	7	6,851	19
(10,579)	(13,872)	(10,723)	(10,650)	(1,168)	(233,939)	(641)
307	262	287	305	8	6,563	18
(10,108)	(8,628)	(9,435)	(10,035)	(1,193)	(224,273)	(614)
178	182	231	187	7	4,993	14
(5,920)	(6,048)	(7,628)	(6,210)	(1,168)	(173,108)	(474)
192	166	228	193	7	5,140	14
(6,371)	(5,532)	(7,532)	(6,403)	(1,168)	(178,281)	(488)
164	151	206	162	3	4,527	12
(5,468)	(5,048)	(6,822)	(5,403)	(1,066)	(156,596)	(429)
180	162	234	180	2	5,066	14
(5,985)	(5,403)	(7,726)	(5,985)	(1,040)	(173,588)	(476)
168	151	214	170	0	4,479	12
(4,421)	(3,991)	(5,583)	(4,472)	(495)	(120,607)	(330)
180	156	214	185	0	4,361	12
(4,725)	(4,118)	(5,583)	(4,851)	(495)	(117,911)	(323)
2,634	2,489	2,856	2,648	61	62,493	-
(84,704)	(80,553)	(91,202)	(85,001)	(12,434)	(2,079,992)	-
220	207	238	221	5	5,208	-
(7,059)	(6,713)	(7,600)	(7,083)	(1,036)	(173,333)	-
7	7	8	7	0	171	-
(232)	(221)	(250)	(233)	(34)	(5,699)	-

7 薬品使用量

区分	すりかみ浄水場									
	接合井(浄水場側) ・着水井		着水井						薬品混和池	
	粉末活性炭		希釈次亜塩素酸 ナトリウム(3%)		苛性ソーダ		炭酸ガス		ポリ塩化 アルミニウム	
	使用量 (L)	注入率 (mg/L)	使用量 (L)	注入率 (mg/L)	使用量 (kg)	注入率 (mg/L)	使用量 (kg)	注入率 (mg/L)	使用量 (kg)	注入率 (mg/L)
4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	80,888.6	23.65
5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	77,063.3	21.95
6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	80,199.5	23.35
7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	78,346.2	21.93
8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	74,405.1	21.01
9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	60,634.8	17.85
10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	60,433.9	17.35
11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	72,073.2	21.63
12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	95,431.8	27.42
1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	91,388.2	26.06
2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	75,869.5	23.66
3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	80,063.8	23.22
計	0	-	0	-	0	-	0	-	926,797.9	-
一月平均	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	77,233	22.42
一日平均	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,539	22.42

区分	すりかみ浄水場						福島増圧 ポンプ所		月館第二 増圧ポンプ所	
	中塩素混和池		後塩素混和池				次亜塩素酸 ナトリウム(12%)		次亜塩素酸 ナトリウム(12%)	
	希釈次亜塩素酸 ナトリウム(3%)		希釈次亜塩素酸 ナトリウム(3%)		苛性ソーダ		次亜塩素酸 ナトリウム(12%)		次亜塩素酸 ナトリウム(12%)	
	使用量 (L)	注入率 (mg/L)	使用量 (L)	注入率 (mg/L)	使用量 (kg)	注入率 (mg/L)	使用量 (L)	注入率 (mg/L)	使用量 (L)	注入率 (mg/L)
4	85,852.0	0.79	3,056.4	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	94,240.0	0.85	2,291.6	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	100,582.0	0.93	2,603.8	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	114,107.0	1.01	3,085.5	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	105,011.0	0.94	1,819.8	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	88,316.0	0.82	3,014.8	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	88,860.0	0.81	2,198.6	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	90,021.0	0.85	3,135.3	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	100,201.0	0.91	4,972.4	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1	96,819.0	0.87	3,375.1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	85,732.0	0.85	3,310.2	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	92,372.0	0.85	2,786.0	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
計	1,142,113.0	-	35,649.5	-	0	-	0	-	0	-
一月平均	95,176	0.87	2,971	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一日平均	3,129	0.87	98	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00

8 浄水ケーキ処分量

区分 月別	浄水ケーキ処分量 (t)
4	55.66
5	85.11
6	113.62
7	112.10
8	139.26
9	27.96
10	55.04
11	82.56
12	81.48
1	79.90
2	107.06
3	133.63
合計	1,073.38
一月平均	89.45

9 脱水機運転状況

区分 月別	脱水機運転時間 (時間 分)	運転延べ回数 (回)	平均含水率 (%)
4	637 30	12	75.1
5	729 10	14	74.5
6	714 10	14	75.3
7	915 0	18	76.6
8	796 56	14	76.1
9	479 10	8	76.2
10	447 29	8	76.3
11	449 13	10	76.3
12	460 37	14	77.3
1	781 4	14	77.7
2	805 0	14	78.3
3	920 0	16	77.8
合計	8,135 19	156	-
一月平均	678 2	13	76.5

10 気象状況

区分 月別	降水量 (mm)			気温 (°C)						天候 (日)								
	4年度	前年度	平年値	最高		最低		平均			4年度				前年度			
				4年度	前年度	4年度	前年度	4年度	前年度	平年値	晴	曇	雨	雪	晴	曇	雨	雪
4	42.0	85.5	88.7	11日 27.4	24日 22.6	3日 -1.3	11日 -0.6	11.2	10.4	9.2	20	9	1	0	21	7	2	0
5	21.0	58.0	90.6	5日 27.2	17日 27.6	3日 3.7	12日 5.7	15.3	16.1	14.7	16	13	2	0	21	7	3	0
6	53.5	80.0	120.4	25日 32.6	10日 30.9	8日 10.0	1日 12.8	18.9	20.2	18.5	12	13	5	0	15	11	4	0
7	125.0	155.0	182.4	2日 34.7	19日 35.4	14日 18.3	4日 17.3	23.8	23.5	22.2	9	18	4	0	12	11	8	0
8	116.0	185.0	165.1	1日 35.3	4日 35.9	29日 12.9	15日 16.1	23.5	23.8	23.2	12	17	2	0	11	16	4	0
9	88.0	101.5	162.1	13日 30.6	22日 31.7	22日 9.5	21日 12.1	20.9	19.0	19.3	13	14	3	0	14	12	4	0
10	40.5	116.5	124.2	1日 27.1	4日 28.8	27日 1.5	18日 4.4	13.1	14.1	13.2	15	14	2	0	16	8	7	0
11	51.5	57.5	82.3	12日 20.4	2日 18.5	18日 -0.1	30日 -1.1	9.7	9.1	7.3	20	9	1	0	17	8	5	0
12	61.5	76.0	97.3	4日 11.9	11日 13.2	20日 -4.5	31日 -5.9	2.3	2.9	2.3	9	15	1	6	15	9	2	5
1	36.5	64.5	92.5	13日 12.1	23日 7.2	25日 -8.7	6日 -7.8	0.1	-0.3	0.0	6	19	0	6	18	5	0	8
2	45.5	40.0	60.5	28日 14.2	26日 10.1	1日 -7.1	21日 -5.6	0.8	0.0	0.5	15	11	1	1	15	7	1	5
3	53.5	75.0	83.0	22日 20.5	30日 19.0	4日 -2.2	23日 -6.3	7.5	4.9	3.4	20	8	2	1	20	7	1	3
計	734.5	1,094.5	1,349.1	-	-	-	-	-	-	-	167	160	24	14	195	108	41	21

- 注: 1 降水量・気温の4年度値及び前年度値: すりかみ浄水場気象計器の値
 2 降水量・気温の平年値: 福島地方気象台茂庭観測所の値
 3 天候: すりかみ浄水場で観測した日数

1.1 工事及び業務委託

(1) 工事の施工状況（百万円以上）

① 導水施設工事

対象工事なし。

② 浄水施設工事

単位：円（消費税込み）

番号	工事名	着工年月日	竣工年月日	施工内容	契約金額
1	すりかみ浄水場ほか 直流電源装置取替工事	令和 3.7.6	令和 4.9.16	直流電源盤取替 すりかみ浄水場 直流電源装置 1.0面 すりかみ浄水場 無停電電源装置 7.0面 福島増圧ポンプ所 直流電源盤 1.0面 福島増圧ポンプ所 無停電電源装置 2.0面 【令和3年度～令和4年度継続事業】	32,253,100
2	すりかみ浄水場ほか 水質計器取替工事	4.7.6	5.3.7	水質計器取替 残留塩素計 4.0台、濁度計 5.0台 導電率計 1.0台、pH計 1.0台、温度計 1.0台	50,160,000
3	すりかみ浄水場専用道路法面 補強工事	4.8.4	5.3.20	土工 掘削 1,760.5㎡ 残土処理 1,758.5㎡ 法面工 吹付砕工 482.8m ラス張付工 468.8㎡ 植生基材吹付工 297.9㎡ 恒久排水補強パイプ 17.0本 排水工 プレキャストU型側溝(Ⅲ-A-g-30) 40.8m プレキャストU型側溝(Ⅲ-A-a-30B) 144.4m 集水枳工 8.0箇所 舗装復旧工 表層(車道、路肩部) 4.5㎡ 仮設工 敷鉄板 297.0㎡	46,827,000

③ 送水施設工事

番号	工事名	着工年月日	竣工年月日	施工内容	契約金額
1	月館第一増圧ポンプ所ほか 直流電源盤取替工事	令和 4.6.6	令和 5.3.17	直流電源盤取替 月館第一増圧ポンプ所 直流電源盤 1.0面 月館第二増圧ポンプ所 直流電源盤 1.0面	60,500,000

④ 保存工事

番号	工事名	着工年月日	竣工年月日	施工内容	契約金額
1	接合井(ダム側) 計装テレメータ盤修繕工事	令和 4.5.20	令和 4.11.7	計装テレメータ盤内部構成部品修繕 接合井(ダム側)計装テレメータ盤 1.0面	3,850,000
2	すりかみ浄水場 加圧脱水機設備修繕工事	4.6.14	4.11.11	脱水機設備修繕 油圧ユニット弁類 2.0台、制御盤内部構成部品 2.0面、 圧入タンク液位計 2.0台	15,950,000
3	令和4年3月16日福島県沖地震 に伴う桑折町南半田五反田地 内ほか舗装本復旧工事	4.6.17	4.8.5	伊達郡桑折町大字南半田地内 舗装修繕工 表層工(再生密粒度As20F) 140.2㎡ 伊達郡桑折町大字松原地内 舗装修繕工 表層工(再生密粒度As20F) 28.7㎡	2,200,000

番号	工 事 名	着 工 年月日	竣 工 年月日	施 工 内 容	契約金額
4	葉注棟塗装修繕工事	令和 4.7.8	令和 5.2.13	塗装修繕工 外壁 可とう形改修塗材RE 804.0㎡ 屋外鉄鋼面 耐候性塗料DP 1,331.0㎡ クラック補修 エポキシ樹脂充填工法 89.6㎡ クラック補修 ボンドシール工法 151.5㎡ 防水改修工 屋上防水 塩ビシート防水 295.7㎡ シーリング改修工 シーリング設置 ポリウレタン系 変性シリコン系 836.1㎡	25,606,900
5	すりかみ浄水場 急速ろ過池設備修繕工事	4.7.11	4.11.7	急速ろ過池設備修繕 No2-4 原水流入ゲート モーター用整流器 1.0個 No2-5 排出ゲート モーター 1.0台	1,210,000
6	伊達第二受水池 流量計室ほかUPS修繕工事	4.8.4	5.2.22	UPS修繕 伊達第二受水池流量計室UPS 1.0台 保原第一受水池流量計室UPS 1.0台 梁川第一受水池流量計室UPS 1.0台 梁川第二受水池流量計室UPS 1.0台 月館調整池UPS 1.0台 接合井(ダム側)UPS 1.0台	7,260,000
7	松川水管橋塗装修繕工事	4.8.4	5.3.22	塗装工 素地調整、下塗・中塗・上塗 2,693.7㎡	49,315,200
8	すりかみ浄水場 照明設備LED化修繕工事	4.9.1	5.1.18	照明設備LED化修繕 葉注棟照明設備 156.0台、脱水機棟照明設備 180.0台 活性炭注入棟照明設備 27.0台	13,827,000
9	仁井田水管橋塗装修繕工事	2.9.4	4.5.23	第1期工事(R2.11～R3.5) 主塔塗装工 302.3㎡ 断面補修工(注入工法) 57.7㎡ 足場工(主塔、橋脚) 532.4㎡ 第2期工事(R3.11～R4.5) 補剛桁塗装工 1,604.0㎡ ケーブル定着部修繕工 8.0箇所 足場工(補剛桁、螺旋階段) 1,236.3㎡ 【令和2年度～令和4年度継続事業】	23,119,800
10	令和4年3月16日福島県沖地震 に伴う伏黒水管橋空気弁本復 旧工事	4.10.21	5.3.24	既設空気弁撤去 φ150mm 16K 2.0基 既設補修弁撤去 φ150mm 16K 4.0基 空気弁設置 φ150mm 16K 2.0基 補修弁設置 φ150mm 16K 2.0基	4,620,000
11	送水流量計室φ1000mm腐食箇 所修繕工事	4.12.20	5.3.9	腐食箇所修繕工 アラミド繊維シート貼り 1.0式	2,145,000

(2) 業務委託の施行状況 (百万円以上)

単位：円 (消費税込み)


番号	委 託 名	期 間	契約金額
1	導水・送水施設点検業務委託	令和 4.4.1 ~ 令和 5.3.31	17,600,000
2	すりかみ浄水場ほか監視制御設備点検業務委託	4.4.1 ~ 5.3.31	12,650,000
3	すりかみ浄水場ほか自家用電気工作物保安管理業務委託	4.4.1 ~ 5.3.31	3,508,956
4	すりかみ浄水場管理本館清掃業務委託	4.4.1 ~ 5.3.31	1,903,000
5	管理本館事務室コンピュータシステム保守点検業務委託	4.4.1 ~ 5.3.31	1,056,000
6	パーリアンドトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計保守点検業務委託	4.4.1 ~ 5.3.31	1,397,000
7	すりかみ浄水場ほか維持管理業務委託	4.4.1 ~ 5.3.31	49,896,000
8	すりかみ浄水場ほか運転管理等業務委託	4.4.1 ~ 5.3.31	241,995,600
9	福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)事業水道水検査事業(放射性物質検査)業務委託	4.4.4 ~ 5.3.31	2,970,000
10	農薬類及びクリプトスポリジウム等分析業務委託	4.4.4 ~ 5.3.17	2,112,000
11	すりかみ浄水場浄水ケーキ運搬業務委託(単価契約)	4.4.12 ~ 5.3.31	2,361,436
12	すりかみ浄水場浄水ケーキ処分業務委託(単価契約)	4.4.12 ~ 5.3.31	23,614,360
13	すりかみ浄水場ほか空調設備等点検業務委託	4.6.6 ~ 4.11.24	3,036,000
14	すりかみ浄水場薬品廃液処分業務委託(単価契約)	4.6.10 ~ 5.3.31	2,862,310
15	すりかみ浄水場薬品注入設備保守点検業務委託	4.6.28 ~ 4.10.25	4,620,000
16	空気弁点検及び漏水調査業務委託	4.7.6 ~ 4.10.31	7,447,000
17	浄水場覆蓋化調査業務委託	4.7.6 ~ 5.3.17	11,000,000
18	A調整池ほか堆積土砂調査業務委託	4.7.11 ~ 4.10.18	1,764,400
19	令和4年3月16日福島県沖地震に伴う伏黒水管橋支承等本復旧実施設計業務委託	4.7.15 ~ 4.10.12	8,800,000
20	月館第一増圧ポンプ所ほか自家発電設備点検業務委託	4.7.22 ~ 4.10.11	3,080,000
21	すりかみ浄水場ほか直流電源装置点検業務委託	4.8.2 ~ 5.1.4	1,540,000
22	イオンクロマトグラフ点検業務委託	4.9.26 ~ 4.12.21	3,314,300
23	高速液体クロマトグラフ-質量分析計及び蛍光システム点検業務委託	4.10.3 ~ 4.12.9	3,245,000
24	安達受水池線洗管作業業務委託	4.10.18 ~ 5.1.5	1,265,000
25	超純水製造装置点検業務委託	4.10.28 ~ 5.3.7	1,722,600
26	すりかみ浄水場専用道路支障木伐採業務委託	5.1.20 ~ 5.3.17	1,265,000

IV 水質の状況

IV 水質の状況

平成16年の水道法改正によって、水道事業者は水質検査を効率的に実施するため、検査対象・頻度・項目を明示した「水質検査計画」を作成し、これに基づき検査を行うこととなった。

令和4年度企業団水質検査計画では、検査区分を下図のとおりとした。

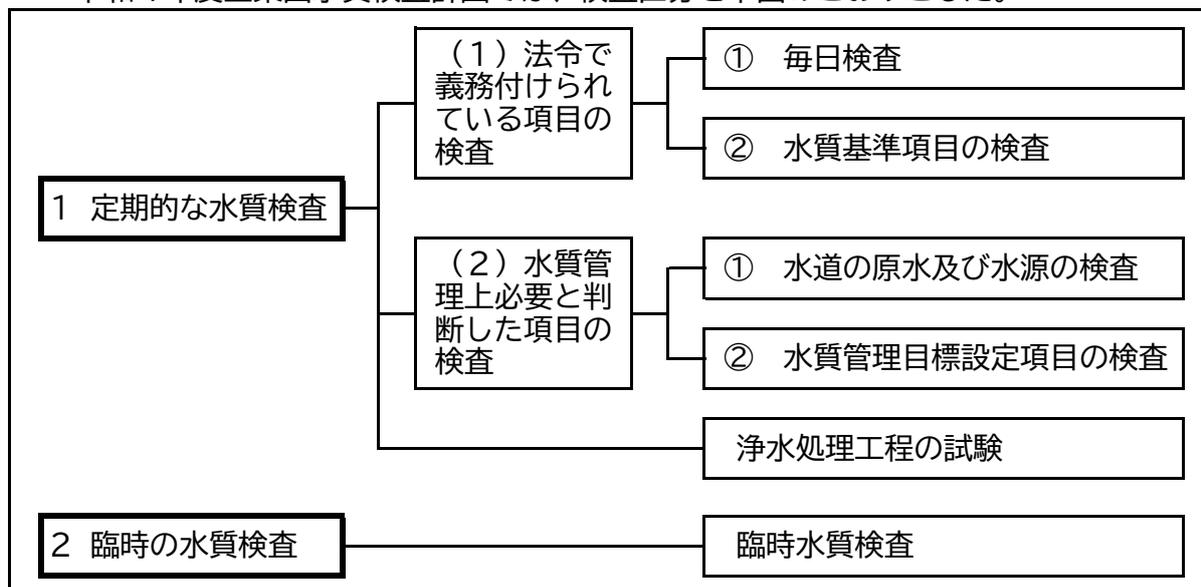

1 水質検査計画に基づく定期的な水質検査

(1) 法令で義務付けられている項目の検査

① 毎日検査

検査目的：水道水の衛生面を確認する検査で、簡易な測定方法の項目について回数を多く行う検査。

検査結果：全地点において、検査が不適合となった日はなかった。

検査年月	検査地点 検査項目	安達受水池 流量計室					
		色 (異常検出回数 /検査回数)	濁り (異常検出回数 /検査回数)	消毒の残留効果 (残留塩素)			
				判定 (異常検出回数 /検査回数)	最大 (mg/L)	最小 (mg/L)	平均 (mg/L)
令和4年 4月		(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.5	0.5
5月		(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.5
6月		(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.6	0.4	0.5
7月		(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.5	0.5
8月		(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.5
9月		(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.6	0.5	0.5
10月		(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.5	0.5
11月		(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.4	0.5
12月		(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.5	0.5
令和5年 1月		(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.5	0.5
2月		(0/28)	(0/28)	(0/28)	0.5	0.5	0.5
3月		(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.5	0.5

注：消毒の残留効果は、「遊離残留塩素濃度」で判定(0.1mg/L以上)。

検査地点 検査項目 検査年月		東和受水池 流量計室				
		色 〔異常検出回数 ／検査回数〕	濁り 〔異常検出回数 ／検査回数〕	消毒の残留効果 (残留塩素)		
				判定 〔異常検出回数 ／検査回数〕	最大 (mg/L)	最小 (mg/L)
令和4年 4月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.4	0.4
5月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4
6月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.4	0.5
7月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4
8月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4
9月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.4	0.4
10月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4
11月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.4	0.4	0.4
12月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.4	0.4	0.4
令和5年 1月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.4	0.4	0.4
2月	(0/28)	(0/28)	(0/28)	0.5	0.4	0.4
3月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4

検査地点 検査項目 検査年月		梁川第一受水池 流量計室				
		色 〔異常検出回数 ／検査回数〕	濁り 〔異常検出回数 ／検査回数〕	消毒の残留効果 (残留塩素)		
				判定 〔異常検出回数 ／検査回数〕	最大 (mg/L)	最小 (mg/L)
令和4年 4月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.5	0.5
5月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.5	0.5
6月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.6	0.4	0.5
7月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.5	0.5
8月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.5	0.5
9月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.5	0.5
10月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.5	0.5
11月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.5	0.5
12月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.5	0.5
令和5年 1月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.5	0.5
2月	(0/28)	(0/28)	(0/28)	0.5	0.5	0.5
3月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.4	0.5

注：消毒の残留効果は、「遊離残留塩素濃度」で判定(0.1mg/L以上)。

検査地点 検査項目 検査年月		梁川第二受水池 流量計室				
		色 (異常検出回数 /検査回数)	濁り (異常検出回数 /検査回数)	消毒の残留効果 (残留塩素)		
				判定 (異常検出回数 /検査回数)	最大 (mg/L)	最小 (mg/L)
令和4年 4月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.4	0.5
5月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4
6月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.4	0.4
7月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4
8月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4
9月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.5	0.4	0.4
10月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4
11月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.4	0.4	0.4
12月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.4	0.4	0.4
令和5年 1月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4
2月	(0/28)	(0/28)	(0/28)	0.5	0.4	0.4
3月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.5	0.4	0.4

検査地点 検査項目 検査年月		すりかみ浄水場 出口				
		色 (異常検出回数 /検査回数)	濁り (異常検出回数 /検査回数)	消毒の残留効果 (残留塩素)		
				判定 (異常検出回数 /検査回数)	最大 (mg/L)	最小 (mg/L)
令和4年 4月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.6	0.6	0.6
5月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.5	0.6
6月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.6	0.6	0.6
7月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.6	0.6
8月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.6	0.6
9月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.6	0.6	0.6
10月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.6	0.6
11月	(0/30)	(0/30)	(0/30)	0.6	0.6	0.6
12月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.6	0.6
令和5年 1月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.6	0.6
2月	(0/28)	(0/28)	(0/28)	0.6	0.6	0.6
3月	(0/31)	(0/31)	(0/31)	0.6	0.6	0.6

注：消毒の残留効果は、「遊離残留塩素濃度」で判定(0.1mg/L以上)。

② 水質基準項目の検査

検査目的：水道水が水質基準に適合していることを確認するために行う検査。

検査結果：すべての採水場所で水質基準に適合。

試験項目	採水場所 採水月日	す り か み 浄 水 場 浄 水					
		令和4年 4月13日	5月11日	6月15日	7月6日	8月3日	9月6日
気温 (°C)		20.7	18.4	15.0	21.6	24.0	26.3
水温 (°C)		6.5	7.0	7.4	8.0	8.3	8.5
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)		< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.13	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
ジクロロメタン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ベンゼン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
塩素酸 (mg/L)		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム (mg/L)		0.0015	0.0016	0.0018	0.0015	0.0017	0.0020
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.002	0.002	0.002	< 0.002	0.002	0.003
ジブromokロメタン (mg/L)		0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005
臭素酸 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.0032	0.0032	0.0034	0.0030	0.0033	0.0038
トリクロロ酢酸 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002
ブromojクロメタン (mg/L)		0.0012	0.0012	0.0012	0.0011	0.0012	0.0013
ブromホルム (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド (mg/L)		< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		4.8	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン (mg/L)		6.4	6.1	6.1	6.0	5.9	5.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		21	17	16	16	16	16
蒸発残留物 (mg/L)		49	46	46	38	43	39
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン (mg/L)		< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
pH値		7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

池（浄水場出口）

10月5日	11月8日	12月12日	令和5年 1月18日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
15.0	15.3	6.0	1.3	4.9	12.2	26.3	1.3	15.1
9.0	10.2	9.9	6.1	4.3	4.1	10.2	4.1	7.4
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.13	0.05	0.07
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0019	0.0022	0.0027	0.0019	0.0019	0.0020	0.0027	0.0015	0.0019
0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	< 0.002	0.002
0.0005	0.0006	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0006	0.0004	0.0004
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0037	0.0044	0.0048	0.0036	0.0036	0.0036	0.0048	0.0030	0.0036
< 0.002	< 0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
0.0013	0.0016	0.0016	0.0013	0.0013	0.0012	0.0016	0.0011	0.0013
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
3.7	4.1	4.5	4.5	4.4	4.6	4.8	3.7	4.3
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
5.2	5.1	6.2	6.0	6.0	5.5	6.4	5.1	5.8
15	15	18	19	18	19	21	15	17
43	40	40	47	48	48	49	38	44
< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		福島北部				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
試験項目	採水月日					
気温	(°C)	12.1	16.2	15.0	25.0	31.0
水温	(°C)	5.9	7.5	7.3	8.0	8.5
残留塩素	(mg/L)	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0015	0.0016	0.0023	0.0017	0.0019
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	< 0.002	0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0004
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0033	0.0034	0.0045	0.0035	0.0037
トリクロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0013	0.0013	0.0016	0.0013	0.0014
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.6	6.1	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジェオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	6.9	6.9	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
23.0	19.0	11.0	5.8	2.0	3.0	4.5	31.0	2.0	14.0
9.5	9.5	10.0	10.8	7.0	4.1	4.3	10.8	4.1	7.7
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0019	0.0019	0.0022	0.0037	0.0025	0.0018	0.0022	0.0037	0.0015	0.0021
0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	< 0.002	0.002
0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0006	0.0004	0.0005
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0037	0.0038	0.0044	0.0060	0.0046	0.0034	0.0040	0.0060	0.0033	0.0040
0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
0.0013	0.0014	0.0016	0.0018	0.0016	0.0012	0.0014	0.0018	0.0012	0.0014
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.1	6.0	6.0	5.4	6.6	5.2	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
42	-	-	-	-	-	-	-	-	42
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		福島中央部				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
試験項目	採水月日					
気温	(°C)	12.2	16.1	14.2	31.0	31.7
水温	(°C)	6.0	7.3	7.6	8.9	9.0
残留塩素	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0017	0.0018	0.0021	0.0019	0.0020
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	< 0.002	0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0037	0.0038	0.0040	0.0038	0.0040
トリクロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0015
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.6	6.1	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	6.9	6.9	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
22.3	22.0	16.5	5.8	2.0	2.5	8.6	31.7	2.0	15.4
9.5	10.0	10.0	10.6	7.0	4.0	4.4	10.6	4.0	7.9
0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0021	0.0021	0.0023	0.0042	0.0029	0.0022	0.0024	0.0042	0.0017	0.0023
0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	< 0.002	0.002
0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0004	0.0005	0.0006	0.0004	0.0005
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0040	0.0042	0.0045	0.0069	0.0053	0.0040	0.0044	0.0069	0.0037	0.0044
0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
0.0014	0.0015	0.0016	0.0021	0.0018	0.0014	0.0015	0.0021	0.0014	0.0015
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.1	5.2	6.1	5.9	6.0	5.4	6.6	5.1	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
43	-	-	-	-	-	-	-	-	43
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4
6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		福島鳥川				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
試験項目	採水月日					
気温	(°C)	11.1	16.2	15.2	31.0	27.6
水温	(°C)	6.1	7.5	8.0	9.3	9.5
残留塩素	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0017	0.0019	0.0021	0.0019	0.0021
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0037	0.0040	0.0041	0.0038	0.0041
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0014	0.0015	0.0015	0.0014	0.0015
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.6	6.1	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジェオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	6.9	6.9	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

配水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
22.0	21.3	12.0	7.0	2.0	5.0	7.5	31.0	2.0	14.8
9.6	9.8	10.5	11.0	7.3	4.5	4.5	11.0	4.5	8.1
0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0021	0.0021	0.0024	0.0042	0.0030	0.0022	0.0027	0.0042	0.0017	0.0024
0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0006
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0040	0.0042	0.0047	0.0069	0.0054	0.0041	0.0049	0.0069	0.0037	0.0045
0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	< 0.002	< 0.002
0.0014	0.0015	0.0017	0.0021	0.0018	0.0014	0.0017	0.0021	0.0014	0.0016
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.1	5.2	6.1	5.9	6.0	5.4	6.6	5.1	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
42	-	-	-	-	-	-	-	-	42
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

		福 島 南 部				
		採水場所				
試験項目	採水月日	令和4年	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
		4月4日				
気温	(°C)	13.2	15.5	14.7	32.0	31.2
水温	(°C)	6.4	7.8	8.5	9.5	10.0
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0019	0.0021	0.0022	0.0020	0.0022
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0041	0.0043	0.0044	0.0041	0.0044
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0015	0.0016	0.0016	0.0015	0.0016
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.6	6.1	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジェオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	7.0	6.9	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
23.0	24.0	18.0	7.5	5.0	5.2	10.8	32.0	5.0	16.7
10.3	10.5	10.5	10.8	7.5	4.6	4.7	10.8	4.6	8.4
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0022	0.0022	0.0025	0.0044	0.0030	0.0024	0.0028	0.0044	0.0019	0.0025
0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
0.0006	0.0006	0.0007	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0007	0.0005	0.0006
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0043	0.0044	0.0050	0.0072	0.0054	0.0044	0.0050	0.0072	0.0041	0.0048
0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	< 0.002	< 0.002
0.0015	0.0016	0.0018	0.0022	0.0018	0.0015	0.0017	0.0022	0.0015	0.0017
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.1	5.2	6.1	5.9	6.0	5.4	6.6	5.1	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
42	-	-	-	-	-	-	-	-	42
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4
6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		飯野				
		採水月日	令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日
試験項目						
気温	(°C)	12.6	15.8	13.0	32.7	32.8
水温	(°C)	8.6	11.3	12.6	14.5	15.6
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0028	0.0033	0.0034	0.0033	0.0033
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0009	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0058	0.0067	0.0068	0.0066	0.0065
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0021	0.0024	0.0024	0.0024	0.0023
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.7	6.2	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.3	7.2	7.1	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
26.2	22.2	16.1	7.0	0.9	7.3	9.0	32.8	0.9	16.3
16.0	15.4	12.7	12.5	9.0	6.2	6.5	16.0	6.2	11.7
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0035	0.0034	0.0036	0.0053	0.0045	0.0036	0.0043	0.0053	0.0028	0.0037
0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.002	0.003
0.0009	0.0010	0.0010	0.0010	0.0008	0.0007	0.0008	0.0010	0.0007	0.0009
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0067	0.0068	0.0071	0.0093	0.0080	0.0066	0.0076	0.0093	0.0058	0.0070
0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003
0.0023	0.0024	0.0025	0.0030	0.0027	0.0023	0.0025	0.0030	0.0021	0.0024
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.2	6.0	6.0	5.5	6.7	5.2	5.9
17	-	-	-	-	-	-	-	-	17
45	-	-	-	-	-	-	-	-	45
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4
7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.0	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

試験項目	採水場所	安 達					
		採水月日	令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
気温 (°C)			11.8	17.2	14.5	29.0	34.0
水温 (°C)			7.5	12.2	12.0	14.0	14.2
残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌 (CFU/mL)			0	1	0	0	0
大腸菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.0003	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.00005	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.001	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.001	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.001	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)			-	-	< 0.002	-	-
亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	< 0.004	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			-	-	0.2	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	0.06	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.01	-	-
四塩化炭素 (mg/L)			-	-	< 0.0002	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)			-	-	< 0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			-	-	< 0.0004	-	-
ジクロロメタン (mg/L)			-	-	< 0.0002	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)			-	-	< 0.0002	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)			-	-	< 0.0002	-	-
ベンゼン (mg/L)			-	-	< 0.0002	-	-
塩素酸 (mg/L)			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸 (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム (mg/L)			0.0025	0.0028	0.0028	0.0028	0.0029
ジクロロ酢酸 (mg/L)			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン (mg/L)			0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009
臭素酸 (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン (mg/L)			0.0054	0.0058	0.0058	0.0058	0.0057
トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
ブromジクロロメタン (mg/L)			0.0020	0.0021	0.0021	0.0021	0.0019
ブromホルム (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.01	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.01	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.01	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.01	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)			-	-	< 0.001	-	-
塩化物イオン (mg/L)			6.7	6.2	6.0	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			-	-	-	-	-
蒸発残留物 (mg/L)			-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/L)			-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)			-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)			-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)			0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値			7.3	7.2	7.1	7.1	7.0
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度 (度)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月5日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
27.5	17.0	16.0	7.4	5.0	7.2	11.5	34.0	5.0	16.5
14.6	14.0	12.5	12.5	8.5	6.5	6.0	14.6	6.0	11.2
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	0.1	-	-	0.2	0.2	0.1	0.2
0.06	-	-	0.07	-	-	0.08	0.08	0.06	0.07
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
< 0.0004	-	-	< 0.0004	-	-	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0031	0.0030	0.0032	0.0053	0.0040	0.0031	0.0037	0.0053	0.0025	0.0033
0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003
0.0008	0.0009	0.0009	0.0008	0.0007	0.0007	0.0007	0.0009	0.0007	0.0008
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0060	0.0061	0.0063	0.0088	0.0070	0.0058	0.0066	0.0088	0.0054	0.0063
0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003
0.0021	0.0022	0.0022	0.0027	0.0023	0.0020	0.0022	0.0027	0.0019	0.0022
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.1	6.0	6.0	5.4	6.7	5.2	5.8
17	-	-	-	-	-	-	-	-	17
42	-	-	-	-	-	-	-	-	42
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

		採水場所				
		東 和				
試験項目	採水月日	令和4年	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
		4月4日				
気温	(°C)	11.8	12.3	12.0	28.0	32.5
水温	(°C)	9.7	12.7	15.0	17.5	19.5
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.0003	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.00005	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	< 0.002	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	< 0.004	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	0.1	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	0.06	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	< 0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.0004	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0034	0.0037	0.0038	0.0039	0.0042
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0011	0.0011	0.0010	0.0011	0.0010
臭素酸	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0071	0.0075	0.0075	0.0078	0.0080
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0026	0.0027	0.0027	0.0028	0.0028
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.7	6.2	5.9	6.0	6.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.3	7.2	7.2	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
23.5	23.8	14.3	6.2	1.1	4.8	18.0	32.5	1.1	15.7
19.2	18.4	15.0	13.4	9.6	7.1	7.5	19.5	7.1	13.7
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	0.1	-	-	0.2	0.2	0.1	0.2
0.06	-	-	0.07	-	-	0.08	0.08	0.06	0.07
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
< 0.0004	-	-	< 0.0004	-	-	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0044	0.0041	0.0039	0.0062	0.0053	0.0040	0.0049	0.0062	0.0034	0.0043
0.002	0.002	< 0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	< 0.002	0.003
0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0011	0.0009	0.0010
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0083	0.0081	0.0078	0.0105	0.0094	0.0074	0.0086	0.0105	0.0071	0.0082
0.004	0.003	0.003	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.003	0.004
0.0028	0.0029	0.0028	0.0033	0.0031	0.0025	0.0028	0.0033	0.0025	0.0028
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
5.6	5.2	5.3	6.2	6.0	6.0	5.5	6.7	5.2	5.9
17	-	-	-	-	-	-	-	-	17
46	-	-	-	-	-	-	-	-	46
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.0	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		伊 達 第 一				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
試験項目	採水月日					
気温	(°C)	9.9	12.0	9.5	23.2	26.0
水温	(°C)	6.5	7.5	7.9	8.3	9.1
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0017	0.0019	0.0020	0.0018	0.0021
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0037	0.0040	0.0039	0.0037	0.0040
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0014	0.0015	0.0014	0.0014	0.0014
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.6	6.2	6.0	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジェオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.1	7.0	6.9	6.9	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
22.8	18.0	11.8	7.9	3.0	1.0	4.9	26.0	1.0	12.5
11.0	11.0	10.4	10.9	7.0	5.0	4.9	11.0	4.9	8.3
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0020	0.0021	0.0024	0.0042	0.0029	0.0023	0.0028	0.0042	0.0017	0.0024
0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0006
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0040	0.0042	0.0047	0.0069	0.0053	0.0043	0.0050	0.0069	0.0037	0.0045
0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	< 0.002	< 0.002
0.0015	0.0015	0.0017	0.0021	0.0018	0.0015	0.0017	0.0021	0.0014	0.0016
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.1	5.2	6.1	5.9	6.0	5.4	6.6	5.1	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
41	-	-	-	-	-	-	-	-	41
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	6.8	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		伊 達 第 二				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
試験項目	採水月日					
気温	(°C)	11.4	15.6	9.4	25.0	29.5
水温	(°C)	8.0	10.9	9.7	10.0	11.3
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0024	0.0022	0.0022	0.0020	0.0021
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0009	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0052	0.0046	0.0045	0.0042	0.0044
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	< 0.002	0.002	< 0.002	0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0019	0.0017	0.0016	0.0016	0.0017
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.7	6.1	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジェオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	7.0	6.9	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
23.0	19.8	12.8	7.2	3.0	0.2	8.7	29.5	0.2	13.8
11.2	12.0	10.6	11.0	7.1	4.0	5.6	12.0	4.0	9.3
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0024	0.0023	0.0026	0.0045	0.0032	0.0024	0.0029	0.0045	0.0020	0.0026
0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0006	0.0005	0.0006	0.0009	0.0005	0.0007
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0048	0.0047	0.0052	0.0075	0.0058	0.0045	0.0053	0.0075	0.0042	0.0051
0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	< 0.002	0.002
0.0017	0.0017	0.0019	0.0023	0.0020	0.0016	0.0018	0.0023	0.0016	0.0018
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.1	5.9	6.0	5.5	6.7	5.2	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
41	-	-	-	-	-	-	-	-	41
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4
6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		梁川 第一				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
試験項目	採水月日					
気温	(°C)	10.0	20.5	13.0	35.5	36.5
水温	(°C)	7.5	9.7	10.7	12.5	13.0
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.0003	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.00005	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	< 0.002	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	< 0.004	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	0.1	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	0.06	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	< 0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.0004	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0025	0.0028	0.0028	0.0027	0.0028
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0009	0.0010	0.0008	0.0009	0.0009
臭素酸	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0055	0.0060	0.0057	0.0057	0.0058
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0021	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.7	6.2	5.9	5.9	6.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.2	7.1	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
29.0	26.5	13.9	7.1	5.7	10.6	9.8	36.5	5.7	18.2
13.5	13.0	12.5	11.7	8.2	5.5	6.2	13.5	5.5	10.3
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	0.1	-	-	0.2	0.2	0.1	0.2
0.06	-	-	0.06	-	-	0.08	0.08	0.06	0.06
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
< 0.0004	-	-	< 0.0004	-	-	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0030	0.0030	0.0032	0.0053	0.0041	0.0031	0.0037	0.0053	0.0025	0.0032
0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003
0.0008	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0007	0.0007	0.0010	0.0007	0.0008
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0059	0.0061	0.0062	0.0090	0.0074	0.0058	0.0066	0.0090	0.0055	0.0063
0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
0.0021	0.0022	0.0021	0.0028	0.0025	0.0020	0.0022	0.0028	0.0020	0.0022
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.2	6.0	6.0	5.5	6.7	5.2	5.9
17	-	-	-	-	-	-	-	-	17
44	-	-	-	-	-	-	-	-	44
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		梁川 第二				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
試験項目	採水月日					
気温	(°C)	9.5	19.0	12.3	33.0	36.0
水温	(°C)	10.9	15.6	18.5	22.0	24.0
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.0003	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.00005	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	< 0.002	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	< 0.004	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	0.1	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	0.06	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	< 0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.0004	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0034	0.0039	0.0043	0.0044	0.0050
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0009
臭素酸	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0068	0.0076	0.0082	0.0083	0.0089
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0024	0.0027	0.0029	0.0029	0.0030
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.7	6.2	6.0	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
27.0	23.0	12.7	7.8	4.8	6.7	9.4	36.0	4.8	16.8
23.5	22.0	16.8	14.0	9.5	8.0	9.1	24.0	8.0	16.2
0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	0.1	-	-	0.2	0.2	0.1	0.2
0.06	-	-	0.07	-	-	0.08	0.08	0.06	0.07
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
< 0.0004	-	-	< 0.0004	-	-	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0048	0.0042	0.0045	0.0064	0.0059	0.0045	0.0050	0.0064	0.0034	0.0047
0.002	0.002	< 0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	< 0.002	0.003
0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0008	0.0008	0.0010	0.0008	0.0010
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0088	0.0080	0.0084	0.0108	0.0102	0.0080	0.0086	0.0108	0.0068	0.0086
0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004
0.0030	0.0028	0.0029	0.0034	0.0033	0.0027	0.0028	0.0034	0.0024	0.0029
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
5.6	5.2	5.2	6.2	6.0	6.0	5.4	6.7	5.2	5.9
18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
46	-	-	-	-	-	-	-	-	46
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	堰 本				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
気温 (°C)		9.3	20.5	12.8	33.2	32.0
水温 (°C)		7.5	9.0	10.0	11.6	12.5
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
四塩化炭素 (mg/L)		-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)		-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-
ジクロロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)		-	-	-	-	-
塩素酸 (mg/L)		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム (mg/L)		0.0024	0.0026	0.0025	0.0025	0.0027
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008
臭素酸 (mg/L)		-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		0.0053	0.0056	0.0054	0.0052	0.0057
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
ブromジクロロメタン (mg/L)		0.0020	0.0021	0.0020	0.0019	0.0022
ブromホルム (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド (mg/L)		< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		6.7	6.1	6.0	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		-	-	-	-	-
蒸発残留物 (mg/L)		-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)		-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	7.0	7.0	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

配水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
25.5	24.3	15.5	7.3	3.3	6.3	11.1	33.2	3.3	16.8
12.5	12.1	11.5	11.6	8.0	5.2	5.5	12.5	5.2	9.8
0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0030	0.0028	0.0031	0.0052	0.0038	0.0028	0.0035	0.0052	0.0024	0.0031
0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.003	0.004
0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0006	0.0007	0.0009	0.0006	0.0008
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0061	0.0058	0.0062	0.0087	0.0069	0.0053	0.0064	0.0087	0.0052	0.0060
0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003
0.0022	0.0021	0.0022	0.0027	0.0023	0.0019	0.0022	0.0027	0.0019	0.0022
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.1	6.0	6.0	5.5	6.7	5.2	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
43	-	-	-	-	-	-	-	-	43
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
7.0	7.0	6.9	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		保原第一				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
試験項目	採水月日					
気温	(°C)	11.7	17.2	12.0	25.9	35.0
水温	(°C)	7.0	8.2	9.0	9.9	11.0
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0021	0.0022	0.0021	0.0021	0.0024
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0008	0.0007	0.0006	0.0007	0.0007
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0046	0.0047	0.0043	0.0044	0.0049
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0017	0.0018	0.0016	0.0016	0.0018
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.6	6.1	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジェオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	7.0	6.9	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
23.8	21.8	13.7	8.9	3.5	4.0	8.3	35.0	3.5	15.5
11.5	11.9	10.5	11.0	7.1	4.5	4.8	11.9	4.5	8.9
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0024	0.0023	0.0026	0.0046	0.0032	0.0025	0.0029	0.0046	0.0021	0.0026
0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
0.0007	0.0007	0.0008	0.0007	0.0006	0.0005	0.0006	0.0008	0.0005	0.0007
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0049	0.0048	0.0053	0.0076	0.0058	0.0046	0.0053	0.0076	0.0043	0.0051
0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	< 0.002	< 0.002
0.0018	0.0018	0.0019	0.0023	0.0020	0.0016	0.0018	0.0023	0.0016	0.0018
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.1	5.2	6.1	6.0	6.0	5.4	6.6	5.1	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
45	-	-	-	-	-	-	-	-	45
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		保原第二				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
試験項目	採水月日					
気温	(°C)	10.2	18.6	11.1	23.0	34.9
水温	(°C)	6.9	8.1	9.0	10.2	11.1
残留塩素	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0023	0.0024	0.0023	0.0023	0.0025
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0008
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0051	0.0051	0.0049	0.0048	0.0051
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	< 0.002	0.002	0.002	0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0019	0.0019	0.0018	0.0018	0.0018
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.7	6.1	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	7.0	6.9	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
27.0	21.1	13.0	8.0	3.2	5.5	8.6	34.9	3.2	15.4
11.3	11.0	10.4	10.7	7.1	4.7	4.8	11.3	4.7	8.8
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0026	0.0024	0.0028	0.0049	0.0035	0.0026	0.0030	0.0049	0.0023	0.0028
0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003
0.0008	0.0008	0.0009	0.0008	0.0007	0.0006	0.0006	0.0009	0.0006	0.0008
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0053	0.0050	0.0058	0.0082	0.0064	0.0049	0.0055	0.0082	0.0048	0.0055
0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	< 0.002	0.002
0.0019	0.0018	0.0021	0.0025	0.0022	0.0017	0.0019	0.0025	0.0017	0.0019
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.1	5.9	6.0	5.4	6.7	5.2	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
43	-	-	-	-	-	-	-	-	43
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

		採水場所				
		靈 山				
試験項目	採水月日	令和4年	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
		4月4日				
気温	(°C)	9.5	19.0	10.9	27.6	30.3
水温	(°C)	7.1	8.7	9.5	10.5	11.5
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0024	0.0027	0.0025	0.0025	0.0026
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0009	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0053	0.0058	0.0054	0.0054	0.0055
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0020	0.0021	0.0020	0.0020	0.0020
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.7	6.2	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	7.0	7.0	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
26.3	20.2	14.2	7.0	2.8	7.0	10.8	30.3	2.8	15.5
11.8	11.5	10.8	11.0	7.5	5.0	5.0	11.8	5.0	9.2
0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0028	0.0027	0.0031	0.0052	0.0040	0.0028	0.0035	0.0052	0.0024	0.0031
0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
0.0008	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0006	0.0007	0.0010	0.0006	0.0008
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0057	0.0056	0.0062	0.0086	0.0073	0.0053	0.0064	0.0086	0.0053	0.0060
0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003
0.0021	0.0020	0.0022	0.0026	0.0025	0.0019	0.0022	0.0026	0.0019	0.0021
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.1	6.0	6.0	5.4	6.7	5.2	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
48	-	-	-	-	-	-	-	-	48
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	月 館				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
気温 (°C)		11.0	16.0	14.0	31.0	31.2
水温 (°C)		8.0	10.5	11.3	13.0	14.0
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
四塩化炭素 (mg/L)		-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)		-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-
ジクロロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)		-	-	-	-	-
塩素酸 (mg/L)		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム (mg/L)		0.0026	0.0029	0.0029	0.0030	0.0032
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
臭素酸 (mg/L)		-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		0.0055	0.0058	0.0058	0.0060	0.0060
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
ブromジクロロメタン (mg/L)		0.0020	0.0021	0.0021	0.0022	0.0020
ブromホルム (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド (mg/L)		< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		6.7	6.2	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		-	-	-	-	-
蒸発残留物 (mg/L)		-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)		-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	7.1	7.0	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
23.0	21.0	11.8	6.0	1.0	4.9	8.5	31.2	1.0	15.0
14.0	13.9	12.5	12.3	8.6	6.0	6.2	14.0	6.0	10.9
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0032	0.0030	0.0034	0.0049	0.0045	0.0033	0.0039	0.0049	0.0026	0.0034
0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003
0.0008	0.0008	0.0009	0.0009	0.0009	0.0007	0.0007	0.0009	0.0007	0.0008
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0061	0.0059	0.0066	0.0086	0.0080	0.0061	0.0069	0.0086	0.0055	0.0064
0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
0.0021	0.0021	0.0023	0.0028	0.0026	0.0021	0.0023	0.0028	0.0020	0.0022
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.2	6.0	6.0	5.5	6.7	5.2	5.9
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
44	-	-	-	-	-	-	-	-	44
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所 採水月日		桑 折				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
試験項目						
気温	(°C)	11.2	15.0	13.0	29.6	33.0
水温	(°C)	6.6	7.5	8.5	9.2	9.9
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0021	0.0022	0.0022	0.0021	0.0029
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003
ジブromokロロメタン	(mg/L)	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006	0.0007
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0047	0.0047	0.0045	0.0043	0.0056
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
ブromokロロメタン	(mg/L)	0.0018	0.0018	0.0016	0.0016	0.0020
ブromokロロホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.6	6.1	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジェオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.1	7.0	6.9	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
25.0	21.8	11.8	6.2	2.0	0.0	5.4	33.0	0.0	14.5
10.0	10.1	10.0	11.2	7.6	4.6	5.2	11.2	4.6	8.4
0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0023	0.0023	0.0026	0.0042	0.0034	0.0024	0.0029	0.0042	0.0021	0.0026
0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
0.0007	0.0007	0.0008	0.0007	0.0007	0.0005	0.0006	0.0008	0.0005	0.0007
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0047	0.0048	0.0053	0.0071	0.0062	0.0045	0.0054	0.0071	0.0043	0.0052
0.002	0.002	< 0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	< 0.002	< 0.002
0.0017	0.0018	0.0019	0.0022	0.0021	0.0016	0.0019	0.0022	0.0016	0.0018
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.1	5.2	6.1	6.0	6.0	5.5	6.6	5.1	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
44	-	-	-	-	-	-	-	-	44
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	国 見				
		令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日
気温 (°C)		14.0	17.2	14.5	31.9	35.6
水温 (°C)		7.0	8.8	10.0	11.0	11.6
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
水銀及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
セレン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
鉛及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
六価クロム化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
四塩化炭素 (mg/L)		-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン (mg/L)		-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-
ジクロロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)		-	-	-	-	-
塩素酸 (mg/L)		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム (mg/L)		0.0022	0.0025	0.0024	0.0023	0.0025
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.0008	0.0009	0.0008	0.0008	0.0006
臭素酸 (mg/L)		-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		0.0048	0.0054	0.0050	0.0050	0.0049
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.002	< 0.002	0.002	0.002	0.002
ブromジクロロメタン (mg/L)		0.0018	0.0020	0.0018	0.0019	0.0018
ブromホルム (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド (mg/L)		< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
銅及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		6.6	6.1	6.0	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		-	-	-	-	-
蒸発残留物 (mg/L)		-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/L)		-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)		-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.2	7.0	6.9	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
25.5	20.5	12.8	7.7	2.7	3.3	7.0	35.6	2.7	16.1
12.5	11.6	10.7	11.4	7.9	5.0	5.5	12.5	5.0	9.4
0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0027	0.0025	0.0027	0.0046	0.0036	0.0026	0.0033	0.0046	0.0022	0.0028
0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003
0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0008	0.0006	0.0007	0.0009	0.0006	0.0008
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0055	0.0052	0.0055	0.0077	0.0067	0.0050	0.0061	0.0077	0.0048	0.0056
0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	< 0.002	0.002
0.0020	0.0019	0.0020	0.0024	0.0023	0.0018	0.0021	0.0024	0.0018	0.0020
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.1	6.0	6.0	5.5	6.6	5.2	5.8
16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
45	-	-	-	-	-	-	-	-	45
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
7.0	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

採水場所		川 俣				
		採水月日	令和4年 4月4日	5月9日	6月6日	7月4日
試験項目						
気温	(°C)	12.2	14.8	13.2	30.5	32.3
水温	(°C)	8.1	10.5	11.7	13.5	14.7
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.0028	0.0032	0.0032	0.0031	0.0034
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009
臭素酸	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-
総トリハロメタン	(mg/L)	0.0058	0.0064	0.0064	0.0062	0.0065
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.0021	0.0023	0.0023	0.0022	0.0022
ブromホルム	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	6.7	6.2	5.9	5.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
ジェオスミン	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-	-	-
フェノール類	(mg/L)	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.2	7.2	7.1	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

受水池流量計室

9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	令和5年 1月4日	2月1日	3月6日	最高	最低	平均
23.0	22.5	11.0	5.7	1.3	3.2	11.0	32.3	1.3	15.1
15.0	14.5	12.7	12.5	9.0	6.1	6.5	15.0	6.1	11.2
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003
< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005
< 0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
0.0034	0.0034	0.0035	0.0053	0.0048	0.0035	0.0043	0.0053	0.0028	0.0037
0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003
0.0009	0.0009	0.0010	0.0010	0.0009	0.0007	0.0008	0.0010	0.0007	0.0009
< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.0066	0.0067	0.0069	0.0093	0.0085	0.0064	0.0076	0.0093	0.0058	0.0069
0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003
0.0023	0.0024	0.0024	0.0030	0.0028	0.0022	0.0025	0.0030	0.0021	0.0024
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001
5.5	5.2	5.2	6.2	6.0	6.0	5.4	6.7	5.2	5.8
17	-	-	-	-	-	-	-	-	17
44	-	-	-	-	-	-	-	-	44
< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.0	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

(基準値は150ページ参照)

(2) 水質管理上必要と判断した項目の検査

① 水道の原水及び水源の検査

試験目的：原水（水源）の水質状況を監視し、浄水場での処理を適切に行うための検査。

試験結果：人為的汚染物質は検出されず、水源として良好な状況であった。

試験項目	採水場所 採水月日	ダム側接合井					
		令和4年 4月13日	5月11日	6月15日	7月6日	8月3日	9月6日
気温 (°C)		28.8	20.8	15.8	22.2	24.0	27.6
水温 (°C)		5.9	6.5	6.9	7.0	7.4	7.9
一般細菌 (CFU/ml)		1	5	2	120	16	56
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)		< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.08	0.05	0.05	< 0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
ジクロロメタン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ベンゼン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
塩素酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-
クロロホルム (mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジブromokロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-
臭素酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-
ブromोजクロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-
ブromホルム (mg/L)		-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)		-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.05	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05
銅及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		3.9	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.012	0.015	0.021	0.029	0.024	0.051
塩化物イオン (mg/L)		4.4	4.2	4.0	4.0	3.9	3.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)		14	13	13	13	13	13
蒸発残留物 (mg/L)		40	42	39	39	39	36
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン (mg/L)		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		1.1	1.0	0.9	1.0	1.3	0.9
pH値		7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度 (度)		4	4	4	4	4	4
濁度 (度)		3.0	2.4	0.8	0.6	0.8	0.7
クリプトスポリジウム (個/10L)		-	-	-	-	-	-
ジアルジア (個/10L)		-	-	-	-	-	-
嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌(最確数) (MPN/100mL)		0	0	0	0	2.0	0
電気伝導率 (μS/cm)		51	48	47	48	46	46
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)		-	-	-	0.6	-	-
溶存酸素(DO) (mg/L)		13.1	12.5	12.4	12.2	11.9	11.6
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)		2.1	1.6	1.5	1.8	1.3	1.2
クロロフィルa (μg/L)		-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	0.02	0.03	0.03	< 0.01
浮遊物質(SS) (mg/L)		3	2	< 1	< 1	< 1	< 1
総リン (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
総アルカリ度 (mg/L)		11.8	11.0	10.5	10.5	11.0	10.7
総窒素 (mg/L)		0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） (mg/L)		4.1	4.0	3.6	3.2	3.1	3.5

(水源 : 摺上川ダム)

10月5日	11月8日	12月12日	令和5年 1月18日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
10.1	9.0	5.8	2.2	5.1	9.5	28.8	2.2	15.1
8.3	10.1	9.5	5.5	3.6	3.5	10.1	3.5	6.8
36	41	6	4	2	2	120	1	24
< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	< 0.05	0.05
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.05	0.01	0.03
0.06	0.08	0.12	0.10	0.08	0.07	0.12	0.03	0.06
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
3.0	3.5	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9	3.0	3.6
0.036	0.039	0.050	0.027	0.016	0.016	0.051	0.012	0.028
3.7	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6	4.4	3.4	3.8
12	13	16	16	16	16	16	12	14
38	34	36	40	40	42	42	34	39
< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	0.9	1.1
6.7	6.6	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	6.6	-
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	-	-	-
4	4	6	5	5	4	6	4	4
0.8	1.3	1.5	1.5	1.3	1.4	3.0	0.6	1.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	0	1	0	1	0	0
4.5	0	0	0	0	0	4.5	0	0.54
46	47	52	54	54	54	54	46	49
-	-	-	< 0.5	-	-	0.6	< 0.5	< 0.5
11.7	10.5	11.2	12.5	13.4	13.8	13.8	10.5	12.2
1.6	1.7	2.2	1.9	1.8	2.0	2.2	1.2	1.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01
< 1	1	1	1	< 1	1	3	< 1	< 1
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
10.5	11.0	14.3	14.5	13.5	13.2	14.5	10.5	11.9
0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
3.6	3.7	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	3.1	3.9

試験項目	採水場所 採水月日	浄水場側接合井					
		令和4年 4月13日	5月11日	6月15日	7月6日	8月3日	9月6日
気温 (°C)		19.9	18.4	14.8	22.0	23.8	26.7
水温 (°C)		6.6	7.2	7.6	8.5	9.1	9.2
一般細菌 (CFU/mL)		4	2	1	120	10	54
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)		< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物 (mg/L)		< 0.15	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
ジクロロメタン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ベンゼン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
塩素酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-
クロロホルム (mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-
ジブromokロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-
臭素酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-
ブromोजクロロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-
ブromホルム (mg/L)		-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)		-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05
銅及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		4.5	4.1	4.0	3.9	3.9	3.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.010	0.015	0.018	0.019	0.017	0.029
塩化物イオン (mg/L)		4.3	4.2	4.0	3.9	4.0	3.9
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		21	17	16	15	16	15
蒸発残留物 (mg/L)		53	50	47	39	43	40
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン (mg/L)		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		1.0	0.9	0.8	0.9	1.3	0.8
pH値		7.3	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度 (度)		3	4	4	4	4	4
濁度 (度)		2.5	2.2	0.9	0.8	0.8	0.6
クリプトスポリジウム (個/10L)		-	-	0	-	-	0
ジアルジア (個/10L)		-	-	0	-	-	0
嫌気性芽胞菌 (CFU/100ml)		0	0	0	0	0	0
大腸菌 (最確数) (MPN/100ml)		0	0	0	0	0	0
電気伝導率 (µS/cm)		69	59	57	54	55	54
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		-	-	-	-	-	-
溶解酸素 (DO) (mg/L)		12.0	11.6	11.8	12.0	11.5	11.4
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		1.8	1.5	1.4	1.6	1.3	1.1
クロロフィルa (µg/L)		6	6	< 2	< 2	< 2	< 2
アンモニア態窒素 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
浮遊物質 (SS) (mg/L)		2	2	< 1	< 1	< 1	< 1
総リン (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
総アルカリ度 (mg/L)		15.5	13.4	12.7	12.0	12.5	12.6
総窒素 (mg/L)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3.6	3.7	3.3	3.3	3.0	3.3

(原水：浄水場入口)

10月5日	11月8日	12月12日	令和5年 1月18日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
15.4	13.8	5.5	1.2	4.8	11.9	26.7	1.2	14.8
9.5	10.1	9.7	6.2	4.5	4.4	10.1	4.4	7.7
32	29	4	2	2	2	120	1	22
< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.15	0.07	0.08
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02
0.05	0.07	0.11	0.09	0.07	0.06	0.11	0.03	0.06
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
3.3	3.7	4.2	4.1	4.1	4.2	4.5	3.3	4.0
0.027	0.021	0.027	0.028	0.014	0.012	0.029	0.010	0.020
3.7	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	4.3	3.4	3.8
14	15	18	19	18	19	21	14	17
41	39	40	48	47	48	53	39	45
< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
0.8	0.9	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	0.8	1.0
6.8	6.8	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	6.8	-
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	-	-	-
4	4	5	5	4	4	5	3	4
0.7	1.0	1.2	1.3	1.1	1.2	2.5	0.6	1.2
-	-	0	-	-	0	0	0	0
-	-	0	-	-	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52	58	62	61	63	69	52	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4	10.8	10.9	11.9	13.1	12.6	13.1	10.8	11.8
1.5	1.7	2.0	1.8	1.7	1.9	2.0	1.1	1.6
< 2	< 2	3	3	< 2	< 2	6	< 2	< 2
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	2	< 1	< 1
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
12.0	12.5	15.5	15.9	14.9	15.0	15.9	12.0	13.7
0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.0	4.3	3.0	3.6

② 水質管理目標設定項目の検査

試験目的：水質管理上留意すべき項目が定められており、将来にわたり水道水の安全性を確保するため実施する検査。

試験結果：腐食性（ランゲリア指数）のみ、目標値に適合せず。

試験項目	採水場所 採水月日	浄水場側			
		令和4年 4月13日	5月11日	6月15日	7月6日
水温 (°C)		6.0	7.4	7.2	8.0
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		-	-	-	-
抱水クロラール (mg/L)		-	-	-	-
農薬類		0.00	0.00	0.00	0.00
残留塩素 (mg/L)		-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		-	-	-	-
臭気強度 (TON)		-	-	-	-
蒸発残留物 (mg/L)		-	-	-	-
濁度 (度)		-	-	-	-
pH値		-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-
従属栄養細菌 (CFU/mL)		-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場			
		令和4年 4月13日	5月11日	6月15日	7月6日
水温 (°C)		6.1	6.7	6.9	7.6
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		-	-	-	-
抱水クロラール (mg/L)		-	-	-	-
農薬類		0.00	0.00	0.00	0.00
残留塩素 (mg/L)		-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		-	-	-	-
臭気強度 (TON)		-	-	-	-
蒸発残留物 (mg/L)		-	-	-	-
濁度 (度)		-	-	-	-
pH値		-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-
従属栄養細菌 (CFU/mL)		-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-	-

接 合 井 (原 水 : 浄 水 場 入 口)						
7月19日	8月3日	9月6日	令和5年 1月23日	最高	最低	平均
8.6	9.0	9.1	5.6	9.1	5.6	7.6
< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
-	-	-	-	-	-	-
< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	-	-	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
-	-	-	-	-	-	-
-	< 0.000005	-	-	-	-	< 0.000005

浄 水 池 (浄 水 : 浄 水 場 出 口)						
7月19日	8月3日	9月6日	令和5年 1月23日	最高	最低	平均
8.0	-	8.2	5.5	8.2	5.5	7.0
< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.008	-	-	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
0.6	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6
15	-	-	19	19	15	17
< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1.6	-	-	1.1	1.6	1.1	1.4
< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.001	-	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
0.7	-	-	1.2	1.2	0.7	1.0
< 1	-	-	< 1	< 1	< 1	< 1
40	-	-	42	42	40	41
< 0.1	-	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
6.8	-	-	7.1	7.1	6.8	-
-2.9	-	-	-2.5	-2.5	-2.9	-2.7
0	-	-	0	0	0	0
< 0.0002	-	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.01	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
-	-	-	-	-	-	-

(目標値は151ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	ダム側接合井（水源：摺上川ダム）		
		令和4年 7月19日	令和5年 1月23日	平均
水温 (°C)		7.5	4.6	6.0
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
ウラン及びその化合物 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トルエン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		-	-	-
抱水クロラール (mg/L)		-	-	-
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		-	-	-
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		-	-	-
臭気強度 (TON)		-	-	-
蒸発残留物 (mg/L)		-	-	-
濁度 (度)		-	-	-
pH値		-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-
従属栄養細菌 (CFU/mL)		-	-	-
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	福島北部受水池 流量計室		
		令和4年 7月19日	令和5年 1月23日	平均
水温 (°C)		8.0	5.6	6.8
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	19	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.5	1.1	1.3
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.7	1.4	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		41	46	44
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.9	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.9	-2.5	-2.7
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

(目標値は151ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	福島中央部受水池 流量計室		
		令和4年 7月19日	令和5年 1月23日	平均
水温 (°C)		8.5	5.5	7.0
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	19	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.3	1.1	1.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.6	1.4	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		40	46	43
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.9	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.8	-2.6	-2.7
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	福島鳥川配水池 流量計室		
		令和4年 7月19日	令和5年 1月23日	平均
水温 (°C)		9.0	6.0	7.5
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	19	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.1	0.9	1.0
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.8	1.4	1.1
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		42	42	42
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.9	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.8	-2.5	-2.6
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

(目標値は151ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	福島南部受水池 流量計室		
		令和4年 7月19日	令和5年 1月23日	平均
水温 (°C)		9.0	6.0	7.5
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	19	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.3	1.1	1.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.7	1.4	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		40	43	42
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.9	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.8	-2.5	-2.6
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	飯野受水池 流量計室		
		令和4年 7月20日	令和5年 1月24日	平均
水温 (°C)		15.0	7.5	11.2
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		17	20	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.3	0.8	1.0
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.5	1.3	0.9
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		40	38	39
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.1	7.2	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.6	-2.4	-2.5
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

(目標値は151ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	安達受水池 流量計室		
		令和4年 7月19日	令和5年 1月23日	平均
水温 (°C)		13.5	7.1	10.3
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		17	20	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.3	1.1	1.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.7	1.3	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		40	45	42
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.0	7.2	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.6	-2.4	-2.5
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	東和受水池 流量計室		
		令和4年 7月20日	令和5年 1月24日	平均
水温 (°C)		17.6	8.5	13.0
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.4	0.4
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		17	20	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.3	0.8	1.0
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.7	1.3	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		45	41	43
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.1	7.3	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.5	-2.3	-2.4
従属栄養細菌 (CFU/mL)		1	4	2
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

(目標値は151ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	伊達第一受水池 流量計室		
		令和4年	令和5年	平均
		7月19日	1月23日	
水温 (°C)		8.7	6.0	7.4
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		15	19	17
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.4	1.0	1.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.7	1.4	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		39	46	42
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.9	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.8	-2.5	-2.6
従属栄養細菌 (CFU/mL)		1	1	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	伊達第二受水池 流量計室		
		令和4年	令和5年	平均
		7月19日	1月23日	
水温 (°C)		10.1	6.0	8.0
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	19	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.4	1.0	1.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.7	1.4	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		44	49	46
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.9	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.8	-2.6	-2.7
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

(目標値は151ページ参照)

試験項目	採水場所 採水日	梁川第一受水池 流量計室		
		令和4年 7月20日	令和5年 1月24日	平均
水温	(°C)	12.6	6.5	9.6
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
ウラン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-
トルエン	(mg/L)	-	-	-
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	-	-	-
亜塩素酸	(mg/L)	-	-	-
二酸化塩素	(mg/L)	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	16	19	18
マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸	(mg/L)	1.4	0.9	1.2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	-	-	-
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.8	1.3	1.0
臭気強度(TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物	(mg/L)	44	42	43
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.0	7.2	-
腐食性(ランゲリア指数)		-2.7	-2.4	-2.6
従属栄養細菌	(CFU/mL)	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	-	-	-

試験項目	採水場所 採水日	梁川第二受水池 流量計室		
		令和4年 7月20日	令和5年 1月24日	平均
水温	(°C)	22.6	9.0	15.8
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
ウラン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-
トルエン	(mg/L)	-	-	-
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	-	-	-
亜塩素酸	(mg/L)	-	-	-
二酸化塩素	(mg/L)	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.5	0.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	18	21	20
マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸	(mg/L)	1.3	0.8	1.0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	-	-	-
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.6	1.3	1.0
臭気強度(TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物	(mg/L)	46	47	46
濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.3	7.3	-
腐食性(ランゲリア指数)		-2.2	-2.2	-2.2
従属栄養細菌	(CFU/mL)	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	-	-	-

(目標値は151ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	堰本配水池 流量計室		
		令和4年 7月20日	令和5年 1月24日	平均
水温 (°C)		11.5	6.3	8.9
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	19	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.4	0.9	1.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.7	1.4	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		41	47	44
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.9	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.8	-2.5	-2.6
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	保原第一受水池 流量計室		
		令和4年 7月19日	令和5年 1月23日	平均
水温 (°C)		10.0	6.0	8.0
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	19	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.3	0.9	1.1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.6	1.3	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		44	48	46
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.9	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.7	-2.5	-2.6
従属栄養細菌 (CFU/mL)		1	2	2
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

(目標値は151ページ参照)

試験項目	採水場所 採水日	保原第二受水池 流量計室		
		令和4年 7月19日	令和5年 1月23日	平均
水温 (°C)		10.1	6.0	8.0
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	19	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.3	0.9	1.1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.6	1.3	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		43	46	44
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.0	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.7	-2.5	-2.6
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

試験項目	採水場所 採水日	霊山受水池 流量計室		
		令和4年 7月19日	令和5年 1月23日	平均
水温 (°C)		10.8	6.5	8.6
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	20	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.3	1.1	1.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.6	1.4	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		39	48	44
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.0	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.7	-2.5	-2.6
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

(目標値は151ページ参照)

試験項目	採水場所 採水日	月館受水池 流量計室		
		令和4年 7月20日	令和5年 1月24日	平均
水温 (°C)		13.1	7.2	10.2
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	20	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.4	0.9	1.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.6	1.3	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		40	38	39
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.0	7.2	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.7	-2.4	-2.6
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	1	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

試験項目	採水場所 採水日	桑折受水池 流量計室		
		令和4年 7月20日	令和5年 1月24日	平均
水温 (°C)		9.4	6.1	7.8
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	19	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.4	1.0	1.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.6	1.3	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		41	50	46
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.8	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.9	-2.6	-2.8
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

(目標値は151ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	国見受水池 流量計室		
		令和4年 7月20日	令和5年 1月24日	平均
水温 (°C)		11.0	6.1	8.6
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	20	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.4	0.9	1.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.7	1.4	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		42	44	43
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.9	7.1	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.8	-2.5	-2.6
従属栄養細菌 (CFU/mL)		1	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	川俣受水池 流量計室		
		令和4年 7月20日	令和5年 1月24日	平均
水温 (°C)		14.0	7.5	10.8
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-
トルエン (mg/L)		-	-	-
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-
亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-
二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類		-	-	-
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		16	20	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
遊離炭酸 (mg/L)		1.3	0.9	1.1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.6	1.3	1.0
臭気強度 (TON)		< 1	< 1	< 1
蒸発残留物 (mg/L)		44	47	46
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.0	7.2	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.6	-2.4	-2.5
従属栄養細菌 (CFU/mL)		0	1	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		-	-	-

(目標値は151ページ参照)

水質管理目標設定項目検査 農薬類検査 検査結果詳細

試験項目	採水場所 採水月日	浄水場側接合井 (浄水場入口)							
		令和4年 4月13日	5月11日	6月15日	7月6日	9月6日	最高	最低	平均
1,3-ジクロロプロベン(D-D) (mg/L)		-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005
2,2-DPA (ダラボン) (mg/L)		-	-	-	< 0.0008	-	-	-	< 0.0008
2,4-D (2,4-PA) (mg/L)		-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
EPN (mg/L)		-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
MCPA (mg/L)		-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
アシュラム (mg/L)		-	-	-	< 0.009	-	-	-	< 0.009
アセフェート (mg/L)		-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006
アトラジン (mg/L)		-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
アニロホス (mg/L)		-	-	-	< 0.00003	-	-	-	< 0.00003
アミトラズ (mg/L)		-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006
アラクロール (mg/L)		-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
イソキサチオン (mg/L)		-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
イソフェンホス (mg/L)		-	-	-	< 0.00003	-	-	-	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC) (mg/L)		-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT) (mg/L)		-	-	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003
イプフェンカルバゾン (mg/L)		-	-	-	< 0.00002	-	-	-	< 0.00002
イプロベンホス(IBP) (mg/L)		-	-	-	< 0.0009	-	-	-	< 0.0009
イミノクタジン (mg/L)		-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006
インダノファン (mg/L)		-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
エスプロカルブ (mg/L)		-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
エトフェンブロックス (mg/L)		-	-	-	< 0.0008	-	-	-	< 0.0008
エンドスルファン (ベンゾエピン) (mg/L)		-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
オキサジクロメホン (mg/L)		-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
オキシ銅 (有機銅) (mg/L)		-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
オリサストロビン (mg/L)		-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001
カズサホス (mg/L)		-	-	-	< 0.000006	-	-	-	< 0.000006
カフェンストロール (mg/L)		-	-	-	< 0.00008	-	-	-	< 0.00008
カルタップ (mg/L)		-	-	-	< 0.0008	-	-	-	< 0.0008
カルバリル(NAC) (mg/L)		-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
カルボフラン (mg/L)		-	-	-	< 0.000003	-	-	-	< 0.000003
キノクラミン (ACN) (mg/L)		-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
キャプタン (mg/L)		-	-	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン (mg/L)		-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
グリホサート (mg/L)		-	-	-	< 0.02	-	-	-	< 0.02
グルホシネート (mg/L)		-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
クロメブロップ (mg/L)		-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP) (mg/L)		-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
クロルピリホス (mg/L)	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005	-	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル (TPN) (mg/L)		-	-	< 0.0005	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン (mg/L)		-	-	-	< 0.00001	-	-	-	< 0.00001
シアノホス (CYAP) (mg/L)		-	-	-	< 0.00003	-	-	-	< 0.00003
ジウロン (DCMU) (mg/L)		-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
ジクロベニル (DBN) (mg/L)		-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
ジクロルボス (DDVP) (mg/L)		-	-	-	< 0.00008	-	-	-	< 0.00008
ジクワット (mg/L)		-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)		-	-	-	< 0.00004	-	-	-	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)		-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
ジチオビル (mg/L)		-	-	-	< 0.00009	-	-	-	< 0.00009
シハロホップブチル (mg/L)		-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006
シマジン (CAT) (mg/L)		-	-	-	< 0.00003	-	-	-	< 0.00003
ジメタメトリン (mg/L)		-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
ジメトエート (mg/L)		-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005
シメトリン (mg/L)		-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
ダイアジノン (mg/L)		-	-	< 0.00003	< 0.00003	-	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイムロン (mg/L)		-	-	-	< 0.008	-	-	-	< 0.008
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)		-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
チアジニル (mg/L)		-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001

(目標値は152ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	浄水場側接合井（浄水場入口）							
		令和4年					最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月15日	7月6日	9月6日			
チウラム (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
チオジカルブ (mg/L)	-	-	-	< 0.0008	-	-	-	< 0.0008	
チオファネートメチル (mg/L)	-	-	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003	
チオベンカルブ (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	
テフリルトリオン (mg/L)	-	-	-	< 0.00002	-	-	-	< 0.00002	
テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	
トリクロピル (mg/L)	-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006	
トリクロルホン (DEP) (mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005	
トリシクラゾール (mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	
トリフルラリン (mg/L)	-	-	-	< 0.0006	-	-	-	< 0.0006	
ナプロパミド (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003	
パラコート (mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005	
ピペロホス (mg/L)	-	-	-	< 0.000009	-	-	-	< 0.000009	
ピラクロニル (mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001	
ピラゾキシフェン (mg/L)	-	-	-	< 0.00004	-	-	-	< 0.00004	
ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	
ピリダフェンチオン (mg/L)	-	-	-	< 0.00002	-	-	-	< 0.00002	
ピリプチカルブ (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	
ピロキロン (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005	
フィプロニル (mg/L)	-	-	-	< 0.000005	-	-	-	< 0.000005	
フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	-	-	-	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003	
フェリムゾン (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005	
フェンチオン(MPP) (mg/L)	-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006	
フェントエート(PAP) (mg/L)	-	-	-	< 0.00007	-	-	-	< 0.00007	
フェントラザミド (mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001	
フサライド (mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	
ブタクロール (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003	
ブタミホス (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	
ブプロフェジン (mg/L)	-	-	< 0.0002	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
フルアジナム (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003	
プレチラクロール (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005	
プロシミドン (mg/L)	-	-	-	< 0.0009	-	-	-	< 0.0009	
プロチオホス (mg/L)	-	-	-	< 0.00007	-	-	-	< 0.00007	
プロピコナゾール (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005	
プロピザミド (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005	
プロベナゾール (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003	
プロモブチド (mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	
ベノミル (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	
ベンシクロン (mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	
ベンゾピシクロン (mg/L)	-	-	-	< 0.0009	-	-	-	< 0.0009	
ベンゾフェナップ (mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005	
バンタゾン (mg/L)	-	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	
バンディメタリン (mg/L)	-	-	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003	
ベンフラカルブ (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	
ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001	
ベンフレセート (mg/L)	-	-	-	< 0.0007	-	-	-	< 0.0007	
ホスチアゼート (mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005	
マラチオン (マラソン) (mg/L)	-	-	-	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	
メコプロップ (MCP) (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005	
メソミル (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003	
メタラキシル (mg/L)	-	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	
メチダチオン (DMTP) (mg/L)	-	-	-	< 0.00004	-	-	-	< 0.00004	
メトミノストロピン (mg/L)	-	-	-	< 0.0004	-	-	-	< 0.0004	
メトリブジン (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003	
メフェナセート (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	
メプロニル (mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	
モリネート (mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005	

(目標値は152ページ参照)

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場 浄水池 (浄水場出口)							
		令和4年 4月13日	5月11日	6月15日	7月6日	9月6日	最高	最低	平均
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005
2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0008	-	-	-	< 0.0008
2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
EPN	(mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
MCPA	(mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
アシュラム	(mg/L)	-	-	-	< 0.009	-	-	-	< 0.009
アセフェート	(mg/L)	-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006
アトラジン	(mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
アニロホス	(mg/L)	-	-	-	< 0.00003	-	-	-	< 0.00003
アミトラズ	(mg/L)	-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006
アラクロール	(mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
イソキサチオン	(mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
イソフェンホス	(mg/L)	-	-	-	< 0.00003	-	-	-	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	-	-	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003
イプフェンカルバゾン	(mg/L)	-	-	-	< 0.00002	-	-	-	< 0.00002
イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0009	-	-	-	< 0.0009
イミノクタジン	(mg/L)	-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006
インダノファン	(mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
エスプロカルブ	(mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
エトフェンブロックス	(mg/L)	-	-	-	< 0.0008	-	-	-	< 0.0008
エンドスルファン (ベンゾエピン)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
オキサジクロメホン	(mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
オリサストロビン	(mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001
カズサホス	(mg/L)	-	-	-	< 0.000006	-	-	-	< 0.000006
カフェンストロール	(mg/L)	-	-	-	< 0.00008	-	-	-	< 0.00008
カルタップ	(mg/L)	-	-	-	< 0.0008	-	-	-	< 0.0008
カルバリル(NAC)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
カルボフラン	(mg/L)	-	-	-	< 0.000003	-	-	-	< 0.000003
キノクラミン (ACN)	(mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
キャプタン	(mg/L)	-	-	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミロン	(mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
グリホサート	(mg/L)	-	-	-	< 0.02	-	-	-	< 0.02
グルホシネート	(mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
クロメプロップ	(mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
クロルピリホス	(mg/L)	< 0.00005	-	-	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ククロタロニル (TPN)	(mg/L)	-	-	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	(mg/L)	-	-	-	< 0.00001	-	-	-	< 0.00001
シアノホス (CYAP)	(mg/L)	-	-	-	< 0.00003	-	-	-	< 0.00003
ジウロン (DCMU)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	-	-	-	< 0.00008	-	-	-	< 0.00008
ジクワット	(mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	-	-	-	< 0.00004	-	-	-	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
ジチオビル	(mg/L)	-	-	-	< 0.00009	-	-	-	< 0.00009
シハロホップブチル	(mg/L)	-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006
シマジン (CAT)	(mg/L)	-	-	-	< 0.00003	-	-	-	< 0.00003
ジメタメトリン	(mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
ジメトエート	(mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005
シメトリン	(mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
ダイアジノン	(mg/L)	-	-	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイムロン	(mg/L)	-	-	-	< 0.008	-	-	-	< 0.008
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
チアジニル	(mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001

(目標値は152ページ参照)

採水場所 採水月日	すりかみ浄水場 浄水池 (浄水場出口)							
	令和4年 4月13日	5月11日	6月15日	7月6日	9月6日	最高	最低	平均
試験項目								
チウラム (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チオジカルブ (mg/L)	-	-	-	< 0.0008	-	-	-	< 0.0008
チオファネートメチル (mg/L)	-	-	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003
チオベンカルブ (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
テフリルトリオン (mg/L)	-	-	-	< 0.00002	-	-	-	< 0.00002
テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
トリクロピル (mg/L)	-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006
トリクロルホン (DEP) (mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
トリシクラゾール (mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001
トリフルラリン (mg/L)	-	-	-	< 0.0006	-	-	-	< 0.0006
ナプロパミド (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
パラコート (mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
ピペロホス (mg/L)	-	-	-	< 0.000009	-	-	-	< 0.000009
ピラクロニル (mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
ピラゾキシフェン (mg/L)	-	-	-	< 0.00004	-	-	-	< 0.00004
ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
ピリダフェンチオン (mg/L)	-	-	-	< 0.00002	-	-	-	< 0.00002
ピリプチカルブ (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
ピロキロン (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005
フィプロニル (mg/L)	-	-	-	< 0.000005	-	-	-	< 0.000005
フェントロチオン (MEP) (mg/L)	-	-	-	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
フェリムゾン (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005
フェンチオン(MPP) (mg/L)	-	-	-	< 0.00006	-	-	-	< 0.00006
フェントエート(PAP) (mg/L)	-	-	-	< 0.00007	-	-	-	< 0.00007
フェントラザミド (mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
フサライド (mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001
ブタクロール (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
ブタミホス (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
プロロフェジン (mg/L)	-	-	< 0.0002	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
フルアジナム (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
プレチラクロール (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005
プロシミドン (mg/L)	-	-	-	< 0.0009	-	-	-	< 0.0009
プロチオホス (mg/L)	-	-	-	< 0.00007	-	-	-	< 0.00007
プロピコナゾール (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005
プロビザミド (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005
プロベナゾール (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
プロモブチド (mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001
ペノミル (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
ベンシクロン (mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001
ベンゾピシクロン (mg/L)	-	-	-	< 0.0009	-	-	-	< 0.0009
ベンゾフェナップ (mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
バンタゾン (mg/L)	-	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002
バンディメタリン (mg/L)	-	-	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003
ベンフラカルブ (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	-	-	-	< 0.0001	-	-	-	< 0.0001
ベンフレセート (mg/L)	-	-	-	< 0.0007	-	-	-	< 0.0007
ホスチアゼート (mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005
マラチオン (マラソン) (mg/L)	-	-	-	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007
メコプロップ (MCP) (mg/L)	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005
メソミル (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
メタラキシル (mg/L)	-	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002
メチダチオン (DMTP) (mg/L)	-	-	-	< 0.00004	-	-	-	< 0.00004
メトミノストロピン (mg/L)	-	-	-	< 0.0004	-	-	-	< 0.0004
メトリブジン (mg/L)	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003
メフェナセツト (mg/L)	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002
メプロニル (mg/L)	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001
モリネート (mg/L)	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005

(目標値は152ページ参照)

2 臨時の水質検査

令和4年度の水質検査計画では、以下の場合に臨時検査を実施することと定めた。

- (1) 著しい着色や濁り、異常な臭気が生じるなど、水源の水質が著しく悪化したとき
- (2) 多数の魚のへい死など、水源に異常があったとき
- (3) 水源付近、供給区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき
- (4) 薬品注入機の故障などにより、浄水処理の過程に異常が起きたとき
- (5) 送水管等の水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- (6) 浄水施設等を新設したとき
- (7) その他、特に必要があると認められたとき

検査項目は、水質基準項目を基本として、状況に応じて必要な項目について実施する。

実施状況

令和4年度においては、臨時検査を実施すべき状況は発生しなかった。

3 浄水処理工程試験

試験目的：浄水処理が良好に行われているかを確認するための独自の水質試験。

試験結果：除去対象の物質は十分除去され、浄水では水質基準に適合。

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場 着水				すりかみ浄水場 1系混和池			
		最高	最低	平均	検査回数	最高	最低	平均	検査回数
気温 (°C)		29.7	-2.4	12.9	51回	29.5	-2.2	12.5	46回
水温 (°C)		11.0	4.2	7.7	51回	10.7	3.9	7.2	46回
残留塩素 (mg/L)		-	-	-	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	46回
一般細菌 (CFU/mL)		110	0	15	51回	88	2	15	46回
大腸菌群 (定性のみ)		-	-	-	51回	-	-	-	46回
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		980	< 1.0	110	51回	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		4.1	< 1.0	0.34	51回	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.2	0.1	0.2	51回	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		4.4	3.4	3.8	51回	6.5	4.9	5.5	46回
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		1.31	0.83	1.02	51回	1.18	0.69	0.92	46回
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		1.13	0.72	0.93	51回	0.69	0.37	0.48	46回
紫外線吸光度 (UV-E260)		0.040	0.022	0.030	51回	-	-	-	-
色度 (度)		6	3	4	51回	6	3	4	46回
濁度 (度)		2.4	0.6	1.2	51回	3.7	1.2	2.1	46回
pH値		7.3	6.8	-	51回	7.1	6.6	-	46回
電気伝導率 (μS/cm)		73	52	58	51回	76	54	61	46回
総アルカリ度 (mg/L)		17.3	11.8	13.7	51回	15.6	10.3	12.2	46回
味		-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		-	-	-	51回	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.12	0.03	0.06	51回	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.046	0.009	0.021	51回	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.04	0.02	0.03	51回	1.53	0.86	1.20	46回
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		4.6	3.4	4.0	51回	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		7.0	4.5	5.1	51回	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		1.2	0.9	1.0	51回	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	51回	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		1.5	0.7	0.9	51回	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		1.4	0.7	0.8	12回	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.3	-2.9	-2.6	12回	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.0409	0.0257	0.0354	12回	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	8回	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	8回	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	52回	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	52回	-	-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場 2系混和池				すりかみ浄水場 3系混和池			
		最高	最低	平均	検査回数	最高	最低	平均	検査回数
気温 (°C)		29.6	-2.1	13.3	46回	29.9	-2.1	13.3	48回
水温 (°C)		10.7	4.0	7.2	46回	10.7	4.0	7.2	48回
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	46回	< 0.1	< 0.1	< 0.1	48回
一般細菌 (CFU/mL)		87	1	15	46回	100	1	15	48回
大腸菌群 (定性のみ)		-	-	-	46回	-	-	-	48回
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	46回	-	-	-	48回
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		6.5	4.9	5.6	46回	6.4	4.9	5.5	48回
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		1.26	0.65	0.91	46回	1.18	0.70	0.92	48回
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		0.65	0.37	0.48	46回	0.74	0.37	0.48	48回
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		6	3	4	46回	6	3	4	48回
濁度 (度)		3.7	1.1	2.1	46回	3.7	1.2	2.1	48回
pH値		7.1	6.6	-	46回	7.1	6.6	-	48回
電気伝導率 (μS/cm)		76	54	61	46回	76	54	61	48回
総アルカリ度 (mg/L)		15.2	10.4	12.1	46回	15.3	10.4	12.2	48回
味		-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		1.59	0.87	1.20	46回	1.49	0.77	1.15	48回
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場 4系混和池				すりかみ浄水場 1,2系沈澱水			
		最高	最低	平均	検査回数	最高	最低	平均	検査回数
気温 (°C)		30.0	-1.9	13.3	47回	29.7	-1.9	13.4	51回
水温 (°C)		10.7	4.0	7.3	47回	10.8	4.0	7.3	51回
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	47回	< 0.1	< 0.1	< 0.1	51回
一般細菌 (CFU/mL)		87	1	14	47回	8	0	1	51回
大腸菌群 (定性のみ)		-	-	-	47回	-	-	-	51回
大腸菌群 (最確数)	(MPN/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌		-	-	-	47回	-	-	-	51回
大腸菌 (最確数)	(MPN/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		6.5	4.9	5.5	47回	6.5	4.9	5.5	51回
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		1.44	0.68	0.93	47回	0.70	0.39	0.48	51回
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		0.63	0.37	0.47	47回	-	-	-	-
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		6	3	4	47回	1	< 1	< 1	51回
濁度 (度)		3.7	1.2	2.1	47回	0.5	< 0.1	0.1	51回
pH値		7.1	6.6	-	47回	7.1	6.7	-	51回
電気伝導率 (μS/cm)		76	54	61	47回	75	54	61	51回
総アルカリ度 (mg/L)		15.4	10.3	12.1	47回	14.1	9.8	11.7	51回
味		-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	51回
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	0.02	< 0.01	< 0.01	51回
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	0.022	< 0.001	0.006	51回
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		1.53	0.84	1.18	47回	0.29	0.10	0.15	51回
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	0.0168	0.0111	0.0135	12回
ジオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	< 1	< 1	< 1	52回
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	< 1	< 1	< 1	52回

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場 3,4系沈澱水				すりかみ浄水場 1,2系ろ過水			
		最高	最低	平均	検査回数	最高	最低	平均	検査回数
気温 (°C)		30.3	-1.9	13.4	51回	30.0	-2.1	13.4	51回
水温 (°C)		10.8	4.0	7.3	51回	11.0	4.0	7.3	51回
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	51回	0.6	0.6	0.6	51回
一般細菌 (CFU/mL)		6	0	1	51回	-	-	-	-
大腸菌群 (定性のみ)		-	-	-	51回	-	-	-	51回
大腸菌群 (最確数)	(MPN/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌		-	-	-	51回	-	-	-	51回
大腸菌 (最確数)	(MPN/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		6.5	4.9	5.5	51回	6.8	5.2	5.8	51回
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.68	0.39	0.47	51回	0.60	0.35	0.43	51回
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		1	< 1	< 1	51回	< 1	< 1	< 1	51回
濁度 (度)		0.4	< 0.1	0.1	51回	< 0.1	< 0.1	< 0.1	51回
pH値		7.1	6.7	-	51回	7.2	6.8	-	51回
電気伝導率 (μS/cm)		75	54	61	51回	77	56	62	51回
総アルカリ度 (mg/L)		14.2	9.8	11.7	51回	-	-	-	-
味		-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		-	-	-	51回	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.01	< 0.01	< 0.01	51回	< 0.01	< 0.01	< 0.01	51回
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.023	< 0.001	0.006	51回	< 0.001	< 0.001	< 0.001	51回
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.23	0.10	0.15	51回	0.01	< 0.01	< 0.01	51回
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	4.9	3.7	4.4	51回
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	0.0039	0.0024	0.0029	12回
トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.0168	0.0103	0.0132	12回	-	-	-	-
ジオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	52回	< 1	< 1	< 1	52回
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	52回	< 1	< 1	< 1	52回

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場 3,4系ろ過水				すりかみ浄水場 浄水			
		最高	最低	平均	検査回数	最高	最低	平均	検査回数
気温 (°C)		30.0	-2.1	13.5	51回	30.1	-2.2	13.5	51回
水温 (°C)		11.0	4.0	7.4	51回	11.0	4.0	7.4	51回
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6	51回	0.6	0.6	0.6	51回
一般細菌 (CFU/mL)		-	-	-	-	0	0	0	51回
大腸菌群 (定性のみ)		-	-	-	51回	-	-	-	51回
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (MPN/100mL)		-	-	-	51回	-	-	-	51回
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	51回
塩化物イオン (mg/L)		6.7	5.2	5.8	51回	6.7	5.2	5.8	51回
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.58	0.35	0.43	51回	0.59	0.34	0.43	51回
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	0.010	0.005	0.007	51回
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	51回	< 1	< 1	< 1	51回
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	51回	< 0.1	< 0.1	< 0.1	51回
pH値		7.2	6.8	-	51回	7.2	6.8	-	51回
電気伝導率 (μS/cm)		77	56	62	51回	77	56	62	51回
総アルカリ度 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
味		-	-	-	-	-	-	-	51回
臭気		-	-	-	-	-	-	-	51回
鉄及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	51回	< 0.01	< 0.01	< 0.01	51回
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	51回	< 0.001	< 0.001	< 0.001	51回
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.01	< 0.01	< 0.01	51回	0.01	< 0.01	< 0.01	51回
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		4.9	3.7	4.3	51回	4.9	3.7	4.4	51回
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	7.1	4.5	5.2	51回
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	1.2	0.9	1.0	51回
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		0.0038	0.0023	0.0030	12回	0.0039	0.0024	0.0029	12回
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)		-	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	8回
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	8回
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	52回	< 1	< 1	< 1	52回
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	52回	< 1	< 1	< 1	52回

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場 送水				すりかみ浄水場 返送水			
		最高	最低	平均	検査回数	最高	最低	平均	検査回数
気温 (°C)		30.6	-2.4	13.5	51回	29.9	-3.1	12.6	51回
水温 (°C)		11.5	4.0	7.6	51回	11.0	3.7	7.3	51回
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6	51回	0.6	0.4	0.5	51回
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	51回	-	-	-	-
大腸菌群 (定性のみ)		-	-	-	51回	-	-	-	-
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (MPN/100mL)		-	-	-	51回	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	51回	-	-	-	-
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	51回	3.6	1.2	2.3	51回
pH値		7.2	6.8	-	51回	-	-	-	-
電気伝導率 (μS/cm)		78	56	62	51回	-	-	-	-
総アルカリ度 (mg/L)		14.3	10.0	11.9	51回	-	-	-	-
味		-	-	-	51回	-	-	-	-
臭気		-	-	-	51回	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		1.6	0.7	1.0	51回	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		1.6	0.7	1.0	12回	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-2.5	-3.0	-2.8	12回	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		0.0047	0.0030	0.0037	12回	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
ジエオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	す り か み 浄 水 場										
		令和4年 4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日
気温 (°C)		7.3	18.5	12.9	18.5	-	11.7	10.1	12.6	18.9	11.4	17.1
水温 (°C)		5.9	6.5	6.4	6.6	-	6.8	6.7	7.0	7.3	7.5	7.4
残留塩素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般細菌 (CFU/mL)		4	3	2	3	-	2	3	4	0	2	3
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	不検出	検出	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		3.1	8.5	< 1.0	5.2	-	2.0	4.1	4.1	8.6	6.3	3.1
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	-	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
塩化物イオン (mg/L)		4.4	4.4	4.4	4.3	-	4.2	4.2	4.2	4.0	4.1	4.1
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		1.01	1.05	1.11	0.98	-	1.00	0.96	0.94	0.93	0.90	1.06
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		0.88	0.93	0.92	0.87	-	0.87	0.91	0.88	0.90	0.84	0.85
紫外線吸光度(UV-E260)		0.029	0.029	0.031	0.030	-	0.028	0.028	0.027	0.028	0.026	0.026
色度 (度)		4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4
濁度 (度)		2.1	2.4	2.4	2.4	-	2.1	2.1	1.5	1.2	1.0	1.0
pH値		7.3	7.2	7.1	7.1	-	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1
電気伝導率 (μS/cm)		73	69	67	64	-	60	60	58	56	56	56
総アルカリ度 (mg/L)		17.3	15.5	14.8	14.6	-	13.5	13.4	12.7	12.2	12.5	12.0
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.05	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.010	0.009	0.014	0.013	-	0.014	0.016	0.014	0.017	0.015	0.016
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.04	0.04	0.04	0.04	-	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		4.6	4.5	4.4	4.3	-	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9
カルシウム (mg/L)		7.0	6.5	6.1	5.7	-	5.3	5.3	4.9	4.8	4.8	4.7
マグネシウム (mg/L)		1.2	1.1	1.1	1.0	-	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
アンモニア態窒素 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
遊離炭酸 (mg/L)		0.7	0.7	0.7	0.7	-	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	0.7	-	-	-	-	0.7	-	-	-
腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-2.5	-	-	-	-	-2.5	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.0362	-	-	-	-	0.0381	-	-	-	0.0322	-
ジェオスミン (mg/L)		-	-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
試験項目	採水月日	10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日
気温 (°C)		17.8	18.1	17.6	10.2	10.5	8.8	10.8	9.5	4.3	4.3	4.0
水温 (°C)		9.0	9.0	9.2	9.4	9.8	10.0	10.7	11.0	11.0	10.5	9.9
残留塩素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般細菌 (CFU/mL)		37	46	48	44	33	36	24	8	16	6	4
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		410	250	270	210	130	66	42	14	11	16	8.5
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
塩化物イオン (mg/L)		3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.86	0.85	0.87	0.92	0.94	0.96	0.98	1.00	1.16	1.23	1.15
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		0.81	0.82	0.79	0.86	0.84	0.87	0.93	0.94	1.04	1.11	1.09
紫外線吸光度(UV-E260)		0.026	0.026	0.026	0.027	0.028	0.028	0.034	0.033	0.037	0.040	0.038
色度 (度)		4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
濁度 (度)		0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.6	1.3	1.2
pH値		6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0
電気伝導率 (μS/cm)		54	53	53	53	52	52	54	55	56	57	58
総アルカリ度 (mg/L)		12.5	12.3	12.1	12.2	12.0	12.4	13.3	13.7	14.1	14.9	15.3
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.029	0.033	0.028	0.022	0.020	0.022	0.025	0.027	0.024	0.025	0.029
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		3.4	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0
カルシウム (mg/L)		4.5	4.7	4.5	4.6	4.5	4.5	4.7	4.9	4.9	5.1	5.2
マグネシウム (mg/L)		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
アンモニア態窒素 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
遊離炭酸 (mg/L)		0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	0.9	-	-	-	-	0.8	-	-	-
腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-2.9	-	-	-	-	-2.9	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.0374	-	-	-	-	0.0290	-	-	-	0.0401	-
ジェオスミン (mg/L)		-	-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

※1 令和4年4月5日採水

※2 令和4年9月29日採水

※3 令和5年3月20日採水

着 水														
6月20日	6月27日	7月4日	7月11日	7月19日	7月25日	8月1日	8月8日	8月15日	8月22日	8月29日	9月5日	9月12日	9月20日	9月26日
24.9	21.8	25.9	27.5	24.3	24.3	29.7	27.6	25.2	25.3	20.1	21.3	22.8	20.3	19.3
7.5	8.0	7.9	7.9	8.0	8.2	8.6	8.5	8.5	8.6	9.0	8.8	8.8	9.2	9.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	36	110	36	30	10	14	9	21	21	33	35	29	16
検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
5.2	5.2	12	5.2	13	83	77	130	73	130	260	980	440	980	820
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出
< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	1.0	1.0	< 1.0	< 1.0	4.1	1.0	< 1.0
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8
0.86	0.86	0.91	0.84	0.96	0.90	0.96	1.09	0.94	0.84	0.83	0.87	0.96	0.90	0.85
0.85	0.85	0.89	0.84	0.87	0.97	0.90	0.84	0.83	0.72	0.81	0.81	0.82	0.80	0.80
0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.026	0.022	0.026	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.024	0.026
4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9
56	56	55	55	55	55	55	55	56	54	54	54	54	53	54
12.4	12.6	11.9	11.8	12.1	12.2	12.5	12.7	12.6	11.8	12.3	12.6	12.5	12.0	12.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
0.06	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05
0.036	0.014	0.017	0.020	0.017	0.016	0.015	0.019	0.016	0.020	0.022	0.023	0.022	0.027	0.026
0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	4.8	4.6	4.7	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7
1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8
1.2	-	-	-	1.4	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.8	-
-2.5	-	-	-	-2.7	-	-	-	-2.7	-	-	-	-	-2.9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.0339	-	-	-	0.0352	-	-	-	-	0.0257	-	-	-
< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-
< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2
12月19日	12月26日	令和 5 年 1月4日	1月10日	1月16日	1月23日	1月30日	2月6日	2月13日	2月20日	2月27日	3月6日	3月13日	3月22日	3月27日
-1.7	3.0	0.4	-1.3	3.4	-2.4	-1.8	3.1	2.0	-0.4	2.2	3.4	12.2	13.5	7.8
8.6	8.0	7.0	6.5	6.5	6.0	4.7	4.5	4.5	4.5	4.2	4.5	5.2	5.9	6.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	4	4	3	2	2	2	3	2	4	2	2	2	2
検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
21	45	31	46	23	31	15	13	4.1	1.0	6.3	3.1	2.0	2.0	9.8
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
3.6	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.6	3.6	3.6
1.13	1.17	1.17	1.17	1.15	1.31	1.27	1.24	1.14	1.12	1.14	1.21	1.20	1.17	1.11
1.13	1.07	1.08	1.07	1.06	1.13	1.11	1.10	1.07	1.04	1.07	1.08	1.07	1.05	0.97
0.037	0.038	0.038	0.037	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.034	0.034	0.035	0.033	0.033	0.030
6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
1.4	1.4	1.5	1.7	1.4	1.3	1.4	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3	1.2	1.5	1.7
6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1
59	60	61	61	62	63	61	61	62	62	62	63	64	60	60
15.2	15.9	16.0	15.9	16.0	16.3	15.4	15.6	15.4	15.2	15.4	15.3	15.7	14.3	14.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.041	0.046	0.045	0.037	0.028	0.021	0.017	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.013
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
4.0	4.1	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1
5.3	5.5	5.6	5.6	5.6	5.8	5.5	5.5	5.5	5.7	5.7	5.7	5.9	5.4	5.4
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8
0.8	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.7	-
-2.8	-	-	-	-2.3	-	-	-	-	-2.5	-	-	-	-2.5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.0409	-	-	-	-	-	0.0348	-	-	0.0408	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場										
		令和4年 4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日
気温 (°C)		7.3	18.7	13.1	18.6	-	11.5	10.2	12.7	-	11.6	17.3
水温 (°C)		5.5	6.2	6.0	6.4	-	6.5	6.5	6.7	-	7.0	7.0
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1
一般細菌 (CFU/mL)		4	5	4	2	-	2	3	3	-	3	2
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	検出	不検出	-	検出	検出	検出	-	検出	検出
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		6.5	6.3	6.3	6.1	-	6.0	6.0	5.9	-	5.8	5.9
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		1.04	1.00	1.04	0.94	-	0.97	0.94	0.88	-	0.85	0.76
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		0.45	0.50	0.49	0.54	-	0.48	0.45	0.43	-	0.39	0.39
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		3	3	3	4	-	4	4	4	-	4	4
濁度 (度)		3.5	3.7	3.5	3.5	-	3.1	2.7	2.2	-	1.6	1.4
pH値		7.0	6.9	6.9	6.9	-	6.8	6.9	7.0	-	6.8	6.8
電気伝導率 (μS/cm)		76	72	70	66	-	63	63	60	-	58	58
総アルカリ度 (mg/L)		15.6	13.8	13.2	12.7	-	11.5	12.0	11.3	-	10.5	10.4
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		1.37	1.24	1.22	1.16	-	1.18	1.16	1.08	-	1.14	1.22
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
試験項目	採水月日	10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日
気温 (°C)		17.8	-	17.7	10.5	10.9	8.8	10.8	9.5	4.8	-	4.0
水温 (°C)		8.5	-	8.9	9.0	9.5	9.8	10.5	10.7	10.7	-	9.6
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1
一般細菌 (CFU/mL)		24	-	64	57	50	53	20	15	14	-	5
大腸菌群 (定性のみ)		検出	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	-	検出
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	-	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	-	不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		5.0	-	5.2	5.1	4.9	4.9	5.0	5.3	5.4	-	5.7
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.72	-	0.75	0.83	0.85	0.82	0.89	0.87	1.00	-	1.04
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		0.39	-	0.37	0.45	0.39	0.40	0.45	0.44	0.49	-	0.54
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		4	-	4	4	4	4	5	5	5	-	6
濁度 (度)		1.3	-	1.5	1.5	1.8	1.9	2.1	2.4	3.1	-	2.4
pH値		6.7	-	6.7	6.9	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	-	6.8
電気伝導率 (μS/cm)		56	-	55	55	54	55	56	58	59	-	62
総アルカリ度 (mg/L)		11.2	-	10.7	10.7	10.9	11.1	11.9	11.6	12.1	-	13.4
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.86	-	1.03	0.99	1.00	1.01	1.11	1.36	1.43	-	1.53
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場											
		令和4年											
		4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日	
気温 (°C)		7.5	18.8	13.6	19.4	-	11.6	10.1	13.0	18.8	11.3	-	
水温 (°C)		5.5	6.2	6.0	6.4	-	6.5	6.5	6.7	7.0	7.0	-	
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	
一般細菌 (CFU/mL)		6	6	4	2	-	1	5	4	3	4	-	
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	不検出	検出	-	検出	不検出	検出	検出	検出	-	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)		6.5	6.3	6.3	6.1	-	6.0	6.0	5.9	5.7	5.8	-	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.97	1.01	1.02	0.91	-	0.98	0.94	0.87	0.86	0.84	-	
溶存性有機炭素 (DOC) (mg/L)		0.47	0.49	0.46	0.49	-	0.49	0.44	0.44	0.46	0.39	-	
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)		3	3	3	4	-	4	4	4	4	4	-	
濁度 (度)		3.6	3.7	3.6	3.4	-	3.1	2.8	2.2	1.9	1.6	-	
pH値		7.0	6.9	6.9	6.9	-	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8	-	
電気伝導率 (μS/cm)		76	72	70	66	-	63	63	60	58	58	-	
総アルカリ度 (mg/L)		15.2	14.0	13.5	12.8	-	11.6	12.0	11.1	11.0	10.4	-	
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		1.38	1.23	1.25	1.16	-	1.15	1.15	1.08	1.16	1.20	-	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
試験項目	採水月日	令和4年											
		10月											
		10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日	
気温 (°C)		18.2	18.3	17.8	10.6	-	9.2	10.7	9.4	5.2	4.4	-	
水温 (°C)		8.5	8.5	8.9	9.0	-	9.8	10.5	10.7	10.7	10.4	-	
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	
一般細菌 (CFU/mL)		26	45	59	52	-	48	22	10	17	10	-	
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	検出	検出	-	検出	検出	検出	検出	検出	-	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)		5.0	5.2	5.2	5.1	-	4.9	5.0	5.4	5.4	5.6	-	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.72	0.72	0.76	0.82	-	0.81	0.91	0.90	1.00	1.18	-	
溶存性有機炭素 (DOC) (mg/L)		0.42	0.37	0.37	0.46	-	0.38	0.45	0.43	0.47	0.57	-	
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)		4	4	4	4	-	4	5	5	5	5	-	
濁度 (度)		1.4	1.4	1.5	1.6	-	1.9	2.1	2.4	3.1	2.6	-	
pH値		6.7	6.7	6.7	7.0	-	6.7	6.6	6.6	6.7	6.8	-	
電気伝導率 (μS/cm)		56	56	55	55	-	54	56	58	59	60	-	
総アルカリ度 (mg/L)		11.1	10.6	10.7	10.8	-	11.3	11.8	11.6	12.1	12.5	-	
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.87	0.94	1.03	1.00	-	0.96	1.13	1.30	1.41	1.59	-	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場										
		令和4年 4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日
気温 (°C)		7.7	19.6	13.7	19.9	-	11.5	10.2	13.1	19.1	-	17.5
水温 (°C)		5.5	6.2	6.0	6.5	-	6.5	6.5	6.7	7.0	-	7.0
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1
一般細菌 (CFU/mL)		4	3	4	2	-	6	4	1	2	-	1
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	検出	検出	-	検出	検出	検出	検出	-	検出
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		6.4	6.3	6.2	6.0	-	5.9	5.9	5.9	5.7	-	5.8
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		1.01	1.00	1.00	0.98	-	0.98	0.92	0.88	0.85	-	0.78
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		0.45	0.51	0.49	0.46	-	0.53	0.44	0.42	0.41	-	0.39
紫外線吸光度(UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		3	3	4	3	-	4	4	4	4	-	3
濁度 (度)		3.6	3.7	3.6	3.5	-	3.2	2.7	2.1	1.8	-	1.4
pH値		7.0	6.9	6.9	6.9	-	6.8	6.9	7.0	6.8	-	6.9
電気伝導率 (μS/cm)		76	72	70	66	-	63	63	60	58	-	58
総アルカリ度 (mg/L)		15.3	14.2	13.3	12.7	-	11.8	12.2	11.5	11.1	-	10.5
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		1.29	1.21	1.22	1.11	-	1.07	1.12	1.08	1.08	-	1.20
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

試験項目	採水月日	すりかみ浄水場										
		10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日
気温 (°C)		18.1	18.6	17.6	10.2	11.2	9.2	10.7	9.6	-	4.3	4.3
水温 (°C)		8.5	8.5	8.9	9.0	9.5	10.0	10.5	10.7	-	10.5	9.6
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1
一般細菌 (CFU/mL)		24	63	58	40	48	42	19	14	-	6	4
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	-	検出	検出
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	-	検出	不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		5.0	5.1	5.1	5.0	4.9	4.9	5.0	5.3	-	5.6	5.6
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.72	0.78	0.72	0.83	0.88	0.77	0.88	0.86	-	1.18	1.17
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		0.39	0.37	0.38	0.41	0.39	0.38	0.44	0.42	-	0.54	0.52
紫外線吸光度(UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		4	4	4	4	4	4	5	5	-	5	5
濁度 (度)		1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.2	2.4	-	2.6	2.5
pH値		6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.7	6.7	6.6	-	6.8	6.8
電気伝導率 (μS/cm)		56	56	55	55	54	54	56	58	-	60	61
総アルカリ度 (mg/L)		11.1	11.0	10.6	10.9	11.0	11.1	11.6	11.8	-	12.6	13.2
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.84	0.92	1.00	0.99	0.99	0.94	1.12	1.27	-	1.49	1.49
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場											
		令和4年											
		4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日	
気温 (°C)		7.8	19.8	13.7	19.9	-	11.5	10.2	13.2	19.3	11.4	17.2	
水温 (°C)		5.5	6.2	6.0	6.5	-	6.5	6.5	6.7	7.0	7.0	7.0	
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
一般細菌 (CFU/mL)		4	3	4	2	-	6	3	1	2	2	1	
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	検出	検出	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)		6.5	6.3	6.3	6.0	-	6.0	6.0	5.9	5.6	5.8	5.8	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.99	1.01	1.05	0.94	-	0.98	0.92	0.89	0.92	0.86	0.72	
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		0.48	0.51	0.47	0.44	-	0.54	0.45	0.44	0.41	0.39	0.37	
紫外線吸光度(UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)		3	3	3	4	-	4	4	4	4	3	4	
濁度 (度)		3.5	3.7	3.6	3.5	-	3.1	2.7	2.3	1.8	1.5	1.4	
pH値		7.0	6.9	6.9	6.9	-	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	
電気伝導率 (μS/cm)		76	72	70	66	-	63	63	60	58	58	58	
総アルカリ度 (mg/L)		15.4	13.8	13.4	12.8	-	11.7	12.0	11.3	11.0	10.6	10.4	
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		1.32	1.22	1.20	1.11	-	1.11	1.17	1.08	1.12	1.21	1.25	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
試験項目	採水月日	10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日	
気温 (°C)		18.3	18.6	17.8	10.7	11.4	9.6	10.8	9.5	5.5	4.5	4.4	
水温 (°C)		8.5	8.5	8.9	9.0	9.5	9.9	10.5	10.7	10.7	10.5	9.6	
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
一般細菌 (CFU/mL)		18	43	44	46	60	32	20	8	12	4	4	
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)		5.0	5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.0	5.3	5.4	5.6	5.7	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.75	0.74	0.78	0.81	0.82	0.87	0.94	0.94	1.08	1.20	1.12	
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		0.39	0.38	0.38	0.40	0.38	0.38	0.43	0.42	0.49	0.54	0.54	
紫外線吸光度(UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)		4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	
濁度 (度)		1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.5	3.0	2.6	2.5	
pH値		6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	
電気伝導率 (μS/cm)		56	56	55	55	54	54	56	58	59	60	62	
総アルカリ度 (mg/L)		11.2	10.8	10.6	11.0	10.9	11.0	11.7	11.7	12.4	12.6	13.2	
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.86	0.93	1.05	0.99	1.01	0.96	1.09	1.34	1.40	1.53	1.52	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場											
		令和4年 4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日	
気温 (°C)		7.9	20.7	13.3	20.4	-	12.0	10.5	13.3	19.1	11.6	17.0	
水温 (°C)		5.6	6.2	6.2	6.4	-	6.5	6.5	6.7	7.0	6.9	7.0	
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群 (定性のみ)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)		6.5	6.3	6.3	6.0	-	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.9	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.46	0.47	0.46	0.44	-	0.44	0.43	0.41	0.43	0.43	0.44	
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紫外線吸光度(UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	-	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
濁度 (度)		0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	< 0.1	0.2	0.2	0.2	
pH値		7.0	7.0	6.9	6.9	-	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	
電気伝導率 (μS/cm)		75	72	70	66	-	62	62	61	60	58	59	
総アルカリ度 (mg/L)		14.1	13.0	12.6	12.0	-	11.2	11.3	11.0	11.0	10.4	9.8	
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	
鉄及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.003	0.003	0.004	0.002	-	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.003	0.005	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.11	0.12	0.13	0.13	-	0.13	0.13	0.12	0.20	0.22	0.29	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.0125	-	-	-	-	0.0126	-	-	-	0.0131	-	
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
試験項目	採水月日	10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日	
気温 (°C)		18.4	18.6	18.1	10.5	12.1	9.5	10.6	9.5	5.3	4.5	4.6	
水温 (°C)		8.5	8.5	9.0	9.0	9.5	9.8	10.5	10.7	10.8	10.5	9.7	
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
一般細菌 (CFU/mL)		1	8	2	1	4	2	1	1	0	0	0	
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)		5.0	5.0	5.2	5.1	5.0	4.9	5.0	5.3	5.4	5.6	5.7	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.42	0.45	0.41	0.44	0.42	0.42	0.46	0.44	0.53	0.62	0.55	
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紫外線吸光度(UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)		< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	
濁度 (度)		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	
pH値		6.7	6.8	6.7	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	
電気伝導率 (μS/cm)		55	56	55	56	55	54	56	57	59	61	61	
総アルカリ度 (mg/L)		10.9	10.7	10.6	10.6	10.6	10.8	11.0	11.4	11.9	12.4	12.6	
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	
鉄及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.004	0.006	0.005	0.006	0.009	0.011	0.012	0.017	0.015	0.009	0.008	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.15	0.20	0.16	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.19	0.24	0.12	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.0153	-	-	-	-	0.0124	-	-	-	0.0166	-	
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	

※1 令和4年4月5日採水

※2 令和4年9月29日採水

※3 令和5年3月20日採水

1, 2系沈澱池

6月20日	6月27日	7月4日	7月11日	7月19日	7月25日	8月1日	8月8日	8月15日	8月22日	8月29日	9月5日	9月12日	9月20日	9月26日	
25.0	22.6	28.6	25.7	23.9	24.1	29.7	27.8	24.9	25.7	20.8	21.4	23.6	20.3	20.4	
7.2	7.1	7.6	7.5	7.5	7.7	7.9	7.8	7.8	8.0	8.2	8.1	8.3	8.5	8.6	
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	1	
不検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不検出															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.6	5.5	5.5	5.5	5.4	5.3	5.3	
0.41	0.40	0.43	0.41	0.41	0.42	0.39	0.40	0.41	0.44	0.41	0.42	0.42	0.42	0.41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	
6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	
59	58	58	58	57	58	57	57	58	58	56	57	57	56	56	
10.4	10.2	10.4	9.9	10.5	10.2	10.6	10.6	10.7	10.6	10.6	11.0	11.0	10.6	10.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異常なし	異常なし	藻臭													
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
0.004	0.005	0.007	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	
0.17	0.17	0.14	0.17	0.16	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.15	0.22	0.15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	0.0111	-	-	-	0.0118	-	-	-	-	0.0114	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2	
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2	
		令和5年													
12月19日	12月26日	1月4日	1月10日	1月16日	1月23日	1月30日	2月6日	2月13日	2月20日	2月27日	3月6日	3月13日	3月22日	3月27日	
-1.5	2.9	0.1	-1.9	3.7	-1.8	-1.1	5.2	2.7	0.0	2.9	5.0	12.5	13.6	8.1	
8.5	7.8	6.5	6.2	6.0	5.5	4.5	4.0	4.1	4.0	4.0	4.3	5.0	5.5	6.0	
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不検出															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.5	5.6	5.3	5.2	5.8	5.1	5.2	5.4	5.4	
0.52	0.54	0.70	0.57	0.57	0.63	0.59	0.57	0.57	0.58	0.61	0.59	0.60	0.55	0.49	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	
6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
62	64	64	63	65	65	64	63	64	65	66	65	66	63	63	
12.9	13.7	13.5	13.5	13.7	13.6	12.8	12.7	12.9	13.4	13.3	13.5	13.6	11.8	11.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
藻臭															
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
0.022	0.010	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	
0.14	0.10	0.14	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.17	0.12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	0.0140	-	-	-	-	-	0.0145	-	-	0.0168	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1	
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1	

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場											
		令和4年 4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日	
気温 (°C)		7.6	20.1	13.6	20.3	-	12.5	10.7	13.3	19.4	11.5	17.4	
水温 (°C)		5.6	6.2	6.2	6.4	-	6.5	6.5	6.7	6.9	6.9	7.0	
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
一般細菌 (CFU/mL)		1	0	1	0	-	0	0	0	0	1	1	
大腸菌群 (定性のみ)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)		6.5	6.3	6.2	6.0	-	5.9	5.9	5.9	5.6	5.7	5.8	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.44	0.46	0.45	0.44	-	0.43	0.43	0.41	0.44	0.41	0.42	
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	-	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
濁度 (度)		< 0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	< 0.1	0.2	0.2	0.1	
pH値		7.0	7.0	6.9	6.9	-	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	
電気伝導率 (μS/cm)		75	72	70	66	-	63	62	61	60	58	59	
総アルカリ度 (mg/L)		14.2	13.2	12.5	12.0	-	11.2	11.3	11.0	11.0	10.5	10.0	
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	
鉄及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.003	0.003	0.002	0.001	-	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.003	0.003	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.10	0.11	0.11	0.12	-	0.11	0.12	0.13	0.19	0.20	0.19	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.0123	-	-	-	-	0.0127	-	-	-	0.0115	-	
ジオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
試験項目	採水月日	10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日	
気温 (°C)		18.5	18.8	17.8	10.7	12.0	10.0	10.8	10.0	5.5	4.6	4.8	
水温 (°C)		8.5	8.6	9.0	9.0	9.5	9.8	10.5	10.7	10.8	10.5	9.7	
残留塩素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
一般細菌 (CFU/mL)		1	6	2	2	2	2	1	1	0	0	1	
大腸菌群 (定性のみ)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)		5.0	5.0	5.1	5.0	4.9	4.9	5.0	5.3	5.4	5.6	5.6	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.42	0.43	0.41	0.43	0.42	0.42	0.45	0.44	0.54	0.59	0.54	
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)		< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	
濁度 (度)		0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	
pH値		6.7	6.8	6.7	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	
電気伝導率 (μS/cm)		55	56	55	56	55	54	56	57	59	60	61	
総アルカリ度 (mg/L)		10.9	10.8	10.7	10.7	10.6	10.9	11.3	11.3	11.9	12.4	12.7	
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	
鉄及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.004	0.006	0.005	0.007	0.009	0.011	0.012	0.017	0.016	0.009	0.009	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.14	0.19	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.14	0.20	0.20	0.14	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.0149	-	-	-	-	0.0129	-	-	-	0.0159	-	
ジオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	

※1 令和4年4月5日採水 ※2 令和4年9月29日採水 ※3 令和5年3月20日採水

3, 4系沈澱池

6月20日	6月27日	7月4日	7月11日	7月19日	7月25日	8月1日	8月8日	8月15日	8月22日	8月29日	9月5日	9月12日	9月20日	9月26日
25.2	22.5	27.8	25.6	23.9	24.3	30.3	28.3	25.1	26.4	20.7	21.3	24.1	20.2	20.3
7.2	7.2	7.6	7.5	7.5	7.7	8.0	7.8	7.9	8.0	8.2	8.1	8.3	8.5	8.6
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
0	0	2	2	1	1	0	2	0	1	2	1	0	2	1
検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	5.7	5.5	5.6	5.5	5.5	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.4	5.3	5.3
0.42	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.39	0.41	0.39	0.45	0.41	0.42	0.42	0.42	0.40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7
59	58	58	58	57	57	57	57	58	58	56	57	57	56	56
10.4	10.3	10.4	9.8	10.6	10.0	10.5	10.6	10.7	10.8	10.6	10.9	11.1	10.6	10.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異常なし	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	藻臭							
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
0.004	0.005	0.007	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.005
0.20	0.18	0.14	0.16	0.15	0.16	0.18	0.19	0.17	0.18	0.18	0.15	0.16	0.23	0.16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.0106	-	-	-	0.0113	-	-	-	-	0.0103	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2
12月19日	12月26日	令和5年 1月4日	1月10日	1月16日	1月23日	1月30日	2月6日	2月13日	2月20日	2月27日	3月6日	3月13日	3月22日	3月27日
-1.6	3.1	-0.2	-1.6	3.6	-1.9	-1.5	5.3	2.7	-0.3	2.7	5.0	12.4	13.7	8.0
8.5	7.8	6.5	6.2	6.0	5.5	4.5	4.0	4.1	4.0	4.0	4.3	5.0	5.5	6.0
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.3	5.2	5.2	5.1	5.2	5.4	5.4
0.50	0.54	0.58	0.68	0.54	0.57	0.59	0.56	0.56	0.57	0.58	0.60	0.60	0.57	0.51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2
6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
62	64	64	63	65	65	64	63	64	65	66	65	66	63	62
12.8	13.6	13.5	13.7	13.8	13.5	12.9	12.6	13.0	13.6	13.3	13.3	13.5	11.9	11.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
0.023	0.011	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005
0.14	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.16	0.12	0.13	0.13	0.22	0.14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.0143	-	-	-	-	-	0.0145	-	-	0.0168	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場										
		令和4年										
		4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日
気温 (°C)	7.7	21.0	14.6	20.8	-	12.3	10.7	13.4	19.1	11.4	17.3	
水温 (°C)	5.7	6.4	6.3	6.5	-	6.5	6.5	6.8	7.0	7.0	7.0	
残留塩素 (mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
一般細菌 (CFU/mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌群 (定性のみ)	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)	6.8	6.6	6.6	6.4	-	6.3	6.2	6.2	6.0	6.1	6.2	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)	0.42	0.43	0.44	0.42	-	0.39	0.40	0.37	0.39	0.37	0.38	
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紫外線吸光度(UV-E260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)	< 1	< 1	< 1	< 1	-	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
濁度 (度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
pH値	7.1	7.1	7.0	7.0	-	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	
電気伝導率 (μS/cm)	77	74	72	67	-	64	64	62	60	60	61	
総アルカリ度 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物 (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.9	4.8	4.8	4.6	-	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	
カルシウム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性 (ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	0.0026	-	-	-	-	0.0024	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)	< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)	< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
試験項目	採水月日	令和4年										
		10月										
		10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日
気温 (°C)	18.5	18.6	17.6	10.6	11.4	10.2	10.7	9.5	5.5	4.6	5.2	
水温 (°C)	8.6	8.8	9.0	9.1	9.5	9.5	10.6	10.6	11.0	10.5	9.6	
残留塩素 (mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
一般細菌 (CFU/mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌群 (定性のみ)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3	5.6	5.7	5.9	6.0	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)	0.37	0.36	0.36	0.37	0.36	0.35	0.41	0.39	0.48	0.53	0.52	
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紫外線吸光度(UV-E260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
濁度 (度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
pH値	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	
電気伝導率 (μS/cm)	57	56	56	57	56	56	57	58	61	62	63	
総アルカリ度 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物 (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.7	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.4	4.4	4.4	
カルシウム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性 (ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	0.0033	-	-	-	-	0.0039	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	

※1 令和4年4月5日採水 ※2 令和4年9月29日採水 ※3 令和5年3月20日採水

1, 2系ろ過池

6月20日	6月27日	7月4日	7月11日	7月19日	7月25日	8月1日	8月8日	8月15日	8月22日	8月29日	9月5日	9月12日	9月20日	9月26日
25.1	22.6	28.2	25.4	23.9	24.2	30.0	28.3	25.1	25.7	21.1	21.3	23.5	20.3	20.4
7.4	7.5	7.6	7.8	7.7	7.8	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.5	8.7	8.6
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	6.1	5.9	6.0	5.9	5.9	6.1	6.0	6.0	5.8	5.8	5.6	5.7	5.6	5.6
0.36	0.36	0.37	0.36	0.36	0.38	0.39	0.40	0.40	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
61	59	59	64	59	59	59	59	60	59	57	58	58	58	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0024	-	-	-	0.0028	-	-	-	0.0035	-	-	-	-	0.0028	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2
12月19日	12月26日	令和5年 1月4日	1月10日	1月16日	1月23日	1月30日	2月6日	2月13日	2月20日	2月27日	3月6日	3月13日	3月22日	3月27日
-1.5	3.1	0.0	-1.4	3.6	-2.1	-1.4	5.8	2.7	-0.5	2.6	5.3	12.3	13.6	7.7
8.5	7.8	6.5	6.1	6.0	5.5	4.5	4.0	4.1	4.0	4.0	4.3	5.0	5.5	6.0
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.8	5.8	5.6	5.5	5.5	5.4	5.5	5.7	5.7
0.47	0.50	0.54	0.52	0.53	0.54	0.55	0.52	0.54	0.55	0.54	0.57	0.60	0.53	0.49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
64	65	65	64	66	67	65	64	65	67	68	67	68	65	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0028	-	-	-	0.0030	-	-	-	-	0.0027	-	-	-	0.0025	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場											
		令和4年 4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日	
気温 (°C)		8.1	21.0	14.7	20.5	-	12.3	10.5	13.7	19.4	11.5	17.6	
水温 (°C)		5.7	6.4	6.3	6.5	-	6.5	6.5	6.8	7.1	7.0	7.0	
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6	0.6	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
一般細菌 (CFU/mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌群 (定性のみ)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)		6.7	6.5	6.5	6.3	-	6.2	6.2	6.1	5.9	6.0	6.1	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.42	0.43	0.42	0.41	-	0.40	0.40	0.36	0.38	0.38	0.38	
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	-	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
pH値		7.1	7.1	7.0	7.0	-	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	
電気伝導率 (μS/cm)		77	73	72	67	-	64	64	62	60	60	61	
総アルカリ度 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		4.9	4.8	4.8	4.6	-	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	0.0026	-	-	-	-	0.0023	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
試験項目	採水月日	10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日	
気温 (°C)		18.9	18.6	17.8	10.5	11.2	10.9	10.7	9.5	5.2	4.6	4.7	
水温 (°C)		8.6	8.8	9.0	9.1	9.5	9.5	10.6	10.6	11.0	10.5	9.6	
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
一般細菌 (CFU/mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌群 (定性のみ)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン (mg/L)		5.3	5.3	5.4	5.3	5.2	5.2	5.3	5.6	5.7	5.9	6.0	
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.37	0.37	0.36	0.36	0.37	0.36	0.40	0.39	0.47	0.53	0.50	
溶解性有機炭素 (DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紫外線吸光度 (UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
pH値		6.8	6.9	6.8	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	
電気伝導率 (μS/cm)		57	56	56	57	56	56	57	59	61	62	63	
総アルカリ度 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		3.7	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.4	4.4	
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	0.0033	-	-	-	-	0.0038	-	-	-	
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	

※1 令和4年4月5日採水

※2 令和4年9月29日採水

※3 令和5年3月20日採水

3, 4系ろ過池

6月20日	6月27日	7月4日	7月11日	7月19日	7月25日	8月1日	8月8日	8月15日	8月22日	8月29日	9月5日	9月12日	9月20日	9月26日
25.4	22.8	28.8	25.2	24.2	24.4	30.0	28.6	25.2	25.8	21.3	21.4	23.8	20.1	20.6
7.4	7.5	7.9	7.8	7.9	7.9	8.1	8.0	8.2	8.3	8.2	8.3	8.5	8.7	8.6
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	6.0	5.8	5.9	5.9	5.9	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.6
0.36	0.37	0.38	0.36	0.36	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.38	0.35	0.35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
7.0	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
61	59	59	61	58	59	59	59	60	59	57	58	58	58	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	4.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	0.0028	-	-	-	0.0037	-	-	-	-	0.0029	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2
12月19日	12月26日	令和5年 1月4日	1月10日	1月16日	1月23日	1月30日	2月6日	2月13日	2月20日	2月27日	3月6日	3月13日	3月22日	3月27日
-1.4	3.3	0.0	-1.4	3.4	-2.1	-1.5	6.6	2.8	-0.5	2.5	5.3	12.3	13.7	7.9
8.5	7.6	6.5	6.1	6.0	5.5	4.5	4.0	4.1	4.0	4.0	4.3	5.0	5.5	6.0
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	5.8	5.7	5.8	5.8	5.7	5.8	5.8	5.6	5.4	5.5	5.4	5.5	5.7	5.7
0.46	0.50	0.52	0.52	0.54	0.56	0.52	0.52	0.54	0.54	0.56	0.56	0.58	0.52	0.49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
64	65	65	64	66	67	65	64	65	67	67	67	68	64	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.4	4.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0030	-	-	-	0.0031	-	-	-	-	0.0028	-	-	-	0.0026	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1

試験項目	採水場所 採水月日	す り か み 浄 水 場										
		令和4年 4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日
気温 (°C)		8.0	20.9	15.5	20.6	-	12.4	10.5	13.3	19.5	11.5	17.4
水温 (°C)		5.7	6.5	6.4	6.5	-	6.7	6.5	6.8	7.1	7.0	7.1
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6	0.6	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 (定性のみ)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.2	0.1	0.2	0.1	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
塩化物イオン (mg/L)		6.7	6.6	6.6	6.4	-	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.2
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.42	0.44	0.45	0.40	-	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.38
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度(UV-E260)		0.007	0.006	0.007	0.007	-	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.009
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	-	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.1	7.1	7.0	7.0	-	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0
電気伝導率 (μS/cm)		77	74	72	67	-	64	64	62	60	59	61
総アルカリ度 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
鉄及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		4.9	4.8	4.8	4.6	-	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4
カルシウム (mg/L)		7.1	6.6	6.4	5.8	-	5.4	5.4	5.1	5.0	4.8	4.9
マグネシウム (mg/L)		1.2	1.1	1.1	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	0.0026	-	-	-	-	0.0024	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1 ※1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
試験項目	採水月日	10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日
気温 (°C)		19.1	18.3	17.7	10.2	10.9	10.5	10.8	9.6	4.8	4.5	4.9
水温 (°C)		8.7	9.0	9.2	9.3	9.6	9.8	10.7	10.7	11.0	10.7	9.7
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 (定性のみ)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
塩化物イオン (mg/L)		5.4	5.3	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3	5.6	5.7	5.9	6.0
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		0.37	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.40	0.38	0.48	0.52	0.50
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度(UV-E260)		0.006	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.009	0.008	0.008
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.8	6.9	6.8	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0
電気伝導率 (μS/cm)		57	56	56	57	56	56	57	59	61	62	63
総アルカリ度 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
鉄及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		3.7	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.4	4.3	4.4
カルシウム (mg/L)		4.5	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.7	4.9	5.1	5.1	5.3
マグネシウム (mg/L)		0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	0.0033	-	-	-	-	0.0039	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

※1 令和4年4月5日採水 ※2 令和4年9月29日採水 ※3 令和5年3月20日採水

浄水														
6月20日	6月27日	7月4日	7月11日	7月19日	7月25日	8月1日	8月8日	8月15日	8月22日	8月29日	9月5日	9月12日	9月20日	9月26日
25.6	22.5	28.5	24.9	24.0	24.3	30.1	29.1	24.9	26.4	21.3	21.6	23.4	20.1	20.8
7.5	7.5	7.7	7.6	7.8	7.8	8.0	8.1	8.1	8.2	8.3	8.4	8.6	8.9	8.7
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6.0	6.1	5.9	5.9	5.9	5.9	6.1	6.0	6.0	5.8	5.8	5.6	5.7	5.6	5.6
0.36	0.36	0.38	0.36	0.36	0.37	0.39	0.39	0.42	0.41	0.34	0.38	0.39	0.38	0.36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.008	0.006	0.007	0.009	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
61	59	59	61	59	59	59	59	60	59	57	58	58	58	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1
4.9	4.8	4.8	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0024	-	-	-	0.0027	-	-	-	0.0035	-	-	-	-	0.0028	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-
< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	< 0.000001	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※2
令和5年														
12月19日	12月26日	1月4日	1月10日	1月16日	1月23日	1月30日	2月6日	2月13日	2月20日	2月27日	3月6日	3月13日	3月22日	3月27日
-1.4	3.4	0.1	-1.3	3.4	-2.2	-1.6	6.2	2.8	-0.3	2.3	5.5	12.2	13.5	7.9
8.6	7.8	6.7	6.1	6.1	5.5	4.5	4.1	4.2	4.2	4.0	4.4	5.0	5.6	6.0
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6.1	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.8	5.8	5.6	5.5	5.5	5.4	5.5	5.7	5.7
0.46	0.50	0.52	0.54	0.54	0.53	0.54	0.53	0.54	0.54	0.54	0.58	0.59	0.51	0.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.008	0.009	0.008	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.010	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
64	65	65	64	66	67	65	64	65	67	67	67	68	64	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.4
5.4	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.6	5.5	5.6	5.8	5.9	5.8	5.9	5.5	5.5
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0030	-	-	-	0.0032	-	-	-	-	0.0028	-	-	-	0.0027	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1 ※3	< 1

試験項目	採水場所 採水月日	す り か み 浄 水 場										
		令和 4 年 4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日
気温 (°C)		8.2	21.1	15.6	20.7	-	12.2	10.4	13.4	19.5	11.5	17.4
水温 (°C)		6.0	6.5	6.4	6.5	-	6.8	6.7	7.0	7.2	7.2	7.4
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6	0.6	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 (定性のみ)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度(UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	-	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		7.1	7.1	7.0	7.0	-	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0
電気伝導率 (μS/cm)		78	72	72	68	-	64	64	62	60	60	60
総アルカリ度 (mg/L)		14.3	13.2	13.1	12.5	-	11.5	11.6	11.1	11.0	10.8	10.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		0.8	0.8	0.9	0.8	-	0.9	1.0	0.8	1.0	1.2	1.3
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-2.7	-	-	-	-2.6	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	0.0032	-	-	-	0.0032	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
試験項目	採水月日	10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日
気温 (°C)		19.2	18.1	17.6	10.2	10.5	10.8	10.8	9.4	4.3	4.4	4.8
水温 (°C)		9.0	9.1	9.3	9.4	9.6	9.9	10.6	11.0	11.5	11.0	9.9
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 (定性のみ)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度(UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9
電気伝導率 (μS/cm)		56	56	56	56	56	56	56	59	61	62	62
総アルカリ度 (mg/L)		11.2	10.7	10.5	10.7	10.8	10.8	11.2	11.2	12.6	12.7	13.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	1.1	-	-	-	-	1.0	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)		-	-	-3.0	-	-	-	-	-3.0	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	0.0036	-	-	-	-	0.0047	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

送水

6月20日	6月27日	7月4日	7月11日	7月19日	7月25日	8月1日	8月8日	8月15日	8月22日	8月29日	9月5日	9月12日	9月20日	9月26日
25.7	22.8	29.1	24.7	24.0	24.1	30.6	29.4	24.9	26.2	21.7	21.3	23.7	19.8	20.7
7.6	7.5	8.0	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	8.5	8.5	8.5	8.5	8.7	9.0	8.8
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
61	59	58	61	58	59	58	58	59	58	58	57	58	57	56
10.5	10.6	10.5	10.0	10.5	10.4	10.5	10.9	11.0	11.0	11.0	11.1	11.0	11.0	11.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	1.5	1.1	1.2	1.6	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.7	1.1	0.9	0.9	0.9
1.4	-	-	-	1.6	-	-	-	1.1	-	-	-	-	0.9	-
-2.7	-	-	-	-2.9	-	-	-	-2.8	-	-	-	-	-2.9	-
0.0030	-	-	-	0.0034	-	-	-	0.0036	-	-	-	-	0.0037	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月19日	12月26日	令和5年 1月4日	1月10日	1月16日	1月23日	1月30日	2月6日	2月13日	2月20日	2月27日	3月6日	3月13日	3月22日	3月27日
-1.5	3.5	0.1	-1.3	3.4	-2.4	-1.8	7.2	3.0	-0.4	2.2	6.0	12.2	13.5	7.8
8.6	8.0	6.9	6.2	6.3	5.5	4.5	4.2	4.2	4.3	4.0	4.5	5.0	5.6	6.0
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
63	64	65	64	66	66	64	64	65	66	67	67	67	64	64
13.4	14.0	13.9	13.5	14.0	13.9	13.4	13.3	13.5	13.3	13.4	13.4	13.7	12.1	12.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
0.8	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.9	-
-2.8	-	-	-	-2.5	-	-	-	-	-2.6	-	-	-	-2.6	-
0.0040	-	-	-	0.0043	-	-	-	-	0.0038	-	-	-	0.0035	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

試験項目	採水場所 採水月日	すりかみ浄水場										
		令和4年 4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日
気温 (°C)		7.2	18.4	12.3	17.8	-	11.8	10.2	12.4	18.5	11.2	17.3
水温 (°C)		5.8	6.2	6.2	6.5	-	6.8	6.6	7.0	7.2	7.2	7.2
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.5	0.5	0.5	-	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
一般細菌 (CFU/mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌群 (定性のみ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度(UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
濁度 (度)		1.9	2.2	2.0	1.8	-	2.2	2.2	2.0	2.3	2.6	2.2
pH値		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率 (µS/cm)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総アルカリ度 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

試験項目	採水月日	すりかみ浄水場										
		10月3日	10月11日	10月17日	10月24日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日
気温 (°C)		17.4	18.6	17.6	10.1	10.4	9.1	10.3	9.1	4.3	3.9	3.0
水温 (°C)		8.6	9.0	9.0	9.0	9.2	9.2	10.3	10.5	11.0	10.5	9.5
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
一般細菌 (CFU/mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌群 (定性のみ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌群 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌 (最確数) (MPN/100mL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性有機炭素(DOC) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度(UV-E260)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度 (度)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
濁度 (度)		2.2	1.2	2.2	2.4	2.7	2.7	3.2	3.2	3.5	3.2	2.3
pH値		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率 (µS/cm)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総アルカリ度 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マグネシウム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性ヨウ素 (I-131) (Bq/kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 水質基準値一覧表

水質基準項目検査

試験項目	単位	基準値
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上
一般細菌	(CFU/mL)	1mLの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下
ブromホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下
ジェオスミン※1	(mg/L)	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール※2	(mg/L)	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下
pH値		5.8以上8.6以下
味		異常でないこと
臭気		異常でないこと
色度	(度)	5度以下
濁度	(度)	2度以下

※1 正式名称は、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2 正式名称は、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

水質管理目標設定項目検査

試験項目	単位	目標値
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下 (暫定)
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水クロラール	(mg/L)	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上 100mg/L以下
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		3以下
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上 200mg/L以下
濁度	(度)	1度以下
pH値		7.5程度
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし極力0に近づける
従属栄養細菌	(CFU/mL)	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	(mg/L)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)

農薬類（水質管理目標設定項目）目標値※1

単位:mg/L

項目	目標値	項目	目標値
1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	チウラム	0.02
2,2-DPA (ダラボン)	0.08	チオジカルブ	0.08
2,4-D (2,4-PA)	0.02	チオファネートメチル	0.3
EPN	0.004	チオベンカルブ	0.02
MCPA	0.005	テフリルトリオン	0.002
アシュラム	0.9	テルブカルブ (MBPMC)	0.02
アセフェート	0.006	トリクロピル	0.006
アトラジン	0.01	トリクロルホン (DEP)	0.005
アニロホス	0.003	トリシクラゾール	0.1
アミトラズ	0.006	トリフルラリン	0.06
アラクロール	0.03	ナプロパミド	0.03
イソキサチオン	0.005	バラコート	0.005
イソフェンホス	0.001	ビベロホス	0.0009
イソプロカルブ (MIPC)	0.01	ピラクロニル	0.01
イソプロチオラン (IPT)	0.3	ピラゾキシフェン	0.004
イプフェンカルバゾン	0.002	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02
イプロベンホス (IBP)	0.09	ピリダフェンチオン	0.002
イミノクタジン	0.006	ピリブチカルブ	0.02
インダノファン	0.009	ピロキロン	0.05
エスプロカルブ	0.03	フィプロニル	0.0005
エトフェンブロックス	0.08	フェントロチオン (MEP)	0.01
エンドスルファン (ベンゾエピン)	0.01	フェノブカルブ (BPMC)	0.03
オキサジクロメホン	0.02	フェリムゾン	0.05
オキシ銅 (有機銅)	0.03	フェンチオン (MPP)	0.006
オリサストロビン	0.1	フェントエート (PAP)	0.007
カズサホス	0.0006	フェントラザミド	0.01
カフェンストロール	0.008	フサライド	0.1
カルタップ	0.08	ブタクロール	0.03
カルバリル (NAC)	0.02	ブタミホス	0.02
カルボフラン	0.0003	ブプロフェジン	0.02
キノクラミン (ACN)	0.005	フルアジナム	0.03
キャプタン	0.3	プレチラクロール	0.05
クミルロン	0.03	プロシミドン	0.09
グリホサート	2	プロチオホス	0.007
グルホシネート	0.02	プロピコナゾール	0.05
クロメプロップ	0.02	プロピザミド	0.05
クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	プロベナゾール	0.03
クロルピリホス	0.003	プロモブチド	0.1
ククロタロニル (TPN)	0.05	ベノミル	0.02
シアナジン	0.001	ベンシクロン	0.1
シアノホス (CYAP)	0.003	ベンゾピシクロン	0.09
ジウロン (DCMU)	0.02	ベンゾフェナップ	0.005
ジクロベニル (DBN)	0.03	ベнтаゾン	0.2
ジクロルボス (DDVP)	0.008	バンディメタリン	0.3
ジクワット	0.01	ベンフラカルブ	0.02
ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.004	ベンフルラリン (バスロジン)	0.01
ジチオカルバメート系農薬	0.005※2	ベンフレセート	0.07
ジチオピル	0.009	ホスチアゼート	0.005
シハロホップブチル	0.006	マラチオン (マラソン)	0.7
シマジン (CAT)	0.003	メコプロップ (MCP)	0.05
ジメタメトリン	0.02	メソミル	0.03
ジメトエート	0.05	メタラキシル	0.2
シメトリン	0.03	メチダチオン (DMTP)	0.004
ダイアジノン	0.003	メトミノストロビン	0.04
ダイムロン	0.8	メトリブジン	0.03
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01※3	メフェナセート	0.02
チアジニル	0.1	メプロニル	0.1
		モリネート	0.005

※1 水質管理目標設定項目の農薬類の目標値への適合性を判別するために用いるもの

※2 二硫化炭素に換算した値で算出

※3 メチルイソチオシアネートとして測定した値で算出

5 「福島県飲料水の放射性物質モニタリング検査実施計画」に基づく水道水の放射性物質検査結果

検査結果：全ての検査において、検出限界値未満（1 Bq/kg未満）の結果であった。

採取場所：すりかみ浄水場 サンプルング室

単位：Bq/kg

採取日時	放射性セシウム		放射性ヨウ素
	セシウム134	セシウム137	ヨウ素131
令和4年4月6日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月13日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月20日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月27日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月6日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月11日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月18日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月25日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月1日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月8日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月15日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月22日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月29日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月6日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月13日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月20日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月27日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月3日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月10日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月17日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月24日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月31日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月7日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月14日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月28日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月5日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月12日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月19日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月26日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月2日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月9日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月16日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月22日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月30日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月7日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月14日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月21日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月28日 9:00	不検出	不検出	不検出
1月4日 9:00	不検出	不検出	不検出
1月11日 9:00	不検出	不検出	不検出
1月18日 9:00	不検出	不検出	不検出
1月25日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月1日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月8日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月15日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月22日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月1日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月8日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月15日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月22日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月29日 9:00	不検出	不検出	不検出

※水道水中の放射性物質に係る管理目標値：放射性セシウム（セシウム134及び137の合計）10Bq/kg
（厚生労働省通知：平成24年3月5日付 健水発0305第2号）

V 財務の状況

V 財 務 の 状 況

1 予算・決算対照表

単位:円(消費税込み)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比 率 (%) (B/A)
収 益 的 収 支	第1款 水道用水供給事業収益	4,430,514,000	4,452,863,652	100.5
	第1項 営業収益	3,511,547,000	3,512,818,218	100.0
	第2項 営業外収益	918,967,000	940,045,434	102.3
	第1款 水道用水供給事業費用	4,500,343,000	4,345,220,785	96.6
	第1項 営業費用	4,053,004,400	3,897,982,798	96.2
	第2項 営業外費用	431,852,600	431,851,990	100.0
	第3項 特別損失	15,386,000	15,385,997	100.0
	第4項 予備費	100,000	0	0.0
収 支 差 引		△ 69,829,000	107,642,867	—
資 本 的 収 支	第1款 資本的支出	1,746,144,100	1,668,009,954	95.5
	第1項 建設改良費	303,874,100	225,740,778	74.3
	第2項 企業債償還金	1,442,270,000	1,442,269,176	100.0
収 支 差 引		△ 1,746,144,100	△ 1,668,009,954	—

注：資本的収支の決算額(B)欄の補てん財源内訳

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,668,009,954円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,121,900円、及び過年度分損益勘定留保資金1,637,888,054円で補てんした。

2 損益計算書比較

単位:円(消費税抜き)

年 度 科 目	令和4年度		令和3年度		増減	
	金 額 (A)	構 成 比 率 (%)	金 額 (A)	構 成 比 率 (%)	金 額 (A-B)	率 (%) (A-B/B)
水道用水供給事業収益	4,133,355,315	100.0	4,087,209,033	100.0	46,146,282	1.1
営業収益	3,193,471,133	77.3	3,197,003,574	78.2	△ 3,532,441	△ 0.1
給水収益	3,158,736,328	76.4	3,173,409,724	77.6	△ 14,673,396	△ 0.5
受託工事収益	11,136,105	0.3	0	0.0	11,136,105	皆増
その他営業収益	23,598,700	0.6	23,593,850	0.6	4,850	0.0
営業外収益	939,884,182	22.7	890,205,459	21.8	49,678,723	5.6
受取利息及び配当金	229,434	0.0	97,362	0.0	132,072	135.7
国庫補助金	6,438,880	0.1	3,900,550	0.1	2,538,330	65.1
長期前受金戻入額	912,166,199	22.1	862,209,547	21.1	49,956,652	5.8
雑収益	21,049,669	0.5	23,998,000	0.6	△ 2,948,331	△ 12.3
水道用水供給事業費用	4,046,276,138	100.0	3,963,855,323	100.0	82,420,815	2.1
営業費用	3,811,913,627	94.2	3,709,861,549	93.6	102,052,078	2.8
議会費	286,873	0.0	291,245	0.0	△ 4,372	△ 1.5
監査委員費	56,003	0.0	56,000	0.0	3	0.0
原水及び浄水費	784,909,788	19.4	950,050,613	24.0	△ 165,140,825	△ 17.4
送水費	296,702,868	7.3	368,179,692	9.3	△ 71,476,824	△ 19.4
受託工事費	11,136,105	0.3	0	0.0	11,136,105	皆増
総係費	111,286,469	2.8	108,955,449	2.7	2,331,020	2.1
減価償却費	2,104,363,782	52.0	2,260,507,635	57.0	△ 156,143,853	△ 6.9
資産減耗費	503,171,739	12.4	21,820,915	0.6	481,350,824	2205.9
営業外費用	220,375,241	5.5	253,993,774	6.4	△ 33,618,533	△ 13.2
支払利息及び企業債取扱諸費	220,374,390	5.5	253,992,873	6.4	△ 33,618,483	△ 13.2
雑支出	851	0.0	901	0.0	△ 50	△ 5.5
特別損失	13,987,270	0.3	0	0.0	13,987,270	皆増
その他特別損失	13,987,270	0.3	0	0.0	13,987,270	皆増
当年度純損益	87,079,177	-	123,353,710	-	△ 36,274,533	-

3 貸借対照表比較

(1) 資産の部

単位:円(消費税抜き)

年 度 科 目	令和4年度		令和3年度		増減	
	金 額 (A)	構 成 比 率 (%)	金 額 (A)	構 成 比 率 (%)	金 額 (A-B)	率 (%) (A-B/B)
固 定 資 産	85,888,978,895	93.6	88,291,295,508	93.9	△ 2,402,316,613	△ 2.7
有 形 固 定 資 産	38,439,447,987	41.9	40,098,126,427	42.6	△ 1,658,678,440	△ 4.1
土 地	779,900,378	0.9	779,900,378	0.8	0	0.0
建 物	2,317,914,334	2.5	2,383,190,746	2.5	△ 65,276,412	△ 2.7
構 築 物	30,942,227,166	33.7	31,818,395,338	33.8	△ 876,168,172	△ 2.8
機 械 及 び 装 置	4,312,645,189	4.7	4,931,032,149	5.3	△ 618,386,960	△ 12.5
車 両 運 搬 具	3,605,924	0.0	735,216	0.0	2,870,708	390.5
工 具 器 具 及 び 備 品	72,309,796	0.1	71,193,600	0.1	1,116,196	1.6
建 設 仮 勘 定	10,845,200	0.0	113,679,000	0.1	△ 102,833,800	△ 90.5
無 形 固 定 資 産	47,449,530,908	51.7	48,193,169,081	51.3	△ 743,638,173	△ 1.5
ダ ム 使 用 権	26,483,996,787	28.9	27,227,269,960	29.0	△ 743,273,173	△ 2.7
水 利 権	4,745,000	0.0	5,110,000	0.0	△ 365,000	△ 7.1
そ の 他 無 形 固 定 資 産	4,918,600	0.0	4,918,600	0.0	0	0.0
建 設 仮 勘 定	20,955,870,521	22.8	20,955,870,521	22.3	0	0.0
流 動 資 産	5,894,151,793	6.4	5,732,642,800	6.1	161,508,993	2.8
現 金 預 金	5,495,026,584	6.0	5,381,879,719	5.7	113,146,865	2.1
未 収 金	302,552,539	0.3	293,458,611	0.3	9,093,928	3.1
貯 蔵 品	57,722,670	0.1	57,304,470	0.1	418,200	0.7
前 払 金	38,850,000	0.0	0	0.0	38,850,000	皆増
資 産 合 計	91,783,130,688	100.0	94,023,938,308	100.0	△ 2,240,807,620	—

(2) 負債・資本の部

単位:円(消費税抜き)

年 度 科 目	令和4年度		令和3年度		増減	
	金 額 (A)	構 成 比 率 (%)	金 額 (A)	構 成 比 率 (%)	金 額 (A-B)	率 (%) (A-B/B)
負 債	49,022,612,073	53.4	51,350,498,870	54.6	△ 2,327,886,797	△ 4.5
固定負債	8,463,409,909	9.2	9,890,795,135	10.5	△ 1,427,385,226	△ 14.4
企業債	8,463,409,909	9.2	9,890,795,135	10.5	△ 1,427,385,226	△ 14.4
流動負債	1,607,269,645	1.8	1,595,605,017	1.7	11,664,628	0.7
企業債	1,427,385,226	1.6	1,442,269,176	1.6	△ 14,883,950	△ 1.0
未払金	156,826,030	0.2	130,294,518	0.1	26,531,512	20.4
引当金	14,640,000	0.0	14,617,000	0.0	23,000	0.2
その他流動負債	8,418,389	0.0	8,424,323	0.0	△ 5,934	△ 0.1
繰延収益	38,951,932,519	42.4	39,864,098,718	42.4	△ 912,166,199	△ 2.3
長期前受金	57,973,060,410	63.1	58,092,022,756	61.8	△ 118,962,346	△ 0.2
長期前受金収益化累計額	△ 19,021,127,891	△ 20.7	△ 18,227,924,038	△ 19.4	△ 793,203,853	4.4
資 本	42,760,518,615	46.6	42,673,439,438	45.4	87,079,177	0.2
資本金	40,556,872,414	44.2	40,556,872,414	43.1	0	0.0
資本金	40,556,872,414	44.2	40,556,872,414	43.1	0	0.0
剰余金	2,203,646,201	2.4	2,116,567,024	2.3	87,079,177	4.1
資本剰余金	3,639,765,588	4.0	3,639,765,588	3.9	0	0.0
国庫補助金	322,588,193	0.4	322,588,193	0.3	0	0.0
県補助金	1,863,175,000	2.0	1,863,175,000	2.0	0	0.0
市町補助金	1,357,028,351	1.5	1,357,028,351	1.5	0	0.0
市補助金	96,974,044	0.1	96,974,044	0.1	0	0.0
欠損金	1,436,119,387	1.6	1,523,198,564	1.6	△ 87,079,177	△ 5.7
当年度未処理欠損	1,436,119,387	1.6	1,523,198,564	1.6	△ 87,079,177	△ 5.7
負債資本合計	91,783,130,688	100.0	94,023,938,308	100.0	△ 2,240,807,620	—

4 「水道事業ガイドライン」に基づく業務指標の算出結果

企業団では、水道サービスのさらなる向上、事業運営の透明性の確保、経営の効率化等を目指し、「水道事業ガイドライン」に基づく業務指標（PI※）について算出した。

（1）水道事業ガイドラインとは

水道事業ガイドライン（JWWA Q100）は、水道事業等のサービス内容を定量的に評価する共通手法として、平成17年1月に日本水道協会の規格として制定、新水道ビジョンの策定や水質基準などの法令改正等を業務指標（PI）に反映するため、平成28年3月に規格改正された。

（2）業務指標とは

業務指標（PI）は、水道サービスの目的を将来にわたって達成し続けるために、「安全で良質な水」「安定した水の供給」「健全な事業経営」の3つの目標に分類され、119項目の指標が示されている。

企業団の算出項目については、用水供給事業体では適用が困難なものや、該当しないものを除く88項目について算出した。

地理的条件など、水道事業体によって置かれている状況が様々であるため、ベンチマークの設定はされていない。

※PI（Performance Indicator）

目標1 「安全で良質な水」（17項目） → 13項目

水道水の安全性の向上、良質な水道水の供給

目標2 「安定した水の供給」（57項目） → 43項目

いつでもどこでも安定的な水道水の供給

目標3 「健全な事業経営」（45項目） → 32項目

健全かつ安定的な事業経営の継続

水道事業ガイドラインに基づく業務指標（P I）の算出結果

業務指標評価記号の凡例

 高いほど良い
  低いほど良い

 ほかの指標と併せて総合評価する

白抜き記号・・・・・・・・・・企業団の努力で改善できる指標

塗りつぶし記号・・・・・・・・ほかの要因がないと改善できない指標

目標	分類	区分	番号	業務指標	定義	業務評価	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の意味
安全で良質な水	運営管理	水質管理	A101	平均残留塩素濃度 (mg/L)	残留塩素濃度合計 / 残留塩素測定回数	○	0.46	0.47	0.47	給水栓での残留塩素濃度の平均値を表す指標。
			A102	最大カビ臭物質濃度水質基準比率 (%)	(最大カビ臭物質濃度 / 水質基準値) × 100	↓	0.0	0.0	0.0	給水栓におけるカビ臭物質濃度の最大値の水質基準値に対する割合を表す指標。
			A103	総トリハロメタン濃度水質基準比率 (%)	(Σ給水栓の総トリハロメタン濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	↓	7.7	6.5	8.2	給水栓における総トリハロメタン濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を表す指標の一つ。
			A104	有機物 (TOC)濃度水質基準比率 (%)	[Σ給水栓の有機物 (TOC)濃度 / 給水栓数] / 水質基準値 × 100	↓	16.7	16.8	20.0	給水栓における有機物 (TOC) 濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を示す指標の一つ。
			A105	重金属濃度水質基準比率 (%)	(Σ給水栓の当該重金属濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	↓	0.0	0.0	0.0	給水栓における重金属濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を表す指標の一つ。
			A106	無機物質濃度水質基準比率 (%)	(Σ給水栓の当該無機物質濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	○	5.8	5.5	5.5	給水栓における無機物質濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の味、色など性状を表す指標の一つ。
			A107	有機化学物質濃度水質基準比率 (%)	(Σ給水栓の当該有機化学物質濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	↓	0.0	0.0	0.0	給水栓における有機化学物質濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、原水の汚染状況及び水道水の安全性を表す指標の一つ。
			A108	消毒副生成物濃度水質基準比率 (%)	(Σ給水栓の当該消毒副生成物濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	↓	11.6	10.5	14.6	給水栓における消毒副生成物濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、原水の汚染状況及び水道水の安全性を表す指標の一つ。
			A109	農薬濃度水質管理目標比 (-)	$\max \sum (X_{ij} / GV_j)$	○	0.000	0.000	0.000	給水栓における各農薬濃度と水質管理目標値との比の合計を示すもので、水源の汚染状況及び水道水の安全性を表す指標の一つ。

注：A101～A109の「給水栓」は水道用水供給事業においては、「水道用水供給事業者が水道事業者に供給する場所」となる。

目標	分類	区分	番号	業務指標	定義	業務評価	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の意味
安全で良質な水	運営管理	施設管理	A201	原水水質監視度(項目)	原水水質監視項目数	○	196	185	176	水道事業者が原水水質の項目をどの程度検査しているかを示しており、水道事業者の水質管理水準を表す指標の一つ。
			A203	配水池清掃実施率(%)	(5年間に清掃した配水池有効容量 / 配水池有効容量) × 100	↑	126.0	126.0	126.0	配水池有効容量に対する5年間に清掃した配水池有効容量の割合を示すもので、安全で良質な水への取組み度合いを表す指標。
		事故災害	A301	水源の水質事故件数(件)	年間水源水質事故件数	↓	0	0	0	1年間における水源の水質事故件数を示すもので、水源の突発的水質異常のリスクがどれだけあるかを表す指標の一つ。
			A302	粉末活性炭処理比率(%)	(粉末活性炭年間処理水量 / 年間浄水量) × 100	↓	20.4	0.0	0.0	年間浄水処理量に対する粉末活性炭年間処理水量の割合を示すもので、原水の汚染状況、水質事故などに対する対応を表す指標の一つ。
安定した水の供給	運営管理	施設管理	B101	自己保有水源率(%)	(自己保有水源水量 / 全水源水量) × 100	○	100.0	100.0	100.0	水道事業者が保有する全ての水源量に対する、その水道事業者が単独で管理し、水道事業者の意思で自由に取水できる水源量の割合を示すもので、水源運用の自由度を表す指標の一つ。
			B102	取水量1m ³ 当たり水源保全投資額(円/m ³)	水源保全に投資した費用 / 年間取水量	↑	0.00	0.00	0.00	取水量1m ³ 当たりに対する水質保全に対する投資費用を示すもので、水道事業者の水質保全への取組み状況を表す指標の一つ。
			B104	施設利用率(%)	(一日平均配水量 / 施設能力) × 100	↑	72.1	71.5	70.5	施設能力に対する一日平均配水量の割合を示すもので、水道施設の効率性を表す指標の一つ。
			B105	最大稼働率(%)	(一日最大配水量 / 施設能力) × 100	↓	85.3	83.0	81.2	施設能力に対する一日最大配水量の割合を示すもので、水道施設の効率性を表す指標の一つ。
			B106	負荷率(%)	(一日平均配水量 / 一日最大配水量) × 100	↑	84.6	86.1	86.9	一日最大配水量に対する一日平均配水量の割合を示すもので、水道施設の効率性を表す指標の一つ。
			B108	管路点検率(%)	(点検した管路延長 / 管路延長) × 100	↑	100.0	100.0	100.0	管路延長に対する1年間で点検した管路延長の割合を示すもので、管路の健全性確保に対する執行度合いを表す指標の一つ。
			B109	バルブ点検率(%)	(点検したバルブ数 / バルブ設置数) × 100	↑	29.9	13.7	100.0	バルブ設置数に対する1年間に点検したバルブ数の割合を示すもので、管路の健全性確保に対する執行度合いを表す指標の一つ。
			B111	有効率(%)	(年間有効水量 / 年間配水量) × 100	↑	100.0	100.0	100.0	年間配水量に対する年間有効水量の割合を示すもので、水道事業の経営効率性を表す指標の一つ。

目標	分類	区分	番号	業務指標	定義	業務評価	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の意味
安定した水の供給	運営管理	施設管理	B112	有収率 (%)	(年間有収水量 / 年間配水量) × 100	↑	99.4	99.5	99.8	年間配水量に対する年間有収水量の割合を示すもので、水道施設を通して供給される水量が、どの程度収益につながっているかを表す指標の一つ。
			B113	配水池貯留能力 (日)	配水池有効容量 / 一日平均配水量	↑	0.21	0.21	0.21	一日平均配水量に対する配水池有効容量の割合を示すもので、給水に対する安定性を表す指標の一つ。
			B117	設備点検実施率 (%)	(点検機器数 / 機械・電気・計装機器の合計数) × 100	↑	9.2	9.2	9.2	機械・電気・計装機器の合計数に対する点検機器数の割合を示すもので、設備の健全性確保に対する点検割合を表す指標の一つ。
		B201	浄水場事故割合 (件/10年・箇所)	10年間の浄水場停止事故件数 / 浄水場数	↓	0.00	0.00	0.00	直近10年間に浄水場が事故で停止した件数を一浄水場当たりの割合として示すものであり、施設の信頼性を表す指標の一つ。	
		B202	事故時断水人口率 (%)	(事故時断水人口 / 現在給水人口) × 100	↓	100.0	100.0	100.0	浄水場などの事故時において給水できない人口の割合を示しており、水道事業者のシステムの融通性、余裕度によるサービスの安定性を表す指標の一つ。	
		B204	管路の事故割合 (件/100km)	管路の事故件数 / (管路延長 / 100)	↓	0.0	3.3	0.0	1年間における導・送・配水管路の事故件数を延長100km当たりの件数に換算したものであり、管路の健全性を表す指標の一つ。	
		B205	基幹管路の事故割合 (件/100km)	基幹管路の事故件数 / (基幹管路延長 / 100)	↓	0.0	3.3	0.0	1年間における基幹管路の事故件数を延長100km当たりの件数に換算したものであり、基幹管路の健全性を表す指標の一つ。	
		B206	鉄製管路の事故割合 (件/100km)	鉄製管路の事故件数 / (鉄製管路延長 / 100)	↓	0.0	3.3	0.0	1年間における鉄製導・送・配水管路の事故件数を延長100km当たりの件数に換算したものであり、鉄製管路の健全性を表す指標の一つ。	
		B207	非鉄製管路の事故割合 (件/100km)	非鉄製管路の事故件数 / (非鉄製管路延長 / 100)	↓	-	-	-	1年間における非鉄製導・送・配水管路の事故件数を延長100km当たりの件数に換算したものであり、非鉄製管路の健全性を表す指標の一つ。	
		B209	給水人口一人当たり平均断水・濁水時間 (時間)	Σ (断水・濁水時間 × 断水・濁水区域給水人口) / 現在給水人口	↓	0.00	0.00	0.00	現在給水人口に対する断水・濁水時間を示すものであり、給水の安定度を表す指標の一つ。	
		B210	災害対策訓練実施回数 (回/年)	年間の災害対策訓練実施回数	↑	2	1	1	1年間に災害対策訓練を実施した回数を示すもので、自然災害に対する危機対応性を表す指標の一つ。	
		B301	配水量1m ³ 当たり電力消費量 (kWh/m ³)	電力使用量の合計 / 年間配水量	↓	0.21	0.21	0.20	配水量1m ³ 当たりの電力使用量を示すもので、省エネルギー対策への取り組み度合いを表す指標の一つ。	

目標	分類	区分	番号	業務指標	定義	業務評価	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の意味
安定した水の供給	運営管理	環境対策	B302	配水量1m ³ 当たり消費エネルギー(MJ/m ³)	エネルギー消費量 / 年間配水量	↓	2.01	2.03	1.92	配水量当たりの消費エネルギー量の割合を示すもので、省エネルギー対策への取組み度合いを表す指標の一つ。
			B303	配水量1m ³ 当たり二酸化炭素(CO ₂)排出量(g・CO ₂ /m ³)	(二酸化炭素(CO ₂)排出量 / 年間配水量) × 10 ⁻⁶	↓	95	100	95	年間配水量に対する総二酸化炭素(CO ₂)排出量であり、環境保全への取組み度合いを表す指標の一つ。
			B304	再生可能エネルギー利用率(%)	(再生可能エネルギー設備の電力使用量 / 全施設の電力使用量) × 100	↑	0.000	0.000	0.000	全施設の電力使用量に対する再生可能エネルギーの利用の割合を示すもので、環境負荷低減に対する取組み度合いを表す指標の一つ。
			B305	浄水発生土の有効利用率(%)	(有効利用土量 / 浄水発生土量) × 100	↑	0.0	0.0	0.0	浄水発生土量に対する有効利用土量の割合を示すもので、環境保全への取組み度合いを表す指標の一つ。
			B306	建設副産物のリサイクル率(%)	(リサイクルされた建設副産物量 / 建設副産物発生量) × 100	↑	100.0	23.5	7.5	水道事業における工事などで発生する建設副産物のうち、リサイクルされた建設副産物量の割合を示すもので、環境保全への取組み度合いを表す指標の一つ。
			施設整備	施設管理	B401	ダクトイル鑄鉄管・鋼管率(%)	[(ダクトイル鑄鉄管延長+鋼管延長) / 管路延長] × 100	↑	100.0	100.0
	B402	管路の新設率(%)			(新設管路延長 / 管路延長) × 100	○	0.00	0.00	0.00	管路延長に対する1年間に新設した管路延長の割合を示すもので、管路整備度合いを表す指標の一つ。
	施設更新	B501		法定耐用年数超過浄水施設率(%)	(法定耐用年数を超過している浄水施設能力 / 全浄水施設能力) × 100	↓	0.0	0.0	0.0	全浄水施設能力に対する法定耐用年数を超過した浄水施設の浄水能力の割合を示すもので、施設の老朽化度及び更新の取組み状況を表す指標の一つ。
		B502		法定耐用年数超過設備率(%)	(法定耐用年数を超過している機械・電気・計装設備などの合計数 / 機械・電気・計装設備などの合計数) × 100	↓	91.7	90.9	89.7	水道施設に設置されている機械・電気・計装設備の機器合計数に対する法定耐用年数を超過している機器数の割合を示すものであり、機器の老朽化、更新の取組み状況を表す指標の一つ。
		B503		法定耐用年数超過管路率(%)	(法定耐用年数を超過している管路延長 / 管路延長) × 100	↓	0.0	0.0	0.0	管路の延長に対する法定耐用年数を超過している管路の割合を示すものであり、管路の老朽化度、更新の取組み状況を表す指標の一つ。
		B504		管路の更新率(%)	(更新された管路延長 / 管路延長) × 100	↑	0.00	0.00	0.00	管路の延長に対する更新された管路延長の割合を示すもので、信頼性確保のための管路更新の執行度合いを表す指標の一つ。
		B505		管路の更生率(%)	(更生された管路延長 / 管路延長) × 100	○	0.000	0.000	0.000	管路の延長に対する更生を行った管路の割合を示すもので、信頼性確保のための管路維持の執行度合いを表す指標の一つ。

目標	分類	区分	番号	業務指標	定義	業務評価	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の意味
安定した水の供給	施設整備	事故災害対策	B601	系統間の原水融通率 (%)	(原水融通能力 / 全浄水施設能力) × 100	↑	0.0	0.0	0.0	全浄水施設能力に対する他系統からの融通可能な原水水量の割合を示すものであり、水運用の安定性、柔軟性、及び危機対応性を表す指標の一つ。
			B602	浄水施設の耐震化率 (%)	(耐震対策の施された浄水施設能力 / 全浄水施設能力) × 100	↑	0.0	100.0	100.0	全浄水施設能力に対する耐震対策が施されている浄水施設能力の割合を示すもので、地震災害に対する浄水処理機能の信頼性・安全性を表す指標の一つ。
			B602-2	浄水施設の主要構造物耐震化率 (%)	[(沈でん・ろ過を有する施設の耐震化浄水施設能力 + ろ過のみ施設の耐震化浄水施設能力) / 全浄水施設能力] × 100	↑	0.0	100.0	100.0	浄水施設のうち主要構造物である、沈でん池及びろ過池に対する耐震対策が施されている割合を示すもので、B602(浄水施設の耐震化率)の進捗を表す指標。
			B603	ポンプ所の耐震化率 (%)	(耐震対策の施されたポンプ所能力 / 耐震化対象ポンプ所能力) × 100	↑	0.0	0.0	0.0	耐震化対象ポンプ所能力に対する耐震対策が施されたポンプ所能力の割合を示すもので、地震災害に対するポンプ施設の信頼性・安全性を表す指標の一つ。
			B604	配水池の耐震化率 (%)	(耐震対策の施された配水池有効容量 / 配水池等有効容量) × 100	↑	98.7	98.7	98.7	全配水池容量に対する耐震対策の施された配水池の容量の割合を示すもので、地震災害に対する配水池の信頼性・安全性を表す指標の一つ。
			B605	管路の耐震管率 (%)	(耐震管延長 / 管路延長) × 100	↑	7.4	7.4	7.4	導・送・配水管(配水支管を含む)全ての管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示すもので、地震災害に対する水道管路網の安全性、信頼性を表す指標の一つ。
			B606	基幹管路の耐震管率 (%)	(基幹管路のうち耐震管延長 / 基幹管路延長) × 100	↑	7.4	7.4	7.4	基幹管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示すものであり、地震災害に対する基幹管路の安全性、信頼性を表す指標の一つ。
			B606-2	基幹管路の耐震適合率 (%)	(基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長 / 基幹管路延長) × 100	↑	92.6	92.6	92.6	基幹管路の延長に対する耐震適合性のある管路延長の割合を示すもので、B606(基幹管路の耐震管率)を補足する指標。
			B608	停電時配水量確保率 (%)	(全施設停電時に確保できる配水能力 / 一日平均配水量) × 100	↑	138.6	139.9	141.8	一日平均配水量に対する全施設が停電した場合に確保できる配水能力の割合を示すものであり、災害時・広域停電時における危機対応性を表す指標の一つ。
			B609	薬品備蓄日数 (日)	(平均凝集剤貯蔵量 / 凝集剤一日平均使用量) 又は (平均塩素剤貯蔵量 / 塩素剤一日平均使用量)	↑	15.5	16.0	20.1	浄水場で使う薬品の平均貯蔵量に対する一日平均使用量の割合を示すもので、災害に対する危機対応力を表す指標の一つ。
			B610	燃料備蓄日数 (日)	平均燃料貯蔵量 / 一日燃料使用量	↑	0.9	1.2	1.1	停電時においても自家発電設備で浄水場の稼働を継続できる日数を示すもので、災害時の対応性を表す業務指標の一つ。
健全な事業経営	財務	健全経営	C101	営業収支比率 (%)	[(営業収益 - 受託工事収益) / (営業費用 - 受託工事費用)] × 100	↑	76.8	86.2	83.7	営業収益の営業費用に対する割合を示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つ。

目標	分類	区分	番号	業務指標	定義	業務評価	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の意味
健全な事業経営	財務	健全経営	C102	経常収支比率 (%)	$\frac{[(営業収益 + 営業外収益) / (営業費用 + 営業外費用)]}{\times 100}$	↑	96.5	103.1	102.5	経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つ。
			C103	総収支比率 (%)	$\frac{(総収益 / 総費用)}{\times 100}$	↑	96.2	103.1	102.5	総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つ。
			C104	累積欠損金比率 (%)	$\frac{[累積欠損金 / (営業収益 - 受託工事収益)]}{\times 100}$	↓	51.3	47.6	45.1	受託工事収益を除く営業収益に対する累積欠損金の割合を示すもので、水道事業経営の健全性を表す指標の一つ。
			C105	繰入金比率 (収益的収入分) (%)	$\frac{(損益勘定繰入金 / 収益的収入)}{\times 100}$	○	0.0	0.0	0.0	収益的収入に対する損益勘定繰入金の依存度を示しており、事業の経営状況を表す指標の一つ。
			C106	繰入金比率 (資本的収入分) (%)	$\frac{(資本勘定繰入金 / 資本的収入計)}{\times 100}$	○	-	-	-	資本的収入に対する資本勘定繰入金の依存度を示しており、事業の経営状況を表す指標の一つ。
			C107	職員一人当たり給水収益 (千円/人)	$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	↑	127,438	132,225	131,614	損益勘定職員一人当たりの給水収益を示すもので、水道事業における生産性について給水収益を基準として把握するための指標の一つ。
			C108	給水収益に対する職員給与費の割合 (%)	$\frac{(職員給与費 / 給水収益)}{\times 100}$	↓	5.6	5.6	5.6	給水収益に対する職員給与費の割合を示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つ。
			C109	給水収益に対する企業債利息の割合 (%)	$\frac{(企業債利息 / 給水収益)}{\times 100}$	↓	9.0	8.0	7.0	給水収益に対する企業債利息の割合を示すもので、水道事業の効率性及び財務安全性を表す指標の一つ。
			C110	給水収益に対する減価償却費の割合 (%)	$\frac{(減価償却費 / 給水収益)}{\times 100}$	↓	93.6	71.2	66.6	給水収益に対する減価償却費の割合を示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つ。
			C111	給水収益に対する建設改良のための企業債償還元金の割合 (%)	$\frac{(建設改良のための企業債償還元金 / 給水収益)}{\times 100}$	↓	44.5	45.7	45.7	給水収益に対する建設改良のための企業債償還元金の割合を示すもので、建設改良のための企業債償還元金が経営に及ぼす影響を表す指標の一つ。
			C112	給水収益に対する企業債残高の割合 (%)	$\frac{(企業債残高 / 給水収益)}{\times 100}$	↓	401.2	357.1	313.1	給水収益に対する企業債残高の割合を示すもので、企業債残高が規模及び経営に及ぼす影響を表す指標の一つ。
			C113	料金回収率 (%)	$\frac{(供給単価 / 給水原価)}{\times 100}$	↑	93.4	102.3	101.6	給水原価に対する供給単価の割合を示すもので、水道事業の経営状況の健全性を表す指標の一つ。

目標	分類	区分	番号	業務指標	定義	業務評価	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の意味
健全な事業経営	財務	健全経営	C114	供給単価 (円/m ³)	給水収益 / 年間総有収水量	↓	81.2	81.6	82.0	有収水量1m ³ 当たりの給水収益の割合を示すもので、水道事業でどれだけ収益を得ているかを表す指標の一つ。
			C115	給水原価 (円/m ³)	[経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 長期前受金戻入)] / 年間有収水量	↓	87.0	79.8	80.7	有収水量1m ³ 当たりの経常費用(受託工事費等を除く)の割合を示すもので、水道事業でどれだけ費用がかかっているかを表す指標の一つ。
			C118	流動比率 (%)	(流動資産 / 流動負債) × 100	↑	365.0	359.3	366.7	流動負債に対する流動資産の割合を示すものであり、事業の財務安全性を表す指標の一つ。
			C119	自己資本構成比率 (%)	[(資本金 + 剰余金 + 評価差額など + 繰延収益) / 負債・資本合計] × 100	↑	86.5	87.8	89.0	総資本(負債及び資本)に対する自己資本の割合を示しており、財務の健全性を表す指標の一つ。
			C120	固定比率 (%)	[固定資産 / (資本金 + 剰余金 + 評価差額など + 繰延収益)] × 100	↓	108.4	107.0	105.1	自己資本に対する固定資産の割合を示すものであり、財務の安全性を表す指標の一つ。
			C121	企業債償還元金対減価償却費比率 (%)	(建設改良のための企業債償還元金 / 当年度減価償却費) × 100	↓	73.6	103.7	121.0	当年度減価償却費に対する企業債償還元金の割合を示すもので、投下資本の回収と再投資との間のバランスを見る指標。
			C122	固定資産回転率 (回)	(営業収益 - 受託工事収益) / [(期首固定資産 + 期末固定資産) / 2]	↑	0.04	0.04	0.04	固定資産(年度平均)に対する営業収益の割合を示すものであり、1年間に固定資産額の何倍の営業収益があったかを示す指標。
			C123	固定資産使用効率 (m ³ /万円)	年間配水量 / 有形固定資産	↑	9.5	9.8	10.0	有形固定資産に対する年間総配水量の割合を示すもので、施設の使用効率を表す指標の一つ。
			C201	水道技術に関する資格取得度 (件/人)	職員が取得している水道技術に関する資格数 / 全職員数	↑	1.60	1.54	1.04	職員が取得している水道技術に関する資格数の全職員に対する割合を示すもの。
			C202	外部研修時間 (時間/人)	(職員が外部研修を受けた時間 × 受講人数) / 全職員数	↑	3.5	0.2	6.6	職員一人当たりの外部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取組状況を表す指標の一つ。
			C203	内部研修時間 (時間/人)	(職員が内部研修を受けた時間 × 受講人数) / 全職員数	↑	6.8	0.3	3.4	職員一人当たりの内部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取組状況を表す指標の一つ。
			C204	技術職員率 (%)	(技術職員数 / 全職員数) × 100	○	48.0	54.2	45.8	全職員数に対する技術職員の割合を示すもので、技術面での維持管理体制を表す指標の一つ。

目標	分類	区分	番号	業務指標	定義	業務評価	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の意味		
健全な事業経営	組織・人材	人材育成	C205	水道業務平均経験年数(年/人)	職員の水道業務経験年数 / 全職員数	○	18.9	12.5	13.5	全職員の水道業務平均経験年数を表すもので、人的資源としての専門技術の蓄積度合いを表す指標の一つ。		
			C206	国際協力派遣者数(人・日)	Σ (国際協力派遣者数 × 滞在日数)	↑	0	0	0	国際協力に派遣された人数とその滞在日数の積で、国際協力への関与の度合いを表す指標の一つ。		
			C207	国際協力受入者数(人・日)	Σ (国際協力受入者数 × 滞在日数)	↑	0	0	0	受け入れた海外の水道関係者の人数と滞在日数の積で、国際協力への関与の度合いを表す指標の一つ。		
		業務委託	C302	浄水場第三者委託率(%)	(第三者委託した浄水場の浄水施設能力 / 全浄水施設能力) × 100	○	0.0	0.0	0.0	全浄水場の浄水施設能力のうち、第三者に委託している浄水場の浄水施設能力の割合を示すもので、第三者委託の導入状況を表す指標の一つ。		
			お客さまとのコミュニケーション	情報提供	C402	インターネットによる情報の提供度(回)	ウェブページへの掲載回数	↑	387	273	267	インターネット(ウェブページ)による水道事業の情報発信回数を表すもので、お客さまへの事業内容の公開度合いを表す指標の一つ。
					C403	水道施設見学者割合(人/1,000人)	見学者数 / (現在給水人口 / 1,000)	↑	0.0	0.0	0.8	給水人口に対する水道施設見学者の割合を示すもので、お客さまとの双方向コミュニケーションの推進度合いを表す指標の一つ。
	意見収集	C502	アンケート情報収集割合(人/1,000人)	アンケート回答人数 / (現在給水人口 / 1,000)	↑	0.00	0.00	0.00	給水人口に対する1年間に実施したアンケート調査に回答した人数の割合を示し、お客さまのニーズの収集実行度を表す指標の一つ。			

VI 組織

VI 組 織（令和5年3月31日現在）

1 機構


(1) 執行機関

理事会

構成団体の長（6人）により構成され、企業団の重要事項の審議を行う。

監査委員

企業団の事業の監査を行う。（2人）

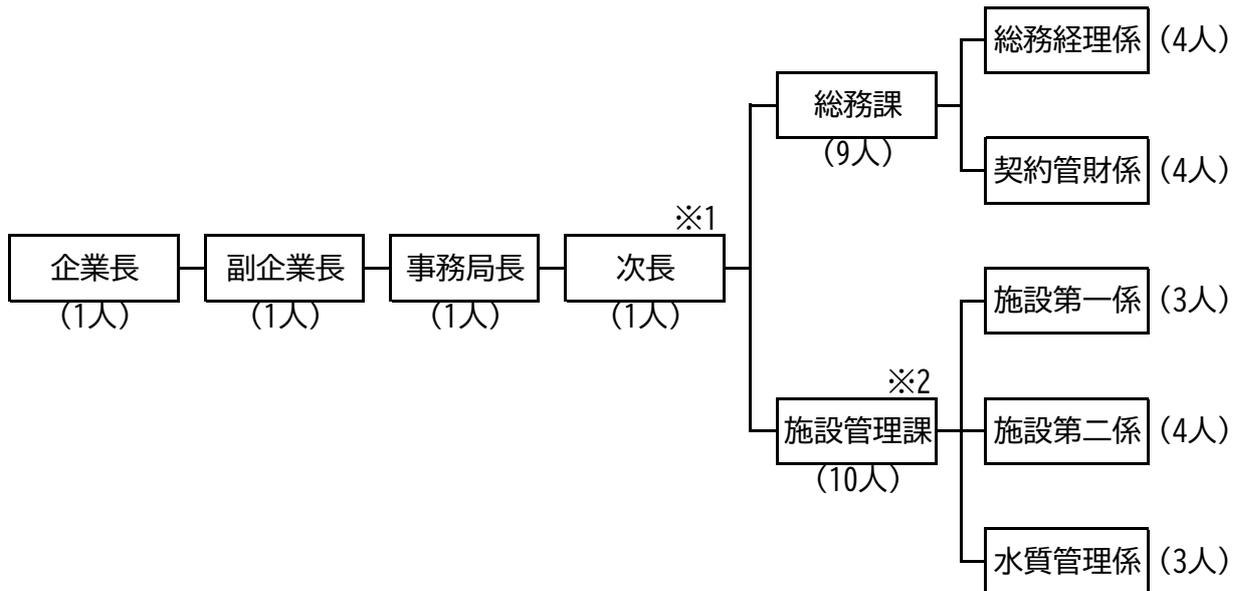

※1 施設管理課長兼務

※2 施設管理課の人数は、課長1名を含まず。

(2) 議会

企業団の議会は、各構成団体の議会から選出された議員（11人）で構成される。

単位：人

構成団体名	福島市	二本松市	伊達市	桑折町	国見町	川俣町
人数	5	1	2	1	1	1

2 職員の年齢構成

単位:人

区分 年齢別	事務系	技術系	計	構成比率 (%)
19歳以下	0	0	0	0.0
20～29歳	1	0	1	4.8
30～39歳	2	4	6	28.6
40～49歳	3	4	7	33.3
50～60歳	4	3	7	33.3
61歳以上	0	0	0	0.0
計	10	11	21	100.0
平均年齢	45.8	44.0	44.9	-

3 歴代企業長・副企業長

歴代	企業長		
	氏名	就任	退任
初代	河原田 穰	昭和 60. 10. 8	昭和 60. 10. 26
2	吉田 修一	60. 12. 16	平成 13. 12. 7
3	瀬戸 孝則	平成 14. 1. 9	25. 12. 7
4	小林 香	26. 1. 15	29. 12. 7
5	木幡 浩	30. 1. 10	—

歴代	副企業長					
	氏名	就任	退任	氏名	就任	退任
初代	富永 武夫	平成 10. 2. 13	平成 16. 11. 26	菅澤 傳良	平成 10. 2. 13	平成 17. 11. 30
2	斎藤 健	17. 2. 4	18. 4. 13	/		
3	仁志田 昇司	18. 6. 28	30. 2. 11			
4	須田 博行	30. 5. 7	—			

4 歴代企業団議長・監査委員

歴代	企 業 団 議 長		
	氏 名	就 任	退 任
初代	島 貫 義 衛	昭和 60. 10. 26	昭和 62. 4. 30
2	桜 田 栄 一	62. 6. 5	平成 3. 4. 30
		平成 3. 6. 3	5. 5. 14
3	二階堂 幸 治	5. 5. 31	7. 4. 30
4	二階堂 匡 一 朗	7. 6. 1	9. 5. 15
5	黒 澤 源 一	9. 5. 30	11. 4. 30
6	誉 田 義 郎	11. 5. 31	13. 6. 11
7	大 宮 勇	13. 8. 24	15. 4. 30
8	横 山 俊 邦	15. 5. 27	17. 5. 19
9	佐 藤 眞 五	17. 8. 23	19. 4. 30
10	山 岸 清	19. 5. 30	21. 5. 19
11	大 越 明 夫	21. 7. 17	23. 7. 18
12	粕 谷 悦 功	23. 8. 30	25. 8. 12
13	佐 藤 一 好	25. 8. 29	27. 7. 30
14	高 木 克 尚	27. 8. 20	29. 8. 17
15	半 沢 正 典	29. 8. 31	令和 元. 7. 30
16	梅 津 政 則	令和 元. 8. 29	3. 7. 30
16	真 田 広 志	3. 8. 11	—

歴代	代表監査委員		
	氏名	就任	退任
初代	渡辺 明義	昭和 60.10.26	平成 元. 3. 31
2	八島 昭三郎	平成 元. 5. 26	5. 3. 31
3	矢崎 俊平	5. 3. 31	9. 3. 31
4	品竹 貞男	9. 5. 30	13. 3. 31
5	菅野 廣男	13. 5. 30	13.12. 7
6	田村 廣	14. 5. 31	15. 3. 31
7	菅野 昭義	15. 5. 27	19. 3. 31
8	紺野 浩	19. 5. 30	23. 4. 30
9	金谷 正人	23. 5. 27	25.12. 7
10	高村 一彦	26. 5. 26	30. 3. 31
11	井上 安子	30. 5. 22	令和 4. 3. 31
12	佐藤 博美	令和 4. 5. 23	—

歴代	監査委員		
	氏名	就任	退任
初代	斎藤 清	昭和 60.10.26	昭和 62. 5. 31
2	中村 富冶	62. 6. 5	平成 元. 12. 11
		平成 2. 2. 27	3. 4. 30
		3. 6. 3	5. 5. 13
3	渡辺 藤三	5. 5. 31	7. 4. 30
4	斎藤 清	7. 6. 1	9. 5. 14
5	中村 富冶	9. 5. 30	11. 4. 30
6	大宮 勇	11. 5. 31	13. 6. 10
7	押部 栄哉	13. 8. 24	15. 5. 26
		15. 5. 27	17. 5. 19
8	木村 六朗	17. 8. 23	19. 4. 30
		19. 5. 30	23. 5. 29
9	佐藤 忠美	19. 5. 30	23. 5. 29
10	八島 博正	23. 8. 30	27. 8. 29
11	東海林 一樹	27. 8. 30	—

注：監査委員の任期は4年

5 事務分掌

課	係	事務分掌
総務課	総務経理係	<ul style="list-style-type: none"> (1) 文書の收受、発送及び整理保存に関する事。 (2) 規約、条例、規則、規程等の制定及び改廃に関する事。 (3) 職員の勤務条件に関する事。 (4) 職員の給与、旅費及びその他の給付に関する事。 (5) 職員の研修、福利厚生及び安全衛生に関する事。 (6) 職員の身分取扱いに関する事。 (7) 事務の組織及び分掌に関する事。 (8) 職員の定数に関する事。 (9) 被服の貸与に関する事。 (10) 事務改善に関する事。 (11) 公印の保管に関する事。 (12) 公告式に関する事。 (13) 公務災害の認定等に関する事。 (14) 用水供給事業の総合計画に関する事。 (15) 国庫補助事業に係る申請及び報告に関する事。 (16) 国、県等の関係機関との協議及び調整に関する事。 (17) 財政計画に関する事。 (18) 予算の編成に関する事。 (19) 予算執行統制及び調整に関する事。 (20) 支出負担行為の確認に関する事。 (21) 財務会計システムの保守及び管理に関する事。 (22) 決算に関する事。 (23) 小切手の振出し及び現金出納並びに保管に関する事。 (24) 指定金融機関等に関する事。 (25) 一時借入金に関する事。 (26) 企業債に関する事。 (27) 給水料金等の収納管理に関する事。 (28) 業務状況の公表に関する事。 (29) 計理状況の報告に関する事。 (30) 理事会の開催に関する事。 (31) 水道担当課長会の開催に関する事。 (32) たな卸し資産の管理に関する事。 (33) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事。 (34) 課内他の係に属さない事務に関する事。
	契約管財係	<ul style="list-style-type: none"> (1) 工事請負、物品の購入その他の契約に関する事。 (2) 総務課所管の庁舎の管理に関する事。 (3) 資産の取得、管理及び処分に関する事。 (4) 資産関係の補償に関する事。 (5) 資産の評価及び償却に関する事。 (6) 公用自動車の総括に関する事。 (7) 資産の貸借に関する事。 (8) 工事等の検査に関する事。 (9) 工事等の設計積算基準及び技術管理等に関する事。 (10) 物品等の検収に関する事。 (11) 議会の招集及び議案の調整に関する事。 (12) 監査委員に関する事。 (13) 広報に関する事。 (14) 施設見学に関する事。 (15) 事業年報及び事業概要の作成に関する事。 (16) 事務局内イントラネットに関する事。

課	係	事 務 分 掌
施設管理課	施設第一係	<ul style="list-style-type: none"> (1) 取水に関すること。 (2) 浄水の生産管理に関すること。 (3) 電気、機械設備工事の調査設計及び施工監督に関すること。 (4) 自家用電気工作物の管理に関すること。 (5) 施設の運転監視及び保守点検に関すること。 (6) 施設の電気機械設備の点検に関すること。 (7) 給水量の計量及び認定に関すること。 (8) 所管に係る国、県等の関係機関との協議に関すること。 (9) 構成団体との技術的な協議に関すること。 (10) 工事の精算に関すること。 (11) 用水供給事業の事業認可に関すること。 (12) 水利使用の許可申請に関すること。 (13) 施設更新計画に関すること。 (14) 課内他の係に属さない事務に関すること。
	施設第二係	<ul style="list-style-type: none"> (1) 土木、建築工事の調査設計及び施工監督に関すること。 (2) 土木施設等の修繕工事に関すること。 (3) 道路並びに河川の占用及び工作物築造の許可申請並びに更新に関すること。 (4) 所管に係る国、県等の関係機関との協議に関すること。 (5) 構成団体との技術的な協議に関すること。 (6) 工事の精算に関すること。 (7) 耐震化計画に関すること。 (8) 施設管理課所管の庁舎の管理に関すること。 (9) 災害対策に関すること。
	水質管理係	<ul style="list-style-type: none"> (1) 水質検査及び水質管理に関すること。 (2) 共同水質検査に関すること。 (3) 浄水処理薬品の品質管理に関すること。 (4) 水源の環境保全に係る調査及び研究に関すること。 (5) 水安全計画に関すること。 (6) 渇水対策に関すること。

VII そ の 他

Ⅶ その他

1 施設見学者数

区分 年別	行政視察		一般団体 ・個人		小学校		合計		備考
	団体数	人数	団体数	人数	団体数	人数	団体数	人数	
令和4年度	5	44	2	33	12	226	19	303	
令和3年度	1	13	0	0	0	0	1	13	新型コロナウイルス感染症対策のため、行政視察のみ実施

2 出前講座受講者数

区分 構成団体別	校数	人数	備考
福島市	6	416	福島大学附属小学校、飯野小学校、福島第二小学校、福島第三小学校、平野小学校、野田小学校
二本松市	0	0	
伊達市	4	271	梁川小学校、保原小学校、伊達小学校、伊達東小学校
桑折町	1	40	醸芳小学校
国見町	1	53	国見小学校
川俣町	0	0	
合計	12	780	



施設見学開催状況



出前講座開催状況

3 災害対応等について

(1) 災害対応

災害発生の年月日	災害の種類	災害の規模	企業団の対応
令和4年8月4日	地震	9時48分頃 福島県沖 震源の深さ60km M5.6 震度4 福島市、二本松市、伊達市、桑折町 国見町、川俣町	災害対策本部継続設置中 第1次配備体制 点検の結果、異常なし

(2) 訓練

訓練年月日	訓練名称	訓練内容	参加人員
令和5年3月17日	防災訓練	①災害対策本部設置・運営訓練 ②被害調査点検・IT情報伝達・被害対応訓練	企業団職員21名 運転管理業務受注者7名
令和5年3月22日	消防訓練	教養型消防訓練	企業団職員23名 運転管理業務受注者2名 場内維持管理業務受注者1名



災害対策本部設置・運営訓練状況①



災害対策本部設置・運営訓練状況②



被害調査点検訓練状況



IT情報伝達訓練状況

4 再生可能エネルギーの導入

(1) 事業の概要

企業団では、第2期事業運営計画に基づき、二酸化炭素の排出削減や未利用エネルギーの有効活用を推進するため、すりかみ浄水場のA調節池を活用した太陽光発電事業及びろ過池洗浄排水の放流水を活用した小水力発電事業を官民連携で実施し、再生可能エネルギーの導入を図っている。

また、令和3年度には、福島増圧ポンプ所及び保原第二受水池流量計室における水道用水を利用した小水力発電事業についても契約を締結し、福島増圧ポンプ所においては令和4年1月31日に発電を開始した。保原第二受水池流量計室においては、令和4年7月4日から発電を開始している。

企業団が、土地や水力エネルギーを提供し、民間事業者が発電所を建設・運転・保守を行うもので、発電した電力は固定価格買取制度（FIT）を利用して東北電力に売電される。売電収入の一部が、貸付料及び施設利用料として20年間にわたり企業団の新たな収入となる。

(2) すりかみ浄水場太陽光発電所


- ・事業主体 広成建設株式会社（公募により選定）
- ・土地概要 A調節池 貸付面積 4,590.3㎡
- ・最大発電出力 209.9kW
- ・発電電力量 31.6万 kWh/年（一般家庭約 72世帯相当）
- ・CO₂削減量 約 175 t/年
- ・賃借料 約 90万円/年
- ・年間売電 約 560万円（31.6万 kWh×18円=568万円）
- ・太陽光パネル 1,110枚
- ・工事着工 平成31年3月25日
- ・運転開始 令和元年6月10日

※災害時には自立発電機能により応急的に電力使用が可能である。

貸付地のA調節池の芝維持管理費用年間450万円の削減効果がある。



すりかみ浄水場太陽光発電所（A調節池）

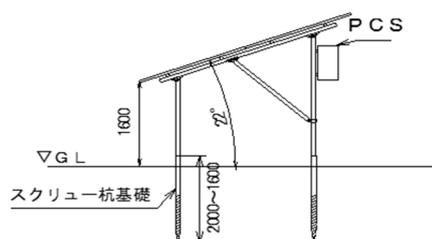


太陽光パネル

(3) すりかみ浄水場小水力発電所

- ・事業主体 信夫山福島電力株式会社（公募により選定）
- ・事業場所 緊急放流施設
- ・最大発電出力 49.9kW
- ・発電電力量 41.7万 kWh/年（一般家庭約95世帯相当）
- ・CO₂削減量 約231 t/年
- ・賃借料, 施設利用料 約130万円/年
- ・年間売電 約1,400万円（41.7万 kWh×34円=1,417万円）
- ・使用水量 0.08 m³/s（約7,000 m³/日）
- ・有効落差 92m
- ・水車形式 クロスフロー水車
- ・工事着工 平成30年7月17日
- ・運転開始 平成31年4月1日



すりかみ浄水場小水力発電所（緊急放流施設）

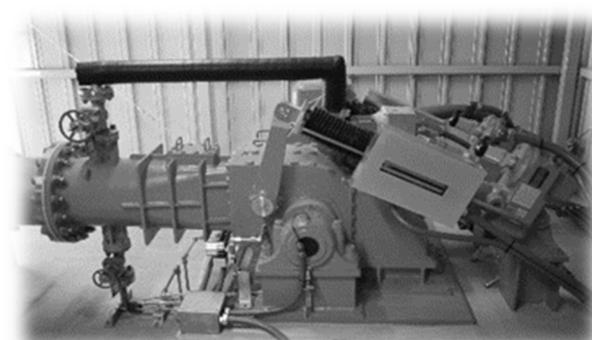

クロスフロー水車

(4) 福島増圧ポンプ所小水力発電所

- ・事業主体 福島機工株式会社（公募により選定）
- ・事業場所 福島増圧ポンプ所
- ・最大発電出力 49.9kW
- ・想定発電電力量 40.2万 kWh/年（一般家庭約91世帯相当）
- ・CO₂削減量 約223 t/年
- ・賃借料, 施設利用料 約124万円/年
- ・想定年間売電 約1,360万円（40.2万 kWh×34円=1,366万円）
- ・使用水量 0.19~0.333 m³/s（約20,156 m³/日）
- ・有効落差 60m
- ・水車形式 縦型インラインポンプ逆転水車
- ・工事着工 令和3年10月5日
- ・運転開始 令和4年1月31日



福島増圧ポンプ所小水力発電所




縦型インラインポンプ逆転水車

(5) 保原第二受水池流量計室小水力発電所

- ・事業主体 福島発電株式会社（公募により選定）
- ・事業場所 保原第二受水池流量計室
- ・最大発電出力 24.7kW
- ・想定発電電力量 13.6万 kWh/年（一般家庭約31世帯相当）
- ・CO₂削減量 約75 t/年
- ・賃借料，施設利用料 約25万円/年
- ・想定年間売電 約460万円（13.6万 kWh×34円=462万円）
- ・使用水量 0.014～0.078 m³/s（約5,268 m³/日）
- ・有効落差 56.6m
- ・水車形式 縦型インラインポンプ逆転水車
- ・工事着工 令和4年4月18日
- ・運転開始 令和4年7月4日



保原第二受水池流量計室

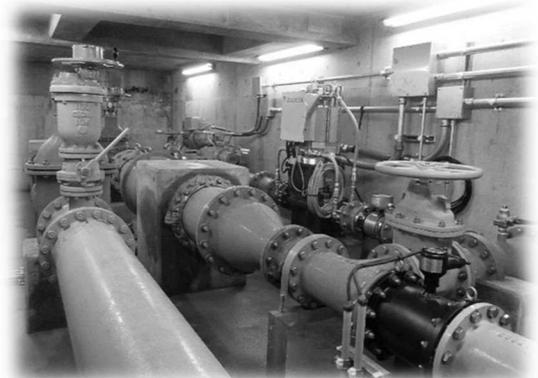

縦型インラインポンプ逆転水車

(6) 発電実績

(単位：kWh)

年 度	太陽光 発電所	小水力発電所				合 計
		緊急放流 施設	福島増圧 ポンプ所	保原第二 受水池 流量計室	小 計	
令和元年度	226,008	409,135	-	-	409,135	635,143
令和2年度	309,118	417,343	-	-	417,343	726,461
令和3年度	316,068	417,877	※① 55,444	-	473,321	789,389
令和4年度	324,256	419,225	420,506	※② 97,724	937,455	1,261,711

※① 2ヵ月分の実績

※② 10ヵ月分の実績


5 主な行事

番号	年 月 日	件 名	場所等	出席者
	令和			
1	4. 4. 26	例月出納検査（3月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
2	4. 5. 11	企業団理事会	ラコパふくしま	企業長ほか
3	4. 5. 23	企業団議会臨時会	すりかみ浄水場	企業長ほか
4	4. 5. 30	伏黒水管橋での断水リスクに対する構成市町による勉強会（第1回）	すりかみ浄水場	関係職員
5	4. 5. 31	例月出納検査（4月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
6	4. 6. 27	例月出納検査（5月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
7	4. 7. 4	保原第二受水池小水力開所式	保原第二受水池	関係職員
8	4. 7. 20	伏黒水管橋での断水リスクに対する構成市町による勉強会（第2回） 中止・書面開催	すりかみ浄水場	関係職員
9	4. 7. 26	例月出納検査（6月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
10	4. 7. 28	企業団理事会（書面表決）（7/28～8/4）	各構成市町	企業長ほか
11	4. 8. 23	8月企業団議会定例会	すりかみ浄水場	企業長ほか
12	4. 8. 29	例月出納検査（7月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
13	4. 9. 7	災害査定（令和4年3月16日福島県沖地震）	すりかみ浄水場	関係職員
14	4. 9. 22	出納取扱金融機関検査	東邦銀行	関係職員
15	4. 9. 26	例月出納検査（8月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
16	4. 9. 30	伏黒水管橋での断水リスクに対する構成市町による勉強会（第3回）	すりかみ浄水場	関係職員
17	4. 10. 26	例月出納検査（9月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
18	4. 11. 8	停電対応訓練	すりかみ浄水場	関係職員
19	4. 11. 28	例月出納検査（10月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
20	4. 12. 22	伏黒水管橋での断水リスクに対する構成市町による勉強会（第4回）Web開催	すりかみ浄水場	関係職員
21	4. 12. 26	例月出納検査（11月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
22	5. 1. 26	例月出納検査（12月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
23	5. 2. 3	企業団理事会	ラコパふくしま	企業長ほか
24	5. 2. 21	2月企業団議会定例会	すりかみ浄水場	企業長ほか
25	5. 2. 28	例月出納検査（1月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか
26	5. 3. 10	災害時応援協定調印式（新潟東港地域水道用水供給企業団）	新潟東港地域 水道用水供給企業団	関係職員
27	5. 3. 17	防災訓練	すりかみ浄水場	関係職員
28	5. 3. 22	消防訓練	すりかみ浄水場	関係職員
29	5. 3. 29	例月出納検査（2月分）	すりかみ浄水場	監査委員ほか

資料


資料

1 構成団体の給水世帯数及び人口の推移

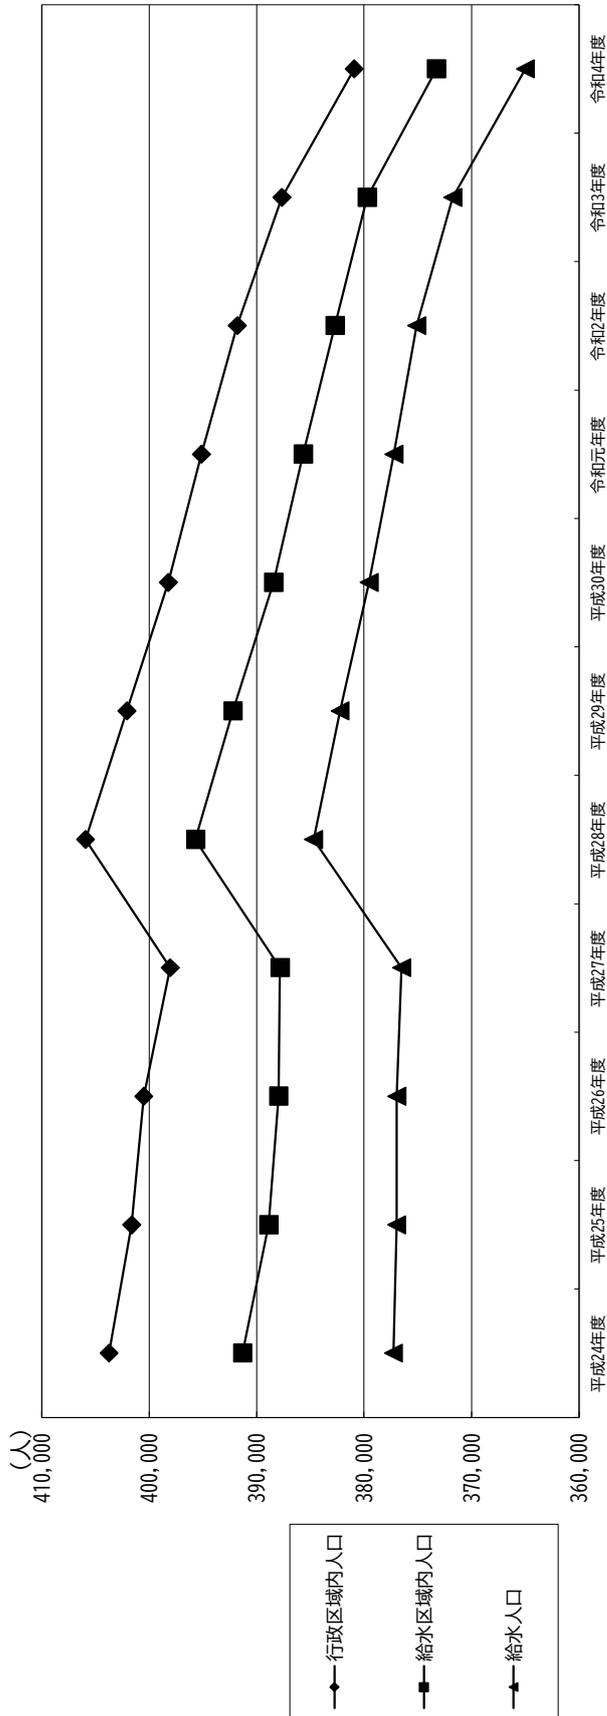

注: 1 二本松市は旧安達町と旧東和町のみ。
 2 上記数値は構成団体からの算出値を基に作成。
 3 比率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入している。

2 構成団体の給水量及び有収水量の推移

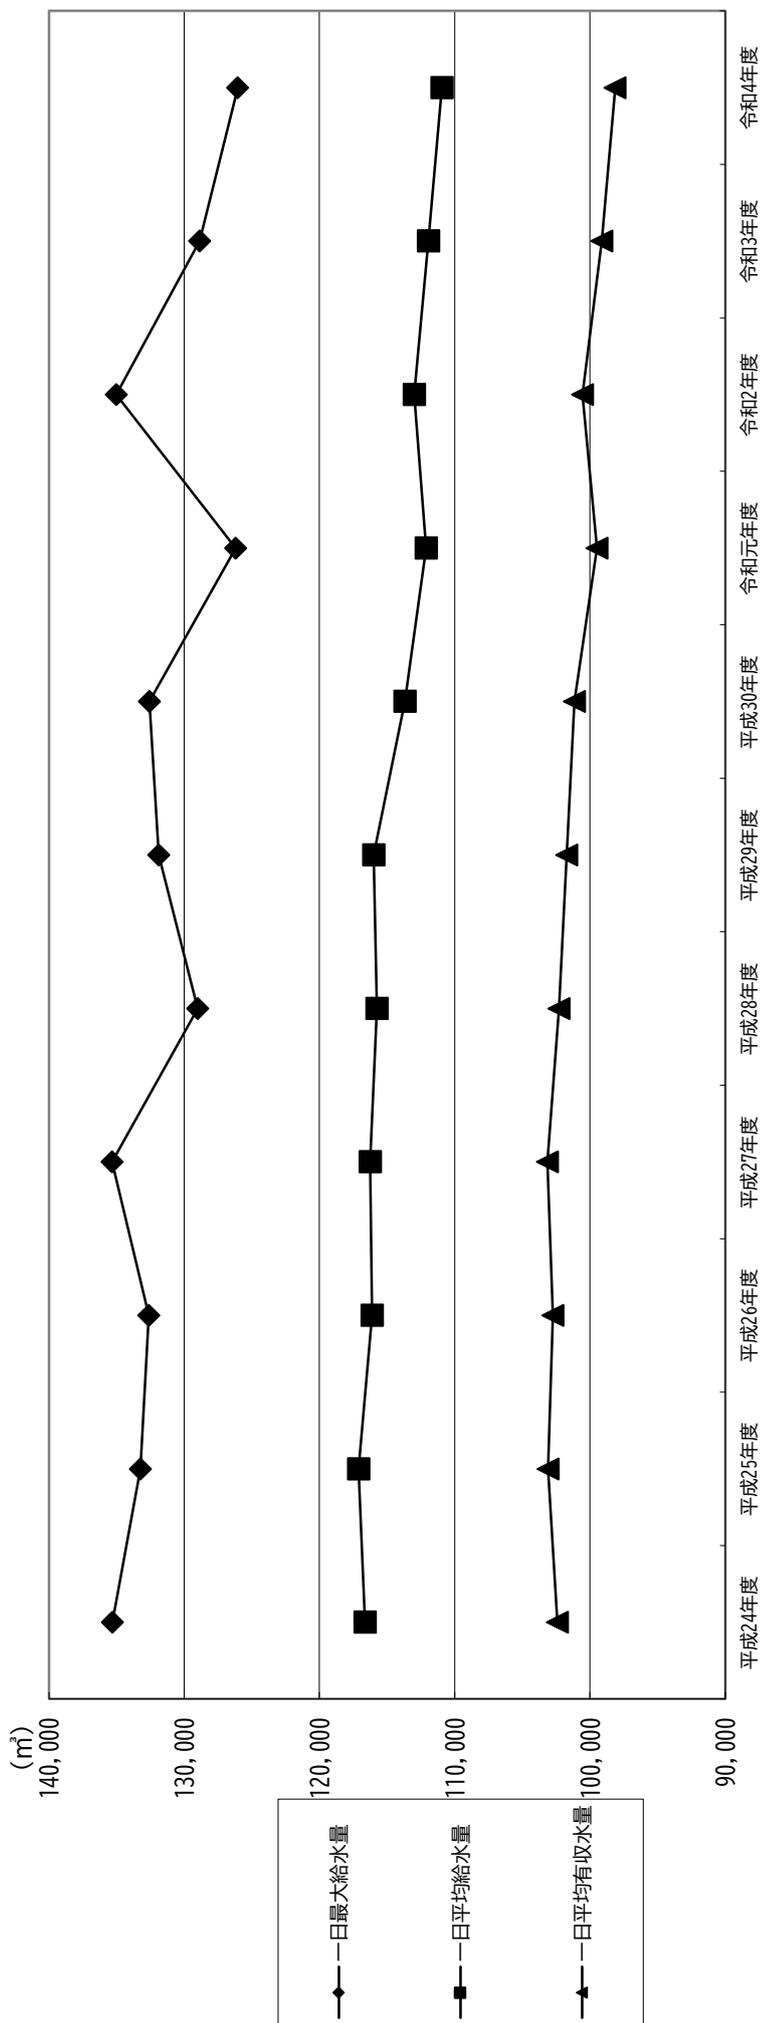

項目	年度	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一日最大給水量		m ³	135,291	133,234	132,622	135,333	128,991	131,873	132,569	126,197	135,004	128,854	126,045
一日平均給水量		m ³	116,624	117,114	116,111	116,243	115,747	115,990	113,683	112,106	112,986	111,950	110,959
一日平均有収水量		m ³	102,410	103,108	102,735	103,149	102,294	101,714	101,151	99,476	100,562	99,123	98,147
負荷率		%	86.2	87.9	87.6	85.9	89.7	88.0	85.8	88.8	83.7	86.9	88.0
有収率		%	87.8	88.0	88.5	88.7	88.4	87.7	89.0	88.7	89.0	88.5	88.5
一人一日最大給水量		L	359	353	352	359	335	345	349	334,538	360	347	345
一人一日平均給水量		L	309	311	308	309	301	303	300	297,184	301	301	304

注:1 一人一日最大給水量は、一日最大給水量/年度末給水人口で算出。

2 二本松市は旧安達町と旧東和町のみ。

3 上記数値は構成団体からの算出値を基に作成。

4 比率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入している。

3 構成団体別給水量等の概要

令和5年3月31日現在

項目	市町名										計
	福島市	二本松市	伊達市	桑折町	国見町	川俣町					
行政区域内人口 (人)	275,483	16,898	57,270	11,123	8,303	11,858					380,935
給水区域内人口 (人)	272,434	15,967	56,176	10,408	8,301	9,980					373,266
給水普及率 (%)	99.0	87.5	94.0	99.9	99.5	98.9					97.8
給水人口 (人)	269,690	13,978	52,798	10,394	8,262	9,870					364,992
給水戸数 (戸)	128,613	5,733	21,120	3,783	3,468	3,672					166,389
年間総給水量 (m ³ /年)	27,755,208	1,500,864	5,729,432	1,404,362	1,077,940	1,059,181					38,526,987
内 企業団受水量 (m ³ /年)	27,613,257	990,571	5,729,432	942,960	905,757	335,129					36,517,106
内 自己水源量 (m ³ /年)	141,951	510,293	0	461,402	172,182	724,052					2,009,881
内 受水率 (%)	99.5	66.0	100.0	67.1	84.0	31.6					94.8
一日平均給水量 (m ³ /日)	81,481	4,110	15,697	3,847	2,922	2,902					110,959
内 生活単位 (L/人・日)	206	201	208	214	209	169					206
内 有効使用水量 (m ³ /日)	55,642	2,806	10,989	2,220	1,729	1,669					75,055
内 有効水量 (m ³ /日)	15,224	442	1,963	478	314	144					18,565
内 工業・業務・営業用 (m ³ /日)	2,072	174	1,027	418	0	440					4,131
内 其他用 (m ³ /日)	0	87	34	24	251	0					396
内 水量計 (m ³ /日)	72,938	3,509	14,013	3,140	2,294	2,253					98,147
内 無効水量 (m ³ /日)	3,103	0	275	109	22	341					3,850
内 無効水量計 (m ³ /日)	76,041	3,509	14,288	3,249	2,316	2,594					101,997
内 一人一日平均給水量 (L/人・日)	5,440	601	1,409	598	606	308					8,962
内 一人一日最大給水量 (L/人・日)	302	294	297	370	354	294					304
内 有効収水量 (m ³ /日)	95,052	5,084	14,093	4,409	3,611	3,796					126,045
内 有効収水量計 (L/人・日)	352	364	267	424	437	385					345
内 有効収水率 (%)	89.5	85.4	89.3	81.6	78.5	77.6					88.5
内 有効収水率計 (%)	93.3	85.4	91.0	84.5	79.3	89.4					91.9
内 負荷率 (%)	85.7	80.8	111.4	87.3	80.9	76.5					88.0

注:1 二本松市は旧安達町と旧東和町のみ。

2 比率 (%) は、小数点以下第2位を四捨五入している。

4 原子力災害への対応

(1) 水道水への対応

令和3年度に引き続き、すりかみ浄水場内で浄水した水道水1検体並びに構成市町のうち福島市、二本松市、桑折町及び国見町の水道水16検体、計17検体について「福島県飲料水の放射性物質モニタリング検査実施計画」に基づき、週1回の頻度で放射性物質濃度を測定した。

なお、測定には福島県から貸与されたゲルマニウム半導体検出器を用いている。

測定結果については、企業団ホームページで公表しているとおり、全て検出限界値未満で不検出の状況である。

(2) 浄水ケーキへの対応

日々発生する浄水ケーキについては、放射性物質濃度が低減しているが、中間処理後の有効利用先が無く、埋立てによる最終処分をしている。

また、現在の浄水ケーキに含まれている放射性物質濃度については、排出ごとに測定を行い、企業団ホームページで公表している。

(3) 空間放射線量について

すりかみ浄水場来訪者をはじめ、浄水場勤務者、浄水ケーキの移送・梱包・保管作業従事者等の健康への影響に配慮する必要があるため、令和3年度に引き続き、週1回、NaIシンチレーションサーベイメータにより、すりかみ浄水場内における空間放射線量の定点測定を実施した。

なお、代表地点の測定結果については、企業団ホームページで公表している。

(4) すりかみ浄水場の除染について

平成28年度までに福島市の除染計画に基づき除染作業を実施し、除去された土壌等約634tは、令和2年度にすべて搬出された。

(5) 浄水ケーキの検査結果

浄水ケーキに含まれる放射性物質については、測定結果をホームページで公表した。

単位：Bq/kg

試料採取日	排出用ホッパー	放射性ヨウ素	放射性セシウム
		測定値(I-131)	測定値(Cs-134+137)
令和4年4月5日	No. 1-2	不検出	19
令和4年4月10日	No. 2-1	不検出	33
令和4年4月17日	No. 1-1	不検出	26
令和4年4月23日	No. 2-2	不検出	30
令和4年4月27日	No. 1-2	不検出	25
令和4年4月30日	No. 2-1	不検出	27
令和4年5月4日	No. 1-1	不検出	40
令和4年5月7日	No. 2-2	不検出	39
令和4年5月11日	No. 1-2	不検出	53
令和4年5月15日	No. 2-1	不検出	30
令和4年5月21日	No. 1-1	不検出	51
令和4年5月25日	No. 2-2	不検出	37
令和4年5月29日	No. 1-2	不検出	43
令和4年6月5日	No. 2-1	不検出	45
令和4年6月9日	No. 1-1	不検出	51
令和4年6月12日	No. 2-2	不検出	43
令和4年6月19日	No. 1-2	不検出	43
令和4年6月23日	No. 2-1	不検出	37
令和4年6月26日	No. 1-1	不検出	66
令和4年6月30日	No. 2-2	不検出	42
令和4年7月4日	No. 1-2	不検出	44
令和4年7月7日	No. 2-1	不検出	35
令和4年7月10日	No. 1-1	不検出	38
令和4年7月13日	No. 2-2	不検出	29
令和4年7月16日	No. 1-2	不検出	31
令和4年7月20日	No. 2-1	不検出	30
令和4年7月23日	No. 1-1	不検出	22
令和4年7月26日	No. 2-2	不検出	36
令和4年7月30日	No. 1-2	不検出	25
令和4年8月7日	No. 2-1	不検出	23
令和4年8月11日	No. 1-1	不検出	36
令和4年8月14日	No. 2-2	不検出	32
令和4年8月18日	No. 1-2	不検出	23
令和4年8月22日			
令和4年8月18日	No. 2-1	不検出	26
令和4年8月21日			

注：検出限界値未滿を“不検出”と表記

単位：Bq/kg

試料採取日	排出用ホッパー	放射性ヨウ素	放射性セシウム
		測定値(I-131)	測定値(Cs-134+137)
令和4年8月25日	No. 1-1	不検出	15
令和4年8月29日	No. 2-2	不検出	26
令和4年9月5日	No. 1-2	不検出	30
令和4年9月5日	No. 2-1	不検出	34
令和4年9月13日	No. 1-1	不検出	33
令和4年9月27日	No. 2-2	不検出	23
令和4年10月5日	No. 1-2	不検出	30
令和4年10月9日	No. 2-1	不検出	41
令和4年10月23日	No. 1-1	不検出	38
令和4年10月29日	No. 2-2	不検出	35
令和4年10月23日	No. 2-2	不検出	35
令和4年10月31日	No. 2-2	不検出	35
令和4年11月5日	No. 1-2	不検出	30
令和4年11月13日	No. 1-2	不検出	30
令和4年11月8日	No. 2-1	不検出	33
令和4年11月13日	No. 2-1	不検出	33
令和4年11月19日	No. 1-1	不検出	25
令和4年11月23日	No. 1-1	不検出	25
令和4年11月20日	No. 2-2	不検出	28
令和4年11月26日	No. 2-2	不検出	28
令和4年11月30日	No. 1-2	不検出	29
令和4年12月4日	No. 2-1	不検出	29
令和4年12月10日	No. 1-1	不検出	31
令和4年12月14日	No. 2-2	不検出	23
令和4年12月18日	No. 1-2	不検出	28
令和4年12月21日	No. 2-1	不検出	23
令和4年12月26日	No. 1-1	不検出	27
令和4年12月31日	No. 2-2	不検出	24
令和5年1月5日	No. 1-2	不検出	21
令和5年1月9日	No. 2-1	不検出	19
令和5年1月14日	No. 1-1	不検出	16
令和5年1月18日	No. 2-2	不検出	17


注：検出限界値未満を“不検出”と表記

単位：Bq/kg


試料採取日	排出用ホッパー	放射性ヨウ素	放射性セシウム
		測定値(I-131)	測定値(Cs-134+137)
令和5年1月24日 令和5年1月27日	No. 1-2	不検出	23
令和5年1月22日 令和5年1月27日	No. 2-1	不検出	22
令和5年1月31日 令和5年2月4日	No. 1-1	不検出	21
	No. 2-2	不検出	19
令和5年2月8日 令和5年2月11日	No. 1-2	不検出	17
	No. 2-1	不検出	25
令和5年2月15日 令和5年2月18日	No. 1-1	不検出	20
	No. 2-2	不検出	19
令和5年2月22日 令和5年2月26日	No. 1-2	不検出	13
	No. 2-1	不検出	17
令和5年3月4日 令和5年3月8日	No. 1-1	不検出	18
	No. 2-2	不検出	19
令和5年3月11日 令和5年3月15日	No. 1-2	不検出	13
	No. 2-1	不検出	19
令和5年3月18日 令和5年3月21日	No. 1-1	不検出	22
	No. 2-2	不検出	20
令和5年3月24日 令和5年3月27日	No. 1-2	不検出	22
	No. 2-1	不検出	18

注：検出限界値未満を“不検出”と表記


5 すりかみ浄水場平面図

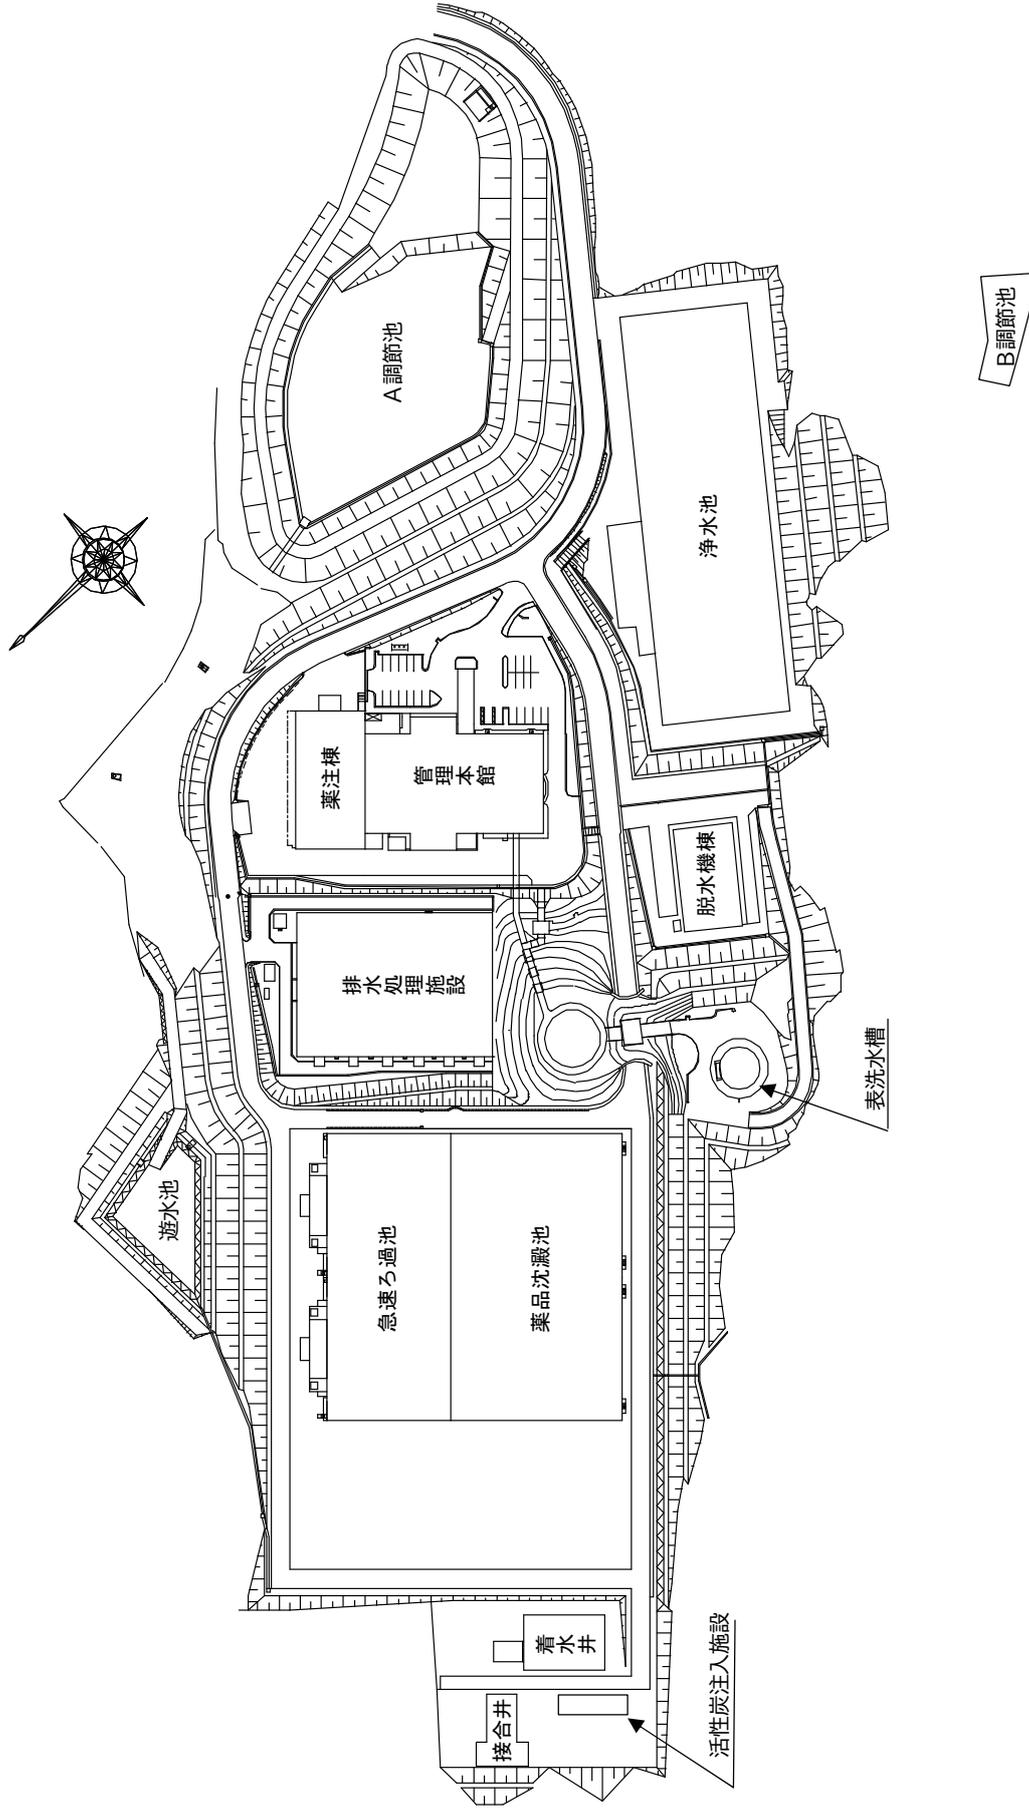


6 すりかみ浄水場水位高低図

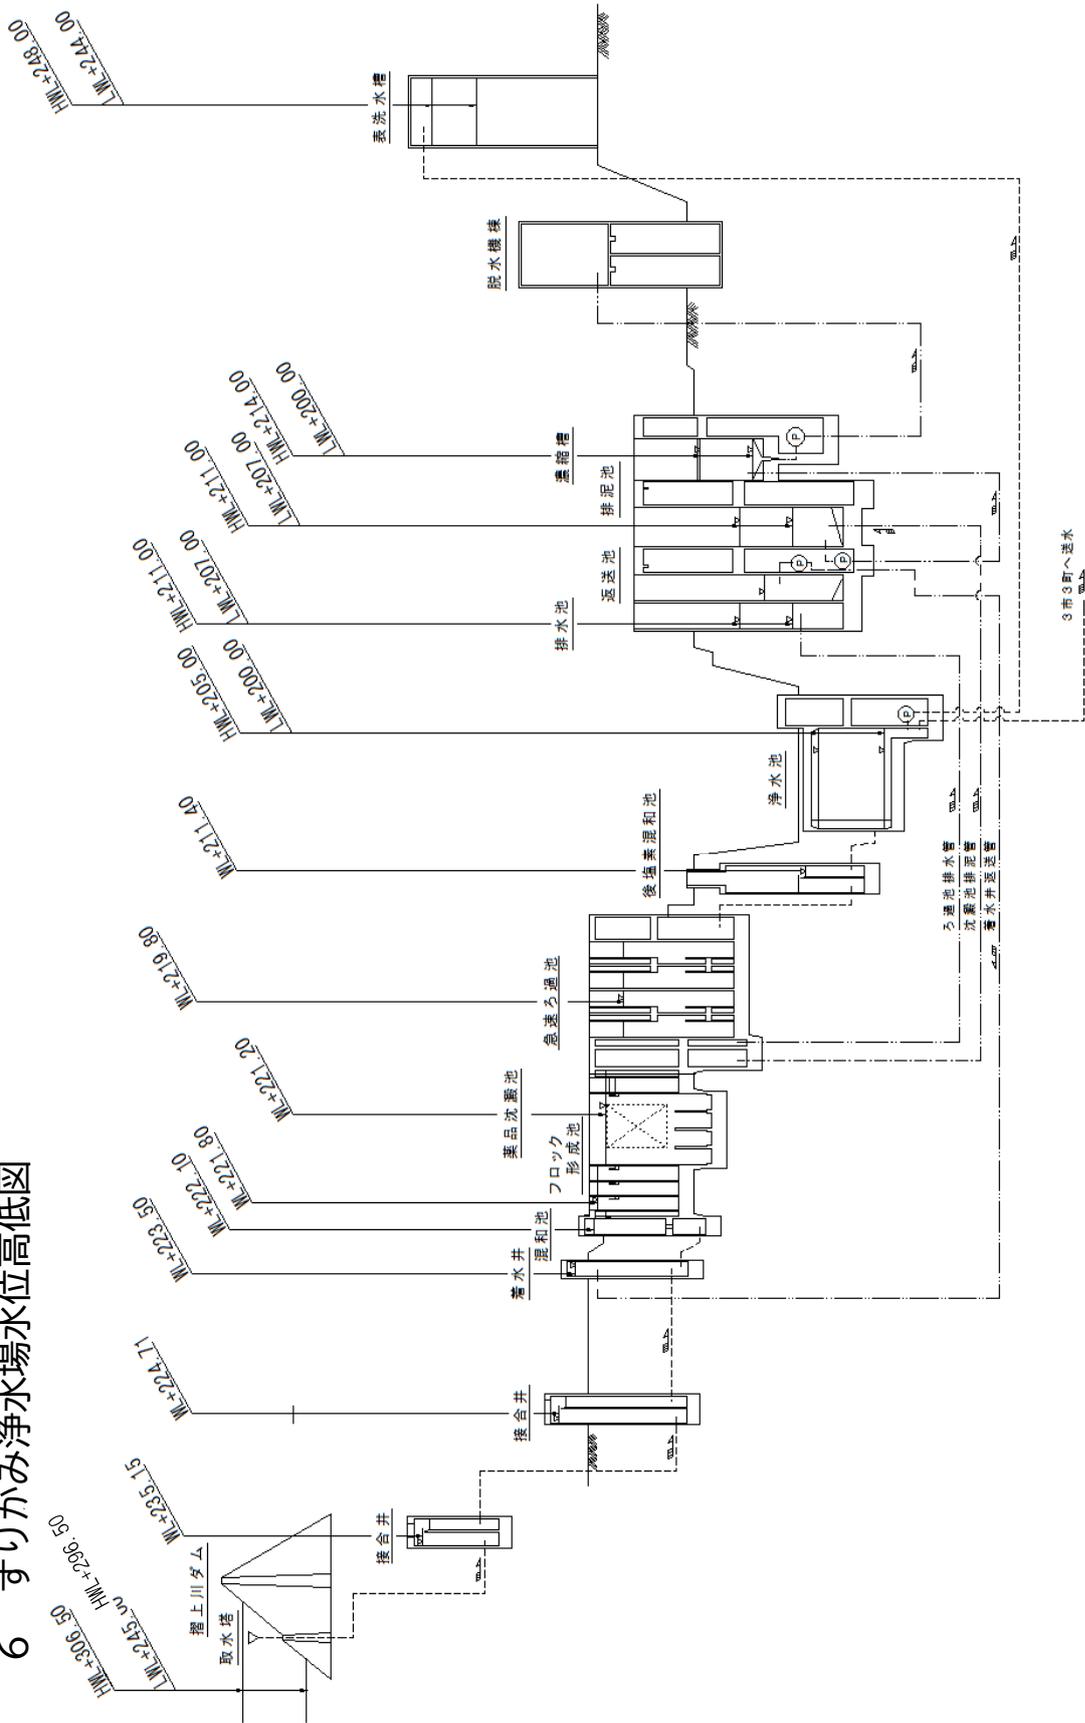

7 施設高低図

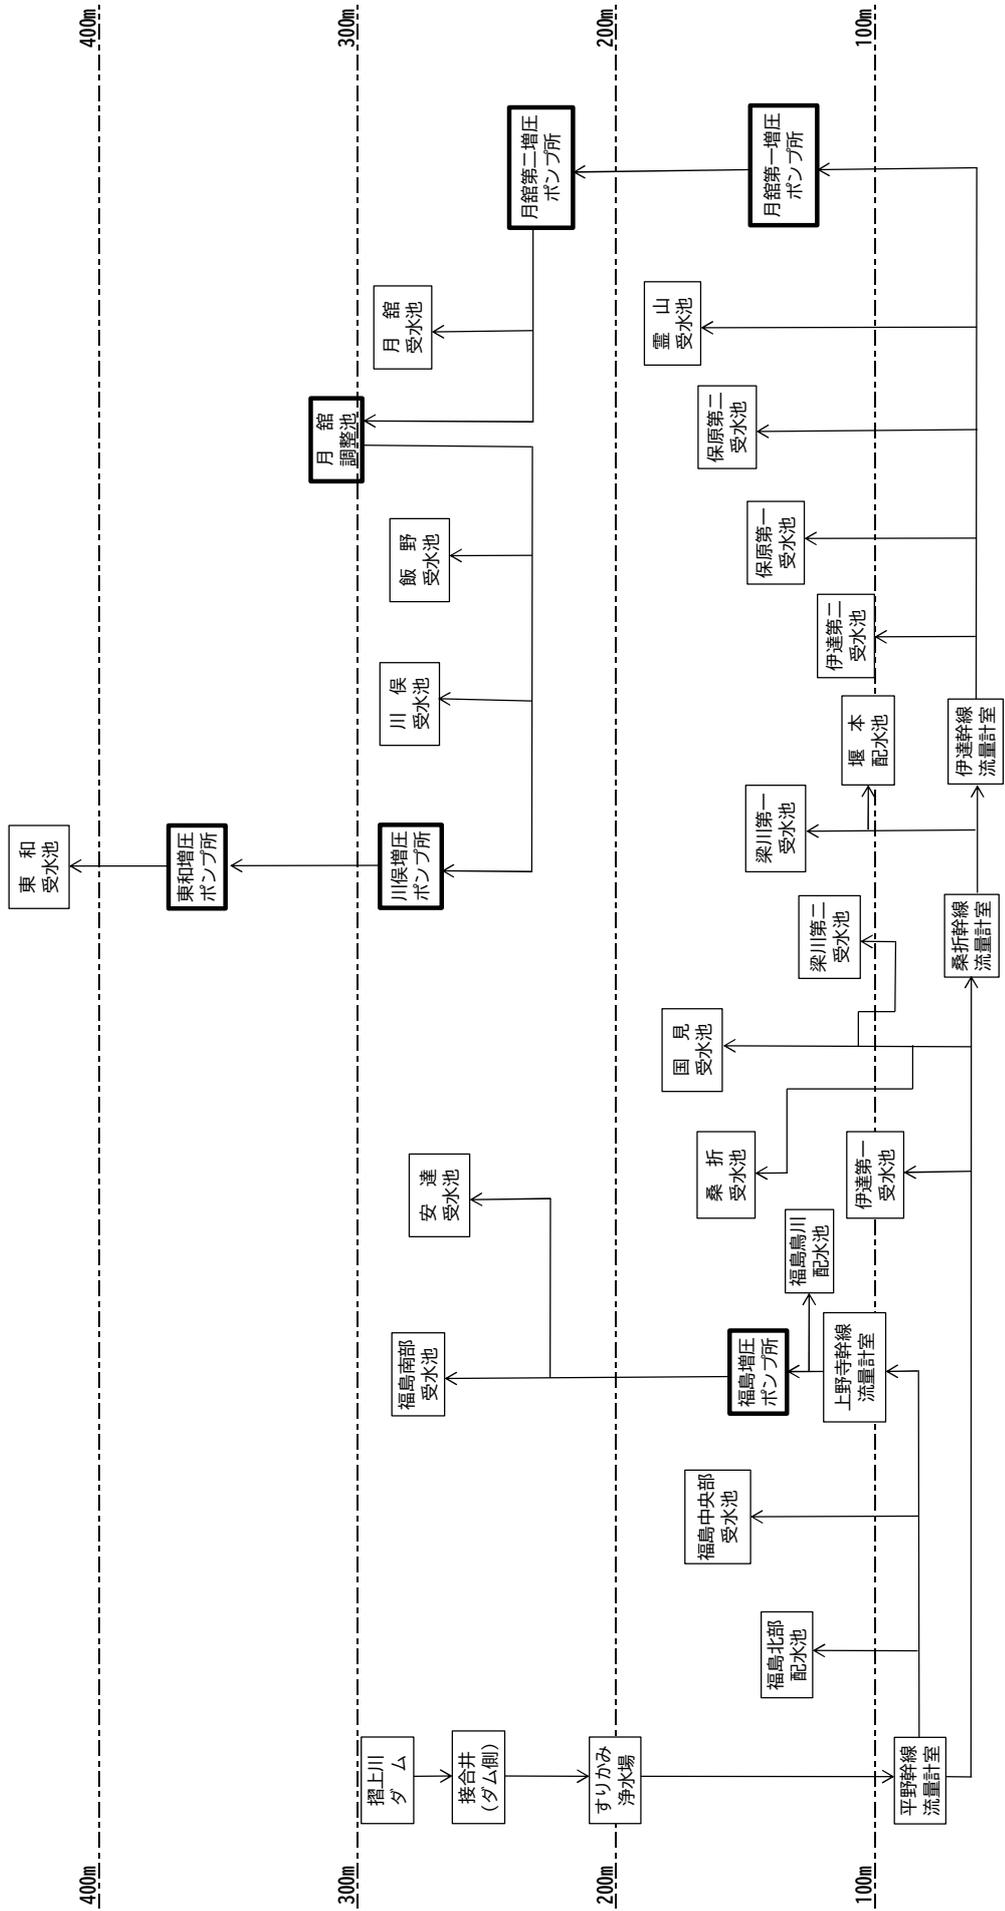

8 摺上川ダム取水水位

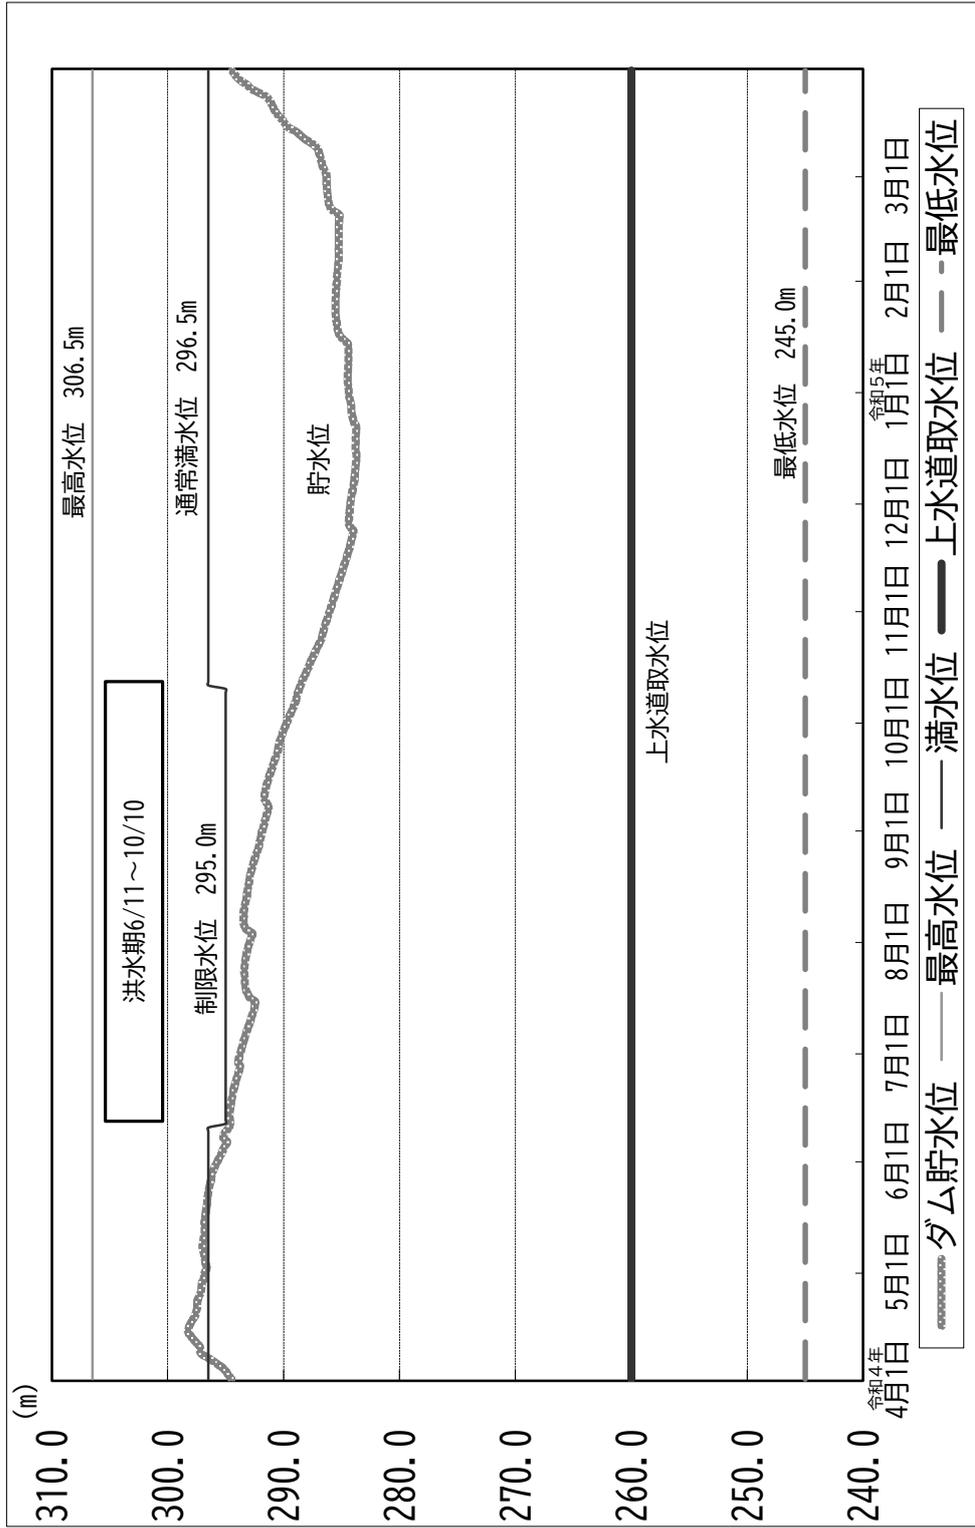

令和4年度 水道用水供給事業年報 (第20号)

令和5年7月31日発行

編集・発行 **福島地方水道用水供給企業団**

〒960-0201

福島県福島市飯坂町字沼ノ上1番地の1

電話番号 024(541)4100

FAX番号 024(541)4180

ホームページ <https://www.f-wsa.jp/>

メールアドレス f-wsa@siren.ocn.ne.jp
